


STAVBA ZÁZEMÍ PRO DOBROVOLNÉ HASIČE - PŮDORYS PŘÍZEMÍ - ELEKTROINSTALACE

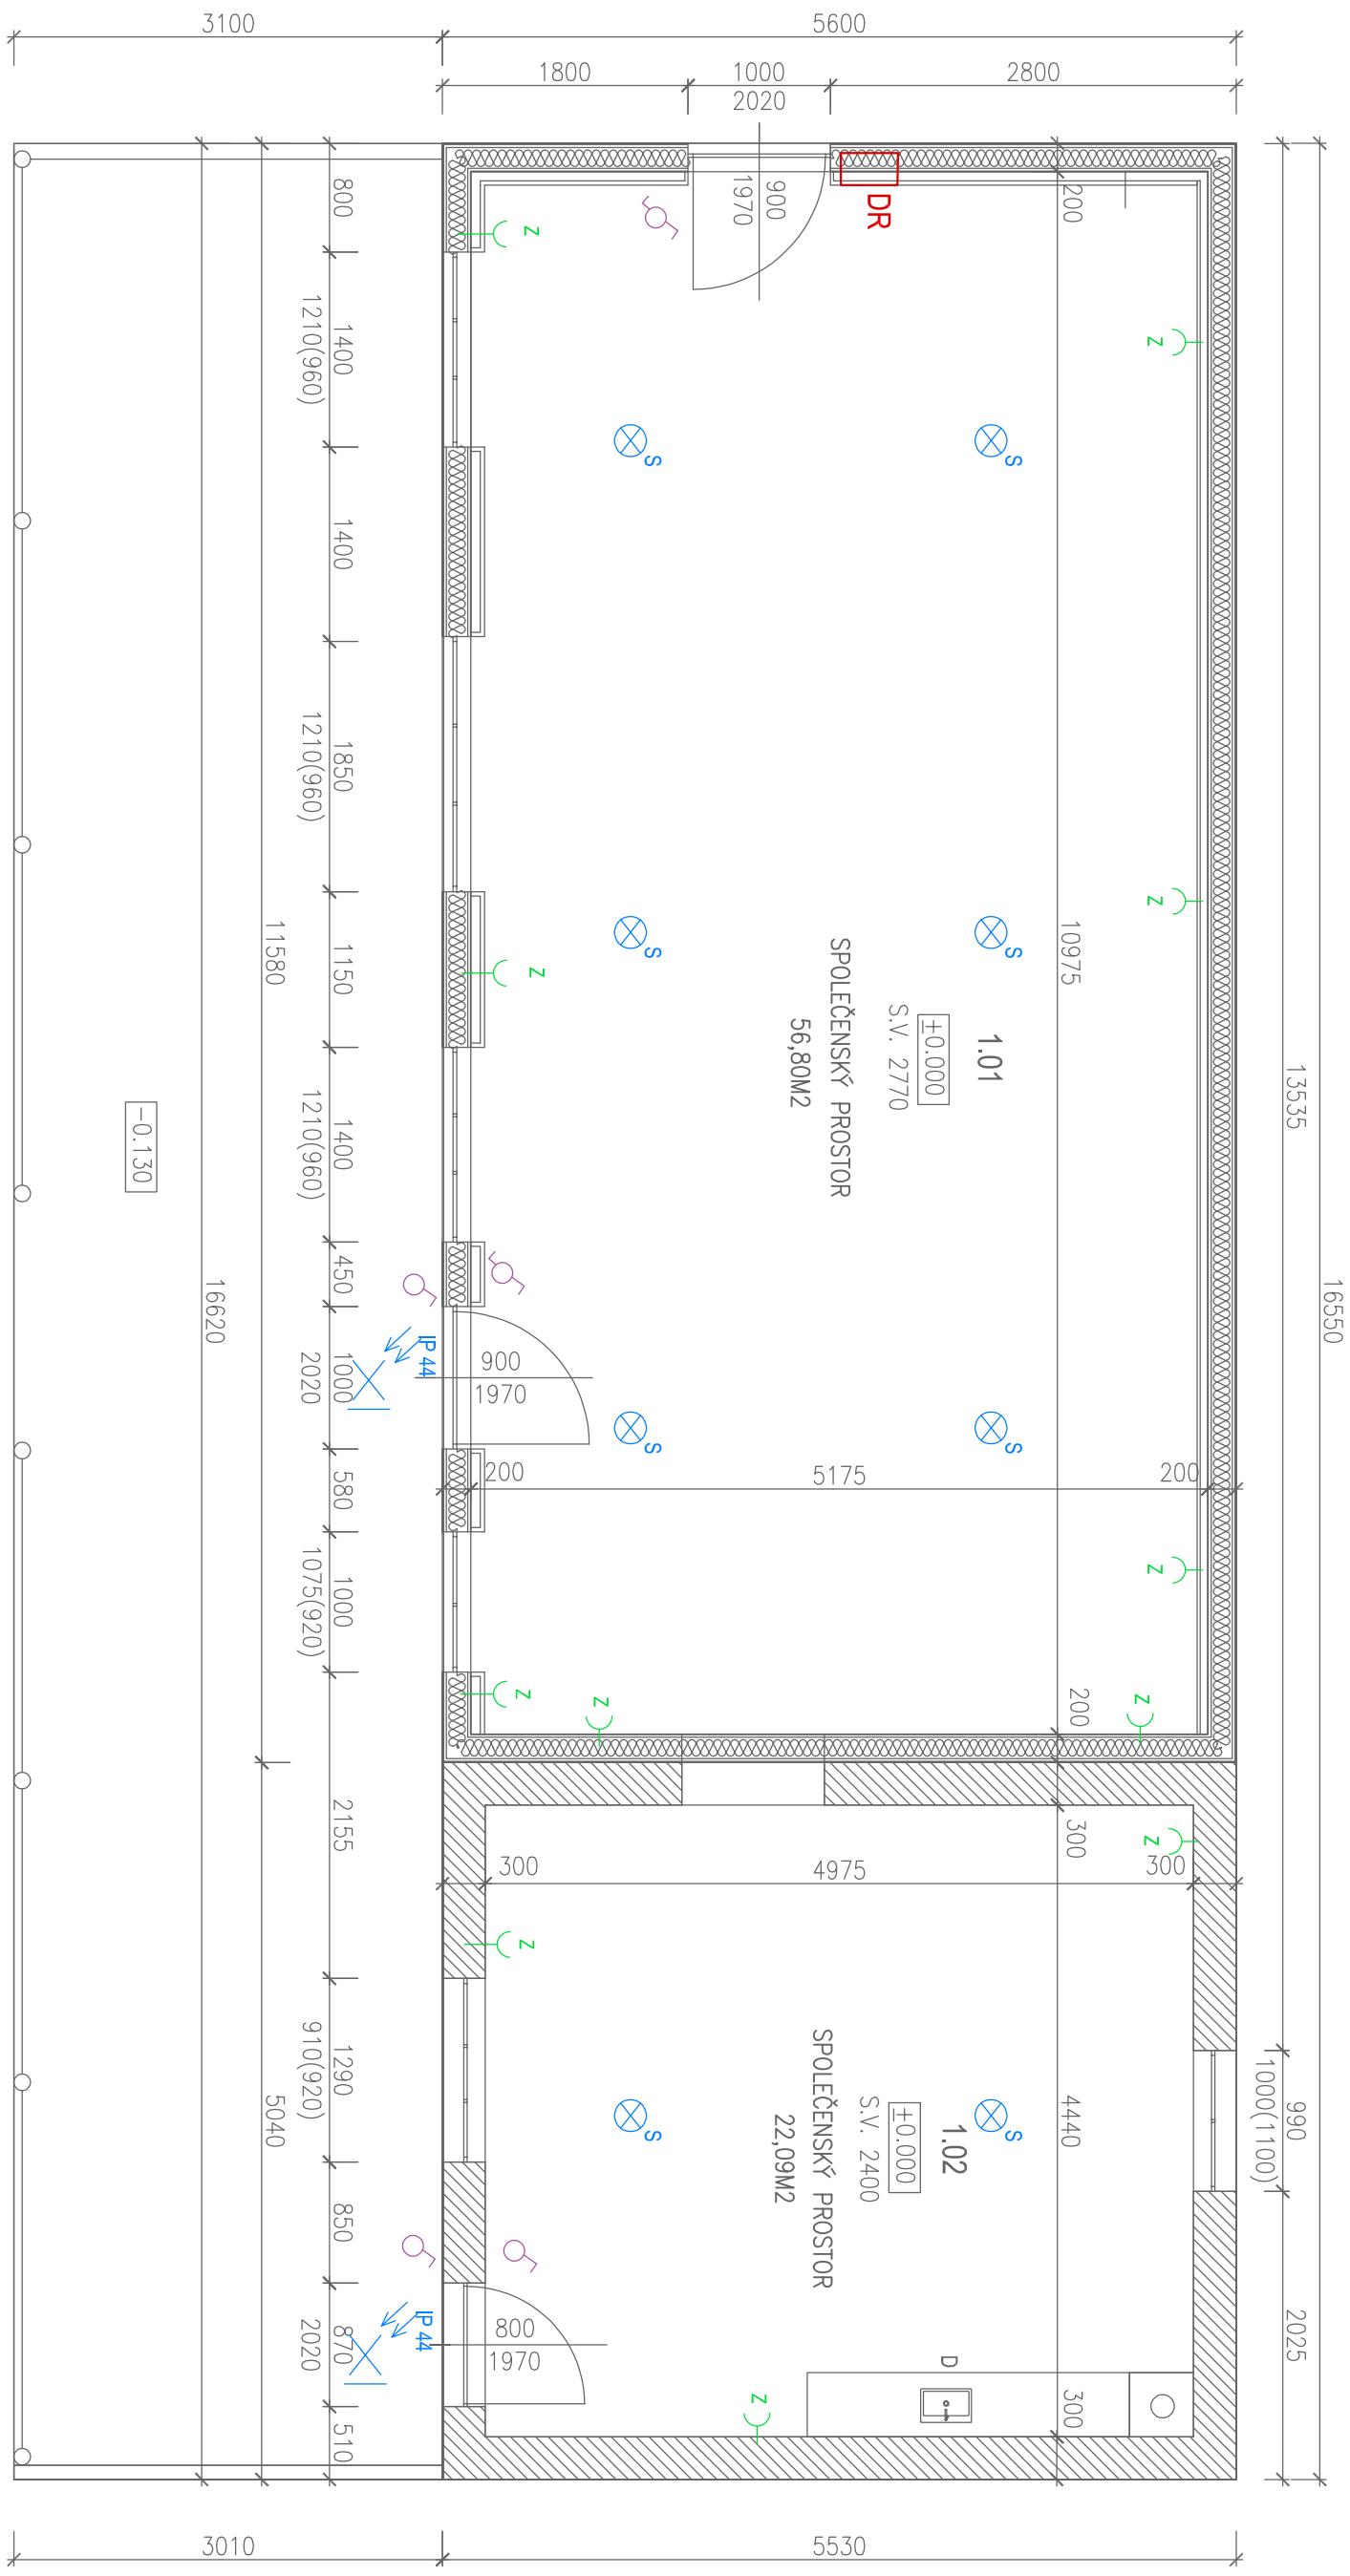

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodná soustava v síti : 3 + PEN, 50 Hz, 400 V, TN-C
Rozvodná soustava v RD : 3 + N + PE, 50 Hz, 230/400 V, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41,

Čl. 411.3.1 – ochranné uzemnění a pospojování

DR – DOMOVNÍ ROZVADEČ

- ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA

- ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, IP44

– ZÁSUVKA POD OMÍTKU 2P+PE 16A 230V, IP20

- VYPÍNAČ ŘAZ 1, 5, 6, 6+6 IP20

VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Kateřina Swiatková		Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:		Ing. Kateřina Swiatková PROJEKTOVANÍ STAVBY A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125	
DODATEČNĚ POVOLENÍ STAVBY ZÁZEMÍ PRO DOBROVOLNÉ HASIČE NA POZEMKU P.Č. 381/1 V K.Ú. RÁU		FORMÁT: 2xA4	
INVESTOR: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 75301 Karviná		DATUM: 12/2019	
MÍSTO STAVBY: P.Č. 381/1, K.Ú. RÁU		MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV VÝKRESU: STAVBA ZÁZEMÍ PRO DOBROVOLNÉ HASIČE PUDORYS PRÍZEMÍ - ELEKTROINSTALACE		Č. VÝKRESU: D.1.4-01	
STUPEŇ PD: Dokumentace pro dodatečné povolení stavby v rozsahu příl. č.8 vyhl. 499/2006 Sb.		Č. VÝTISKU:	