


**Křížení kabelu VO s jinými kabely**




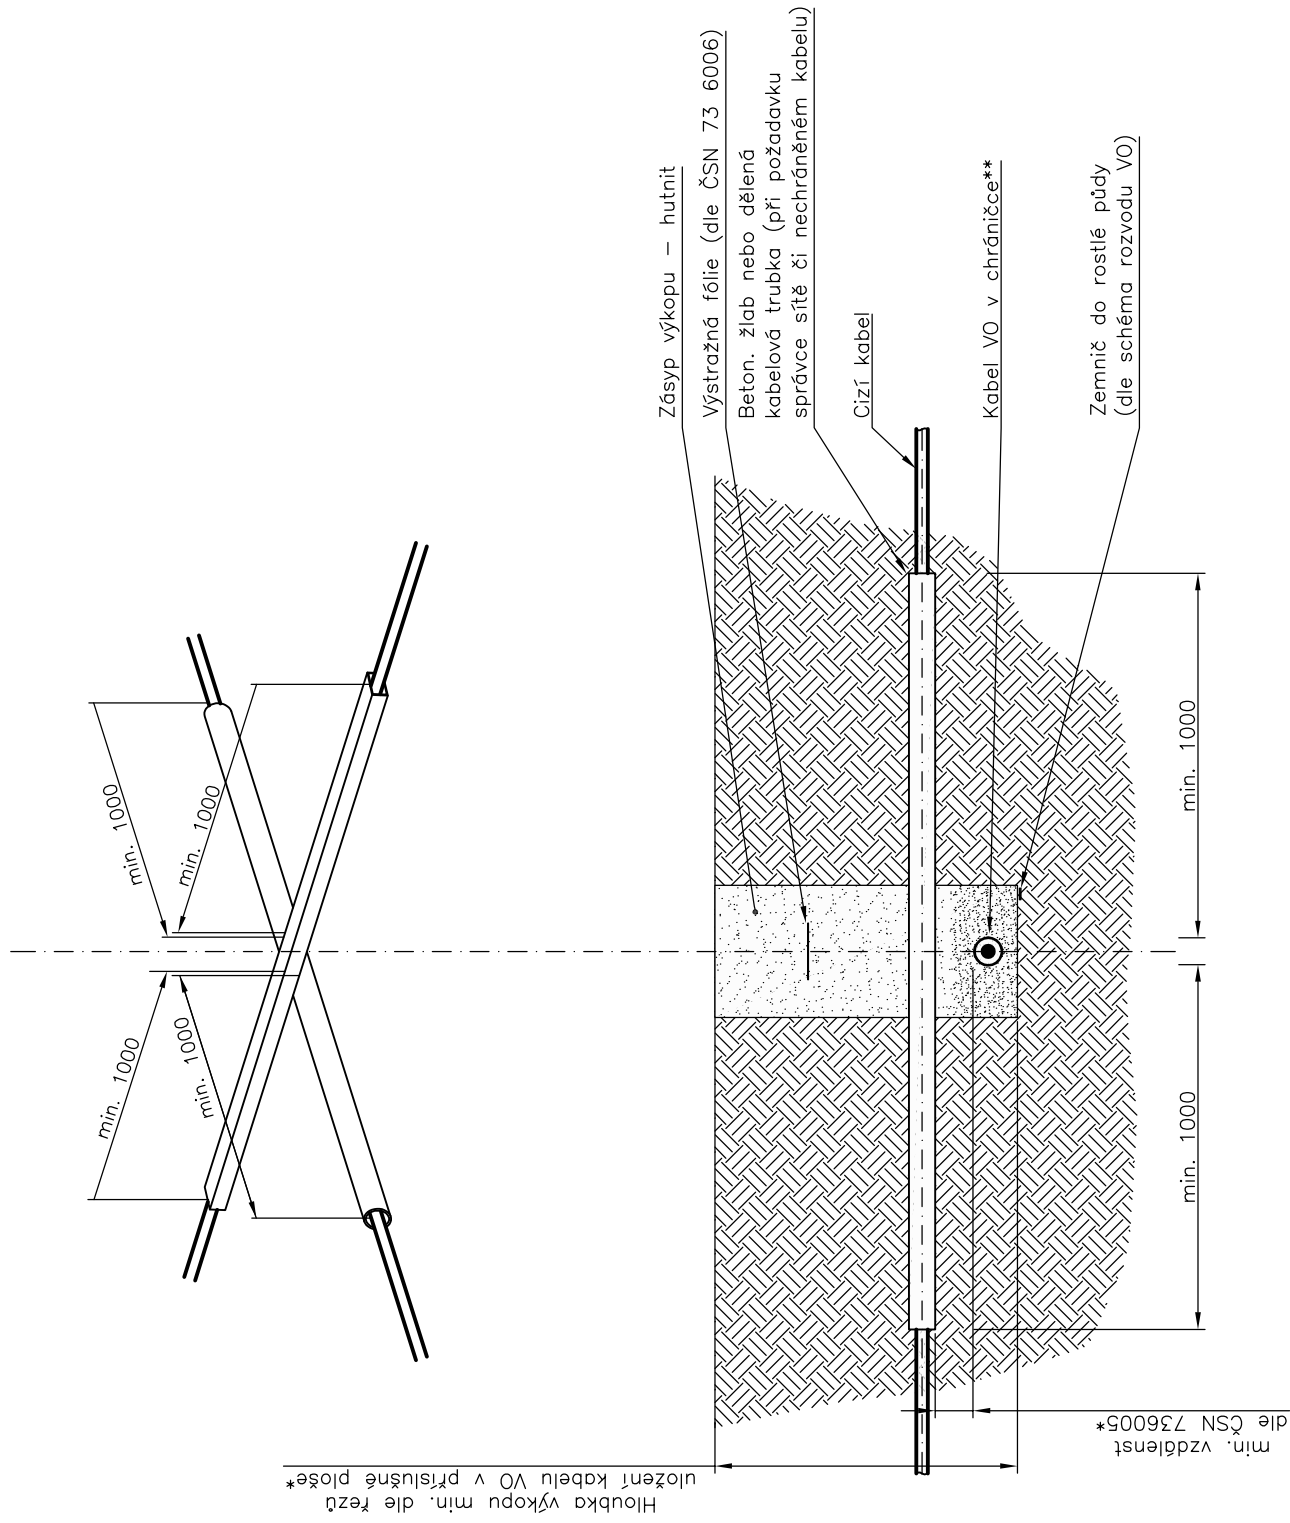


## Upozornění:

\*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005

**\*\*Při křížení (nebo souběhu do 1 m) s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničkou s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m od VN kabelu**
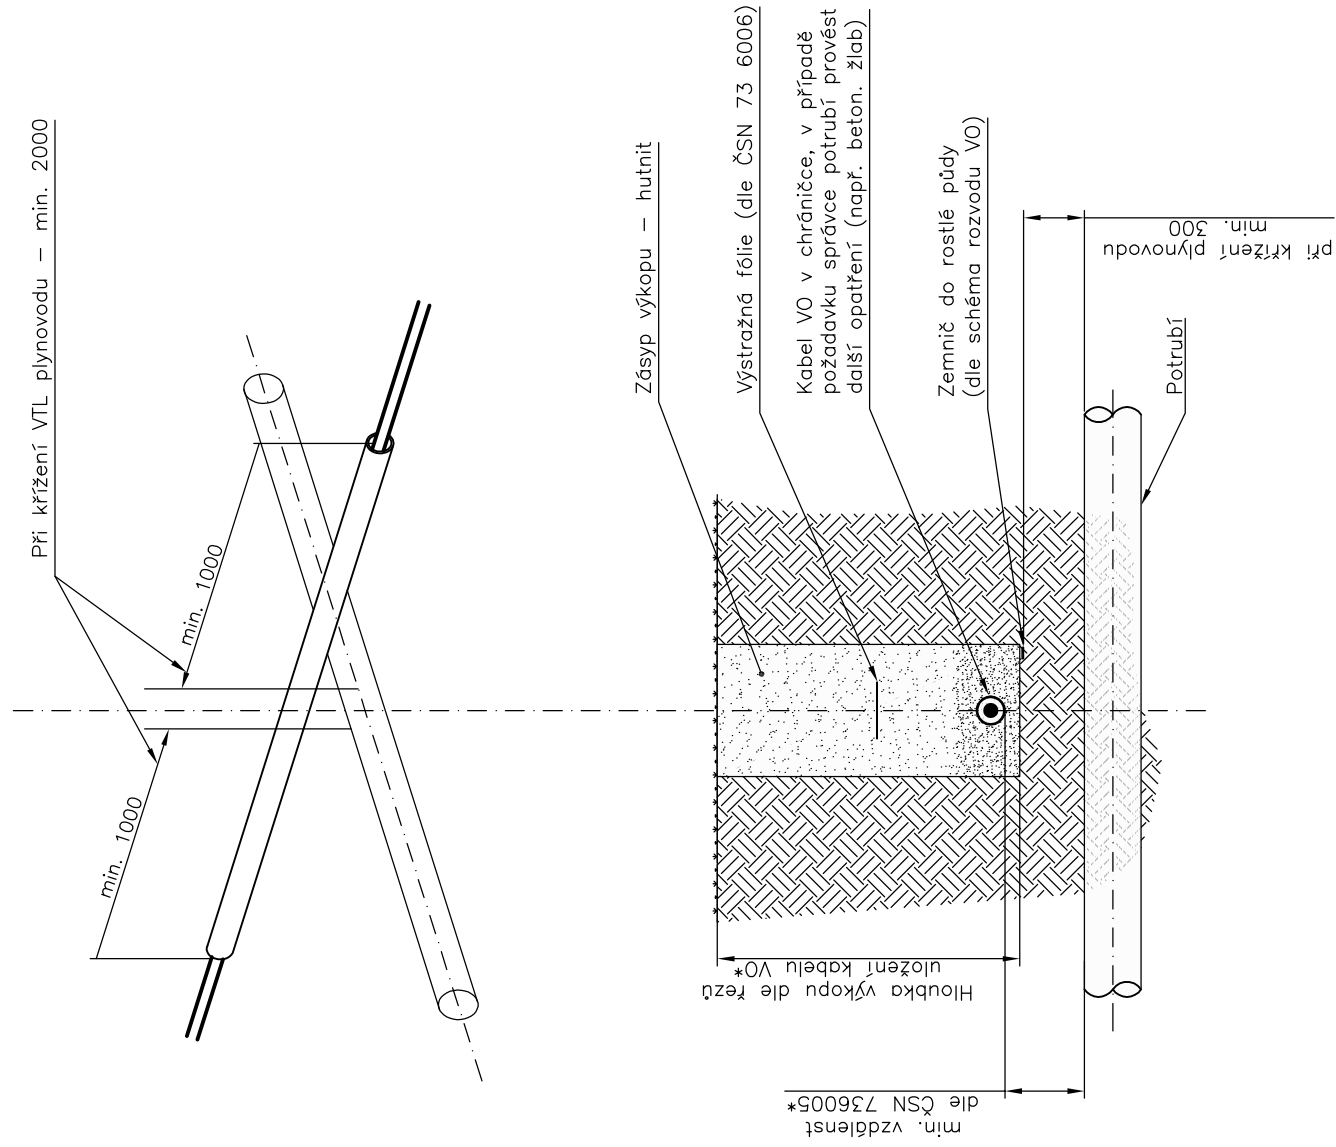
## Křížení kabelu VO s potrubím



Obsah výkresu je důvěrným vlastnictvím projektanta kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválili:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Technické služby Karviná, a.s.	Datum: říjen 2022	
Název stavby:	Tř. 17. listopadu výměna kabeláže a svítidel VO k.ú. Karviná – město, obec Karviná		
Výkres:	Vzorové řezy křížení kabelu VO		
		VO-1166 D2.4	