


# ŘEZ A-A:




## LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 80°C
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 60°C
- OV – ODVĚTRACÍ VENTIL

ODVOD KONDENZÁTU STÁHNOUT DO KANALIZACE/VPUST

## SEZNAM ZAŘÍZENÍ:

- 1 KONDENZ. PLYN. KOTEL 45 kW, BAXI HT+1.50—LEVÝ
- 2 KONDENZ. PLYN. KOTEL 45 kW, BAXI HT+1.50—PRAVÝ
- 3 AK. ZÁSOBNÍK TUV AZN 400l, PN10, MAT 1.4571 (AISI 316Ti), ANODA 230V
- 4 DESKOVÝ NEREZ. PÁJENÝ VÝMĚNÍK SWEP B25THx30/1P , 95 kW
- 5 EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 500l, PN6 – EXPANDIK—FIX
- 6 ÚPRAVNA VODY—KATEX. ZMĚKČOVACÍ FILTR DETO BRNO KZV 150C, 1,6 m3/h
- 7 HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKŮ ) ANULOID HVDT II + MAGNETICKÝ FILTR
- 8 REG. TŘÍCEST. VENTIL SIEMENS VXF22.40—25(KVS25)+POHON SAX619.03
- 9 ČERPADLO WILO STRATOS MAXO 30/0,5—6, Q=5,59m3/h

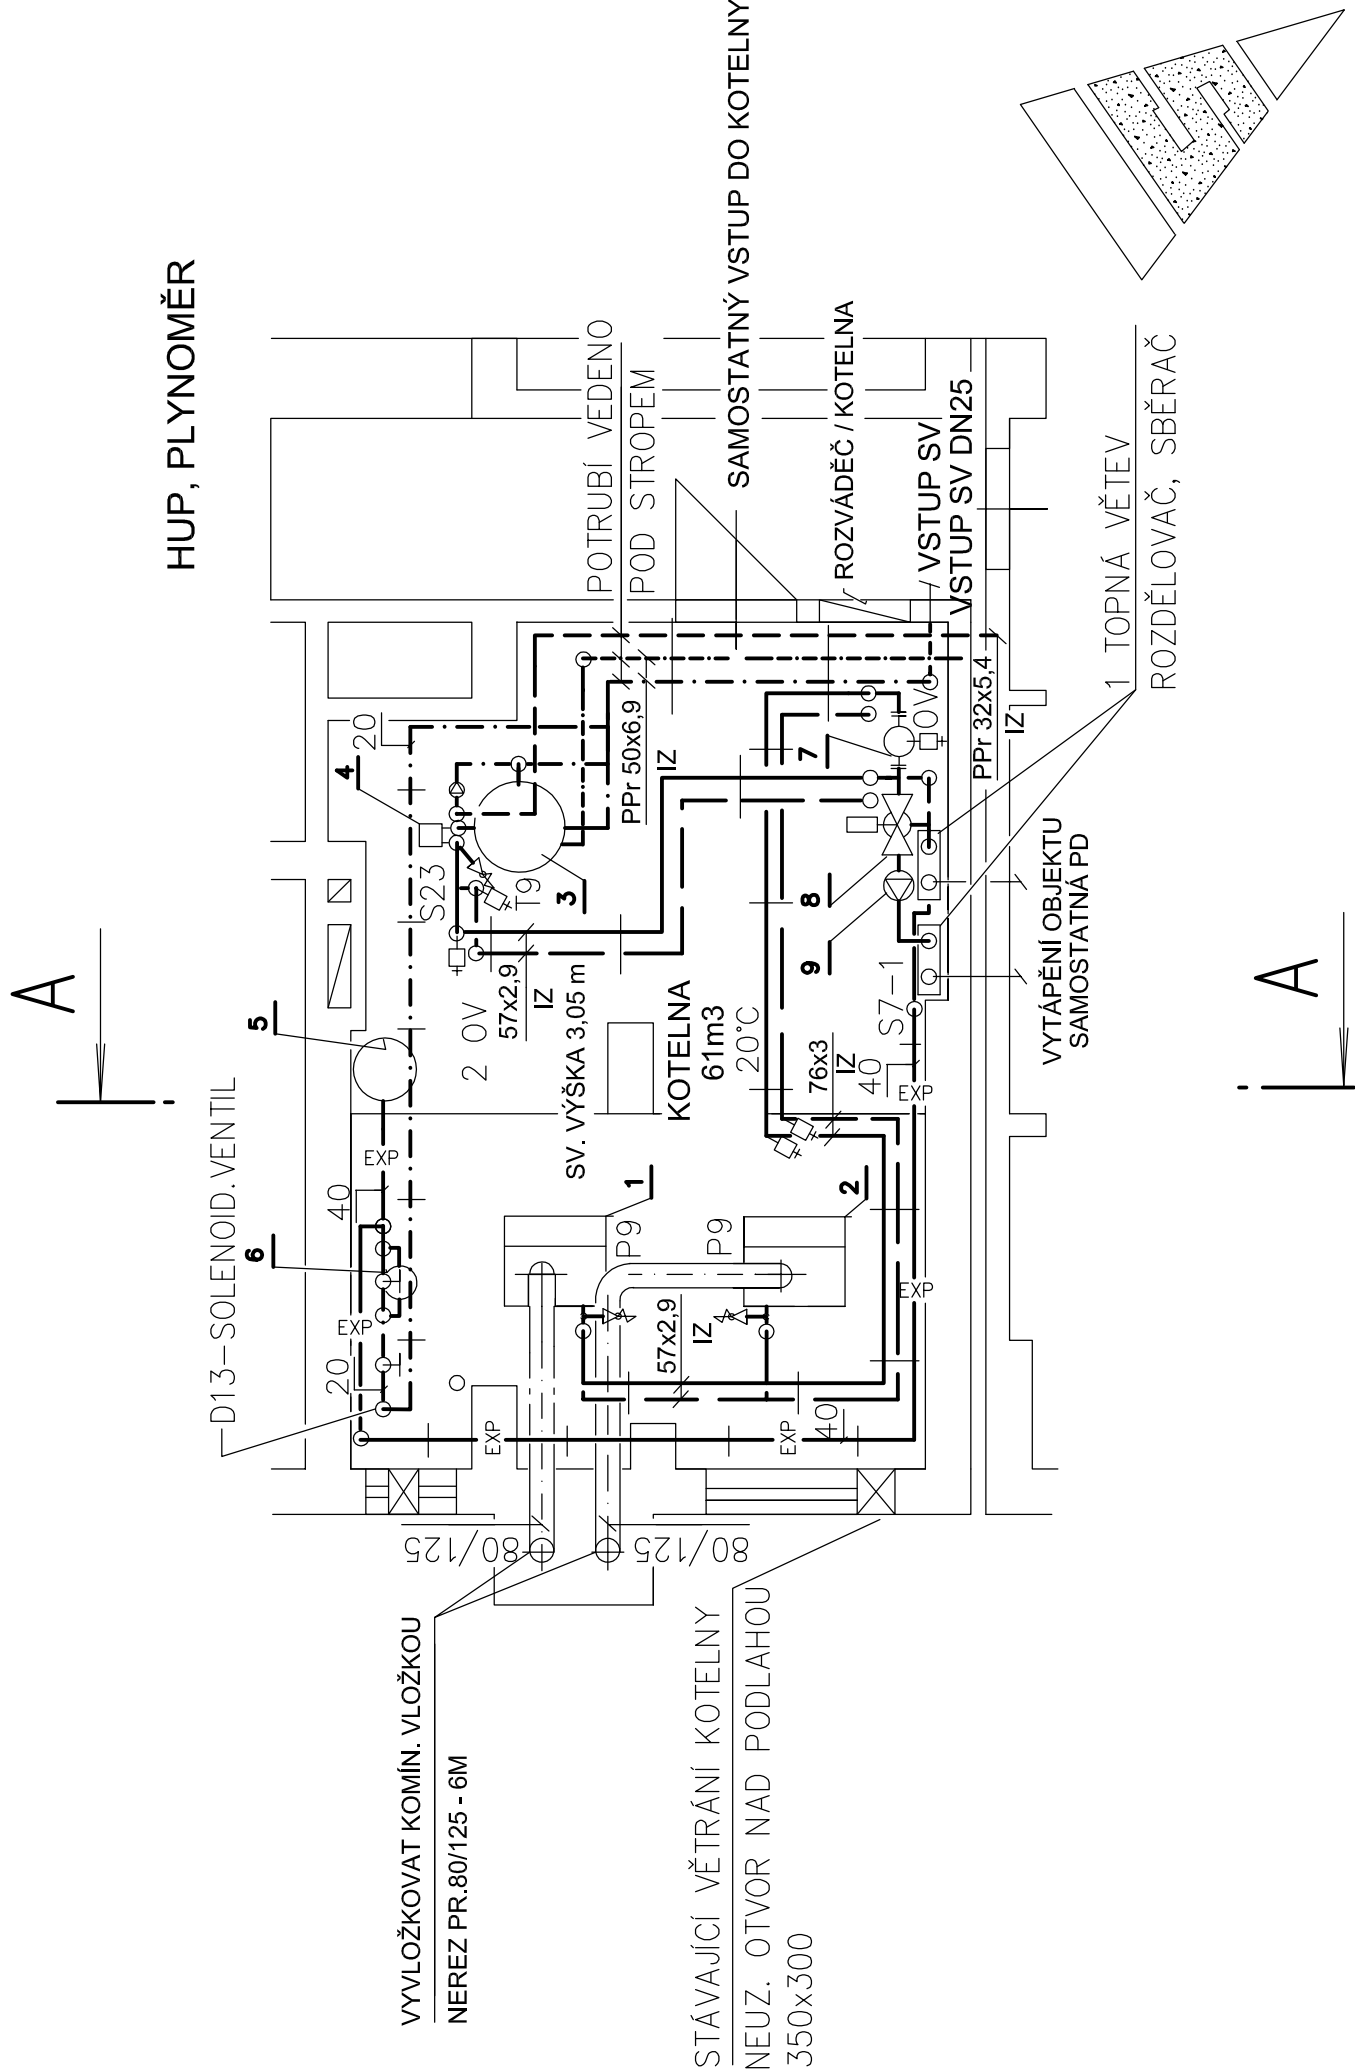

POZN.: SOUPISKA VČETNĚ OZNAČENÍ (LEGENDY) POZIC JE VIZ. V SOUPLISCE MATERIÁLU.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZACE	DaSt Inpo group s.r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODA, KANALIZACE, PLYN PALAČKÉHO 689/2, HAVÍŘOV – MĚSTO IČO 294 41 145	
DALIBOR ŠTVRTŇA	ING. PAVEL STOKLASA	ING. KRISTIÁN GEBAUER	DATUM:	1/2024
OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24, KARVINÁ		STUPEŇ:	DSP/DPS
AKCE:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY (BÝVALÁ MŠ) NA UL. TYRŠOVA 2346, KARVINÁ-MIZEROV		Č. ZAKÁZKY:	71/2024
STAVEBNÍ OBJEKT:	PLYNOVÁ KOTELNA (PK), TYRŠOVA 2346 KARVINÁ-MIZEROV		Č. VÝRESU:	2
OBSAH:	PŮDORYS PLYNOVÉ KOTELNY, ŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV		Č. KOPIE:	
DÍL:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ—KOTELNA	MĚŘÍTKO:	1: 50	