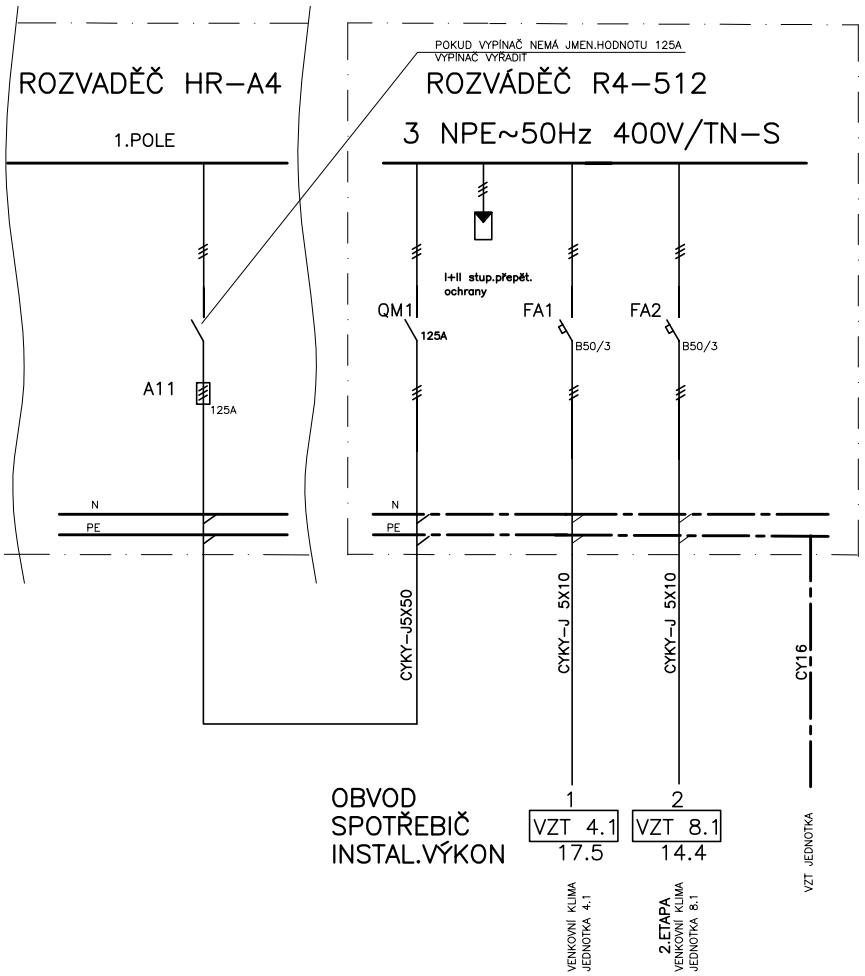

POHLED NA R

Příklad rozmístění přístrojů

2A12 84MOD
362X687X104
+popis,štítky,sběrny....

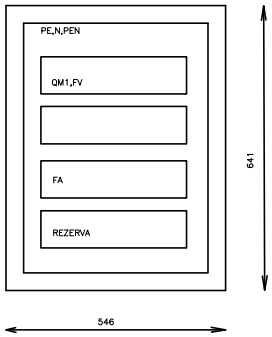

Rozvodná soustava	:	3NPE~50Hz 400V/TN–S
Ochrana	:	automat.odpojením od zdroje
Krytí	:	IP 43/20
Instalovaný výkon	:	31.9kW
Výpočtové zatížení	:	23.9kW
Přívody vývody	:	zhora

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	PODPIS	Atris Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL:	ING.MICHAEL KOTAS		
INVESTOR:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ**		
NÁZEV AKCE:	**BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ - MIZEROVĚ-PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ**	ČÁST: TPS–ES	FORMÁT: A4
		DATUM: 6/2023	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ - MĚSTO 1793/1, 1793/78, 1793/79, 1793/80, 1793/81
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDĚČ R4-512	STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01
		MĚŘÍTKO:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	**D.1.4.-10**