


R2 krytí IP43

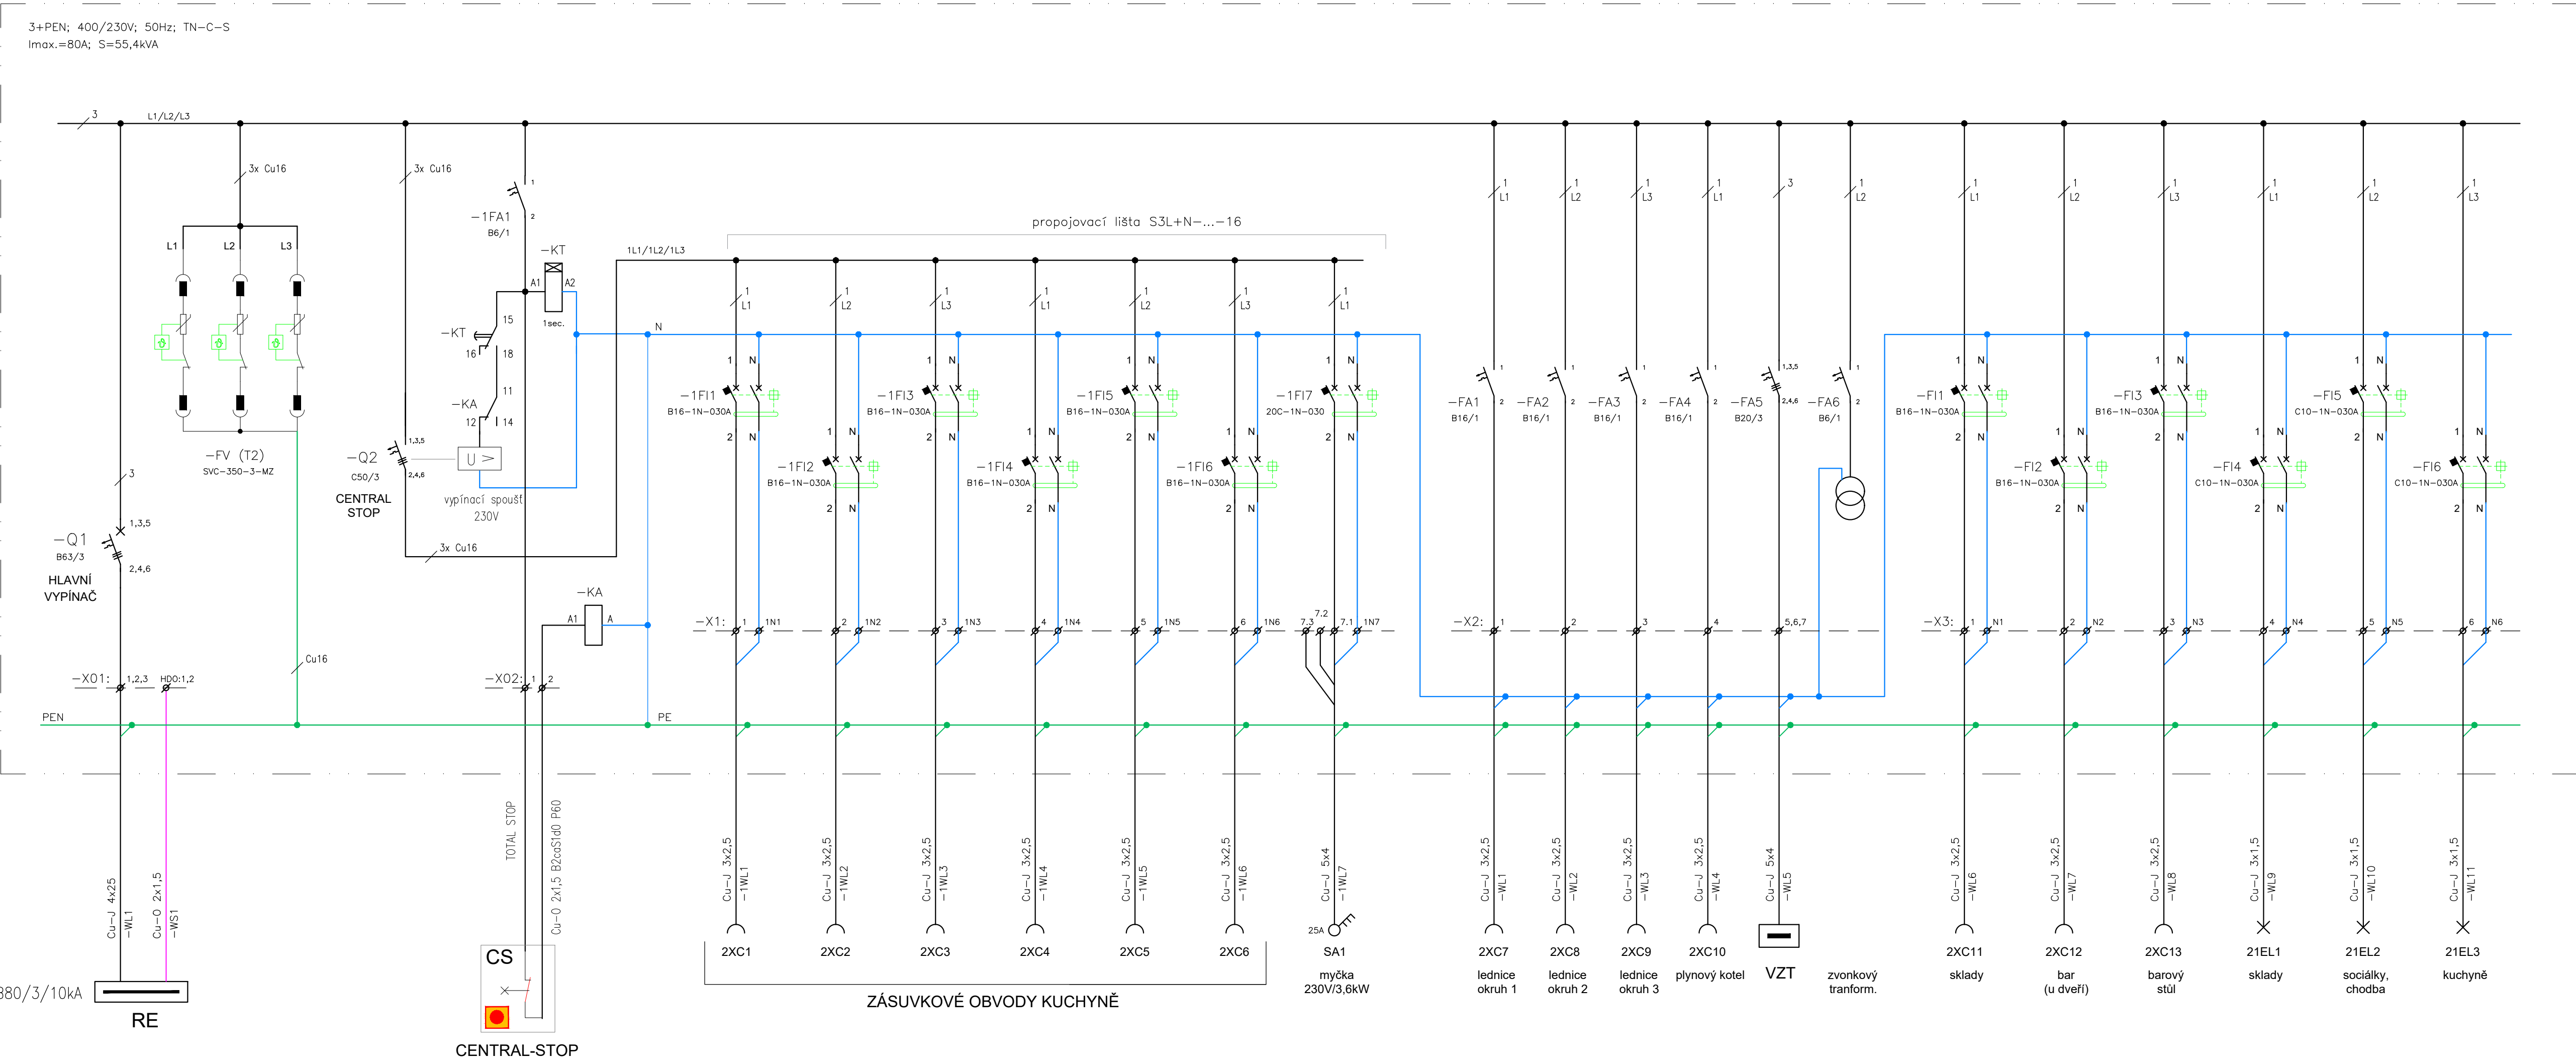

Soustava: 3+PEN; 400/230V; 50Hz; TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolace
- kryty a přepážky
- automatickým odpojením od zdroje
- proudovými chrániči s vypínacím reziduálním proudem do 30mA

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako **NORMÁLNÍ**

Všechny komponenty musí být pro zkratový proud 10kA.

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekt elektr.zařízení včetně hromosvodů Čalkovského 452/28, Karviná - Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	09/2023	
Měřítka		Místo stavby
Formát	A1	
Stupeň	DPS	Název
Investor	Magistrát města Karviná	Přehledové schéma R1
		Archivní číslo: 80K2023
		Stránka 3