


C1


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1/N/PE, AC, 50 Hz,
400/230V, TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠĚ
: dle ČSN 33 2000–4–41 ED.3 :
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
– samočinným odpojením napájení a
pospojováním
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI
NORMÁLNÍM PROVOZU :
dle ČSN 33 2000–4–41 ED.3 :
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)
– ochrana izolováním živých částí
– ochrana zbránami nebo krytím
DOPLNKOVÁ OCIPRANA PŘED NEBEZPEČNÝM
DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

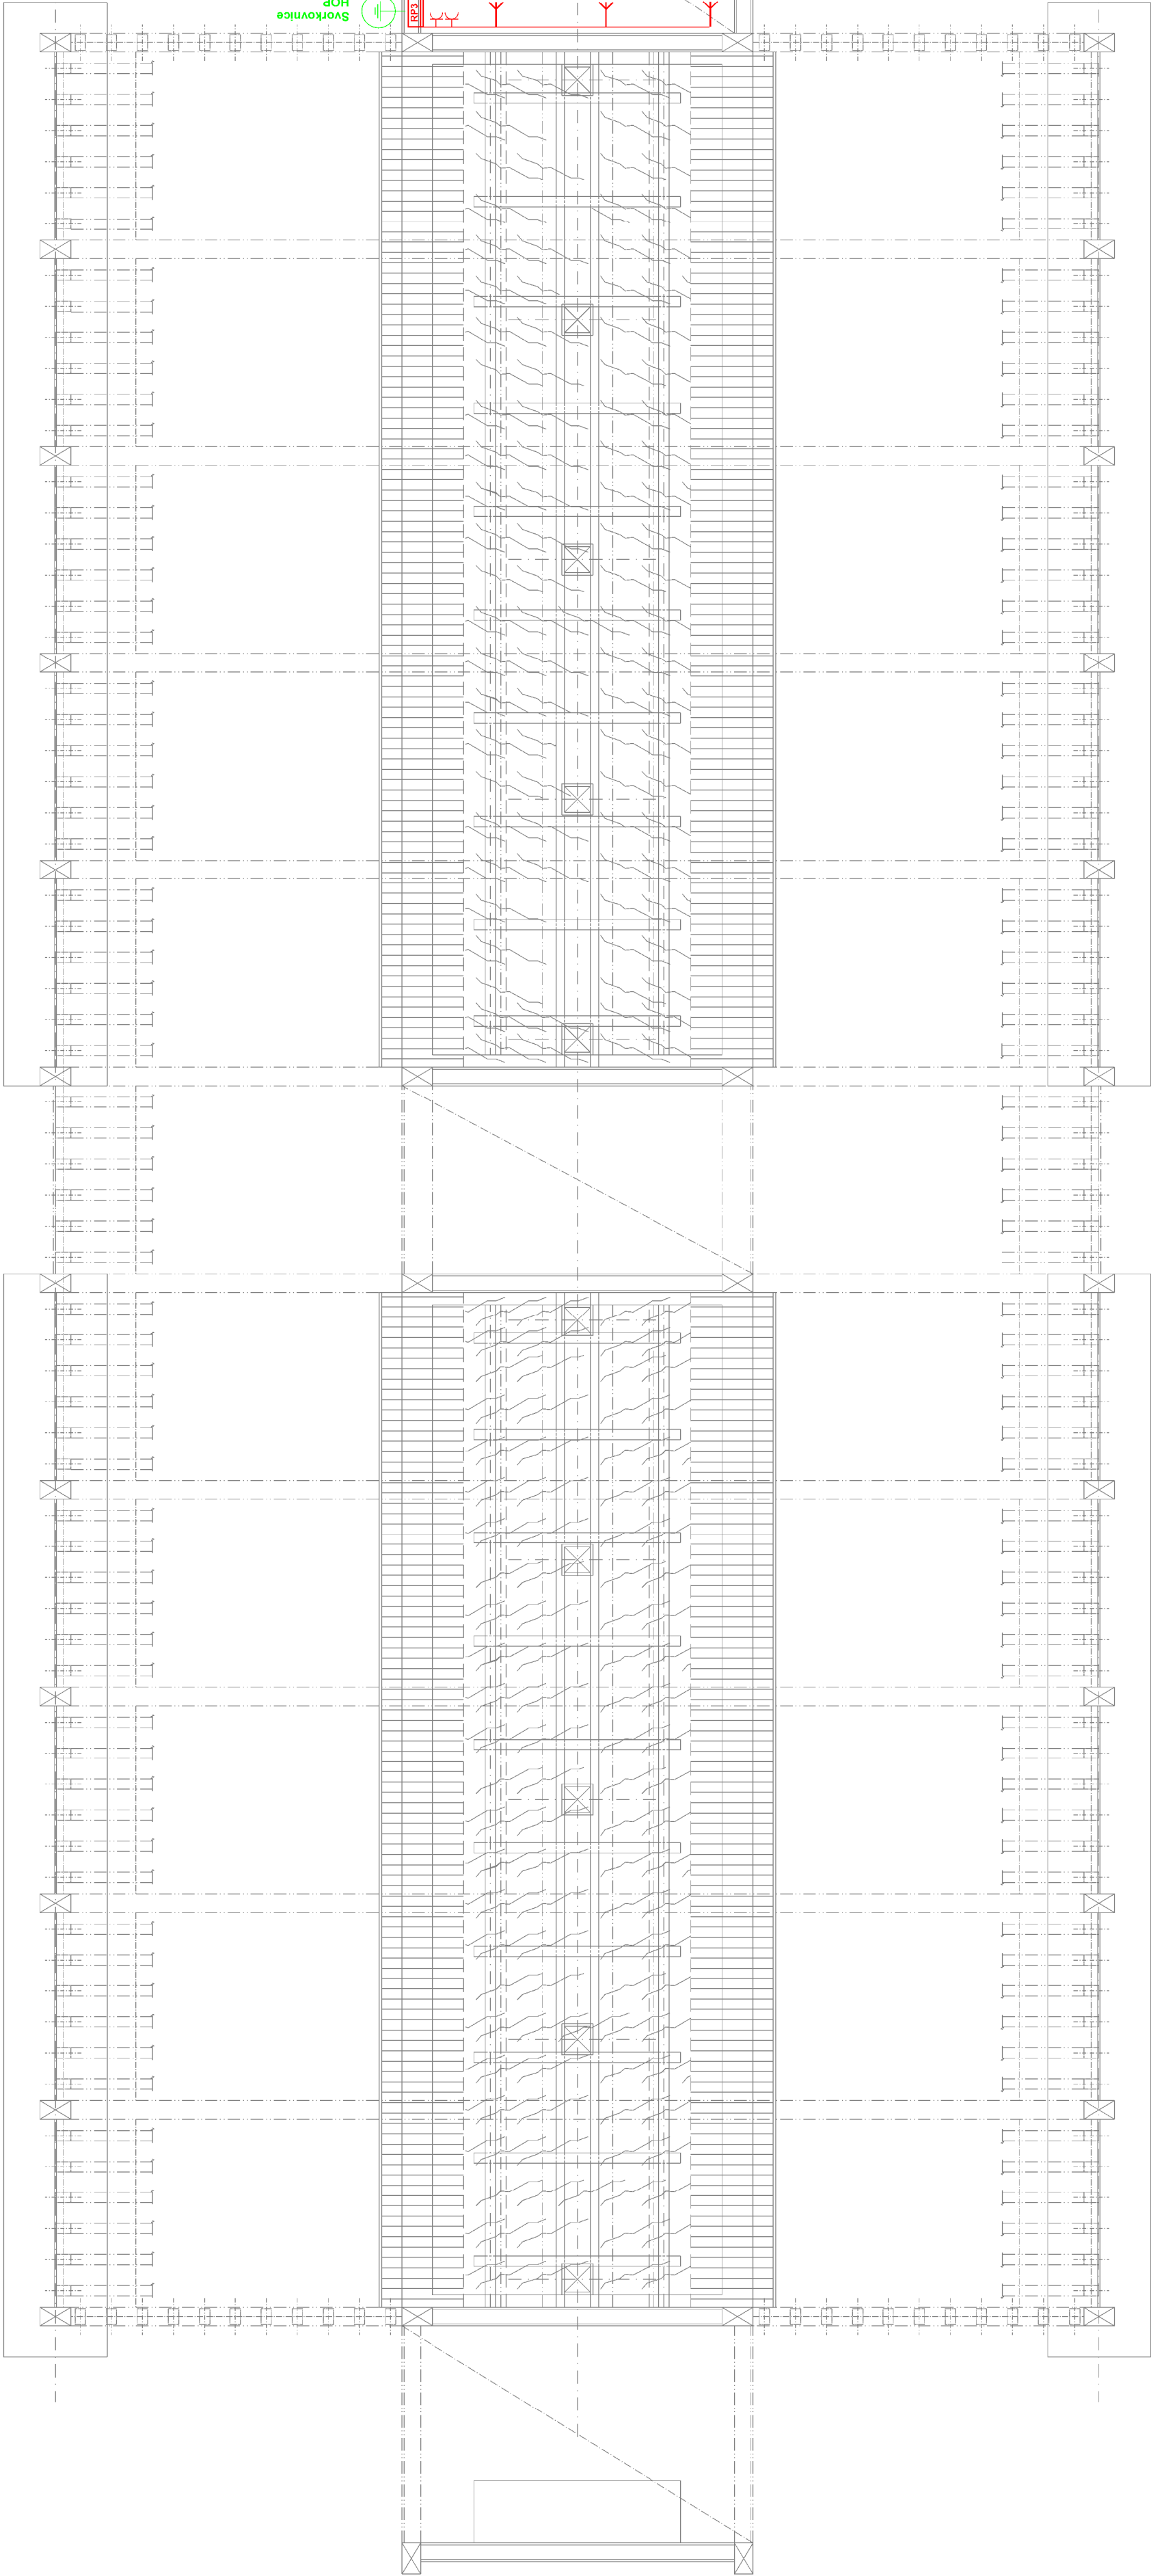

Přívod z RE
CYKY-J 5*10 mm2

Popis grafických značek

- Vypínač č.1, 5, 6.vyp. č.1 s tlačítkem vent. IP44
- Světelný vývod stropní ukončený svorkou IP20
- Sv.LED přisaz., 52W, 7100 lm, 4000K, IP65
- Přívod pro ventilátor a poh.čidlo CYKY 3*1,5 mm2, sv.obvod
- Vývod svícení v krabici IP40
- svítidlo LED s čidlem
- Venk.osv. svítidlo LED s čidlem, IP44
- svítidlo NO s vlastním zdrojem-únikové
- svítidlo NO s vlastním zdrojem protipanické
- Zásuvka 230V, bílá, IP44
- Rozvaděč, rozvodnice
- Vývod 230V/16A ukonč.svorkou
- Vývod 400V ukonč.svorkou (technologie)
- El.přímotop 230V,2000 W



DALŠÍ POPS

Vše uvedené projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN, technickými předpisy a předpisy souvisejícími. Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost. Předpisy a normy nevyplývající ze zákona musí být respektovány, pokud tato dokumentace nestanoví výslovně jinak. V případě odchylky od záměru této projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta.

Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo. Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000–5–52 ed.2 a dalších dotčených ČSN. Trasy kabelového vedení budou provedeny v elektroinstalačních lištách.
Vypínače budou instaovány do výšky 1,2 m nad úrovní podlahy. Zásuvky budou instalovány do výšky 1,2 m nad úrovní podlahy.
Doplňující ochranné pospojování vodičem CY6, 6 zž.
Vlastnosti použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálů.

Zoap. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Prosto 729 53 770000 IČ: 06363201, DIČ: CZ06363201 Investor: statutární město Karviná, Frýdštátská 72/1, 733 24 Karviná E: info@mprcz.cz, M: +420 720 463 988	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Zašlehl Mikšaník		
Místo stavby: Part.B Náměstí Karviná Frýdštá	Inhalatorium			
Akce:	Datum		Formát	530x420
		Účel		PIŠ
		Č. zakázky		1150/2022
		Měřítko		1:50
		Číslo paré		č. výkresu
				D.1.4.4.105

LPS Inhalatorium-zemnicí soustava