LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA POVRCH	PODLAHA SKLADBA	STĚNY	STROP	POZN.
A.201	SCHODIŠTĚ	13,70	15,90	KD4	A3	SDK,KS	KR	
A.202	GALERIE	73,80	37,80	KD1	A4	SDK,KS	KR	
A.203	CHODBA	5,70	11,30	PVC1	B2	SDK,PL	SDK2	
A.204	UČINKUJÍCÍ	10,40	13,00	PVC1	B2	SDK,PL	SDK2	
A.205	WC UČINKUJÍCÍ	3,70	8,30	KD2	A5	SDK,KO	SDK3	KO-2000
A.206	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	15,20	16,20	PVC	B2	SDK,KO,PL	SDK2	
A.207	HYGIENA ZAMĚSTNANCI	5,70	11,20	KD3	A5	SDK,KO	SDK3	KO-2000
A.208	SKLAD	65,90	34,90	KD2	A4	SDK,KS	SDK2	
A.209	TECHNICKÁ MÍSTNOST	40,20	26,80	KD2	A4	SDK,ŠO,PL	SDK2	
	UŽITNÁ PLOCHA	234,30 m2						

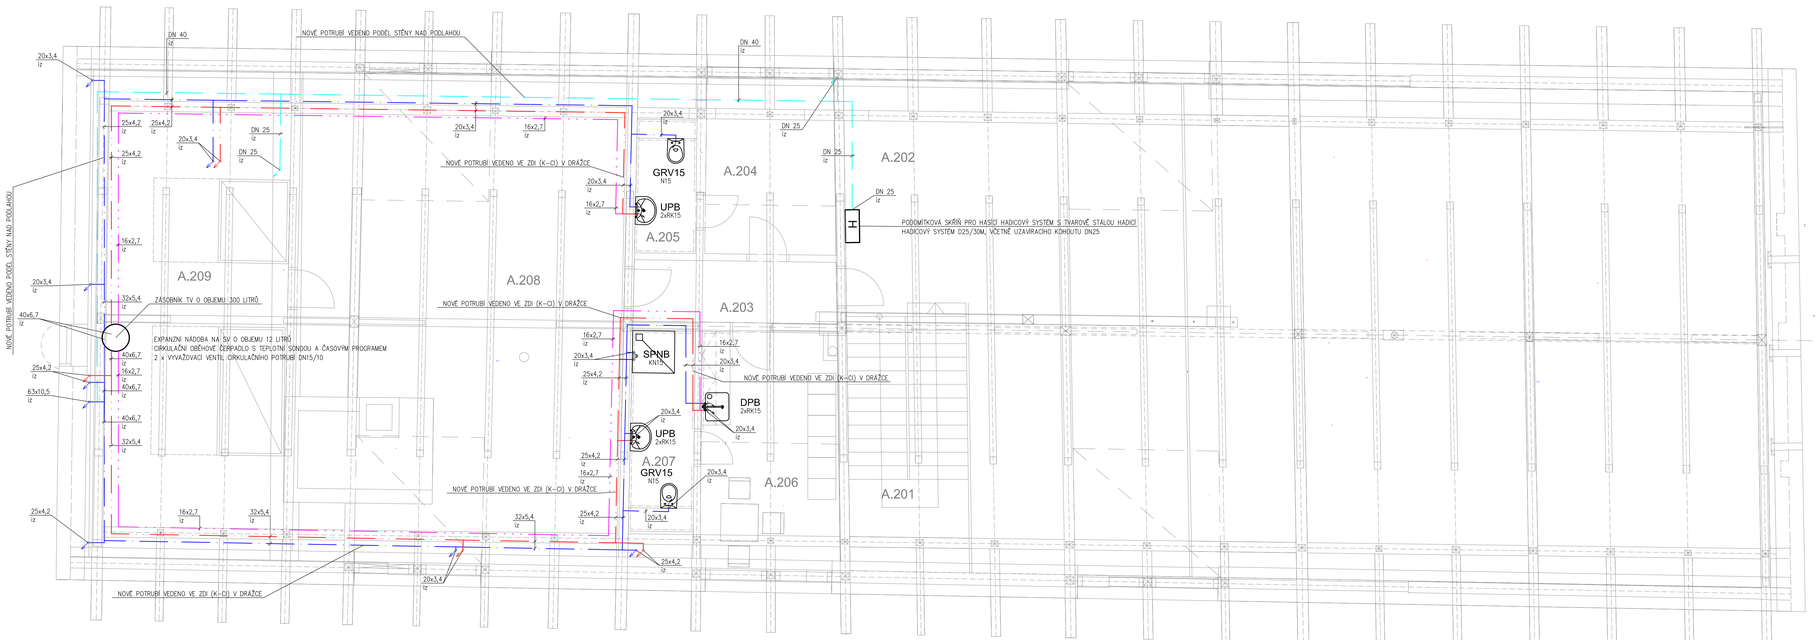

LEGENDA

- Studená pitná voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Teplá voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Cirkulace teplé vody - plastové potrubí PPR PN 20
- Požární voda - pozinkované ocelové potrubí
- Přípojka vody - PE potrubí PE 100 RC

UPB	Umyvadlová páková baterie
VPNB	Nástěnná páková baterie pro výlevku
P	Pisoárové splachovací tlačítko
DPB	Dřezová páková baterie
SPNB	Sprchová nástěnná páková baterie, vč. příslušenství
GRV15	Rohový ventil integrovaný v podomítkovém splachovacím systému
RK15	Rohový kohout pro připojení pákové baterie
RV15	Rohový ventil pro připojení technologie
KN15	Kombinovaná nástěnka pro nástěnnou baterii
N15	Nástěnka pro připojení ventilů, kohoutů, atd.
25x4,2	Plastové potrubí PPR PN 20 - vnější průměr x tloušťka stěny
iz	Tepelná izolace potrubí
DN 25	Pozinkované ocelové potrubí - dimenze potrubí
H	Podomítková skříň pro hasící hadicový systém s tvarově stálou hadicí Hadicový systém D25/30m, včetně uzavíracího kohoutu DN25

±0,000=228,02=PODLAHA U VRAT OBJEKTU B

Projektant: Michal Pavelek	Kontroloval: Ing. Michal Klinka	Zodp. projektant: Ing. Michal Klinka	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třinec 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908
Investor: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná			
Místo stavby: Park B. Němcové, Karviná Fryštát			Formát: 1100x620
Akce: „Zámecké koníky–Comunity Hub"			Datum: 09/2023
			Účel: DPS
			Č. zakázky: 1150/2022
Část: D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací			Měřítko: 150
Obsah výkresu: Půdorys 2.NP - VODOVOD - OBJEKT A			Číslo paré: / Č. výkresu: D.1.4.1.b-108