




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 1/N/PE, AC, 50 Hz,  
400/230V, TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠĚ  
: dle ČSN 33 2000–4–41 ED.3 :  
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)  
– samočinným odpojením napájení a pospojováním  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU :  
dle ČSN 33 2000–4–41 ED.3 :  
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)  
– ochrana izolováním živých částí  
– ochrana zábranami nebo krytím  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

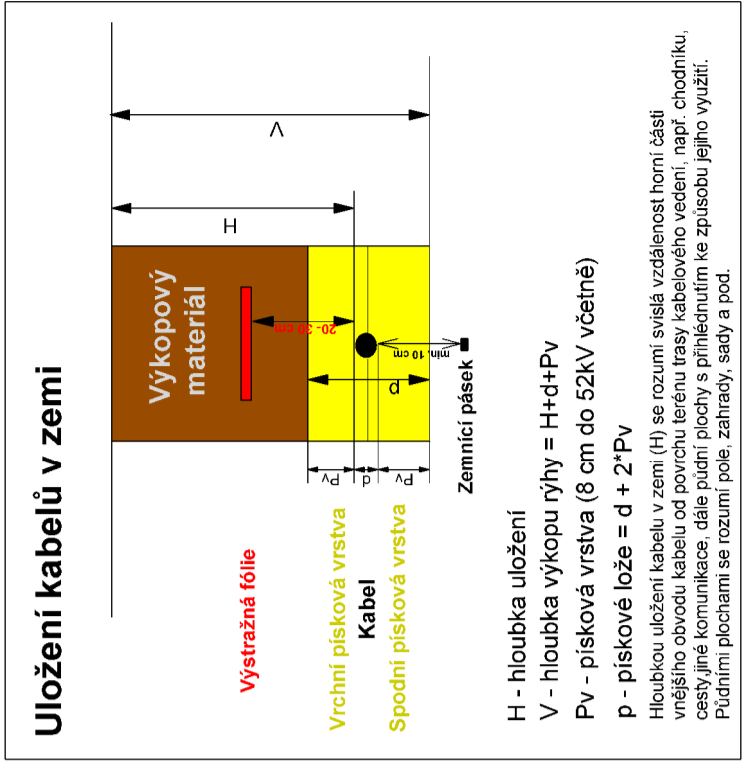


DALŠÍ POPIS

Vše uvedené projektové dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN, technickými předpisy a předpisy souvisejícími. Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak může vzniknout funkčnost, předpisy a normy nevyplývající ze zákona musí být respektovány, pokud tato dokumentace nestanoví výslovně jinak, v případě odchylky od předepsané této projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta.

**V veřejné osvětlení stávající**

**Kabel NN**

**2\* kabel UTP cat. 5e v chráničce**

Záda, projektant	Kontroloval	Vypracoval	<b>Amun Pro s.r.o.</b>	
Ing. Michal Klíma	Ing. Michal Klíma	Zdeněk Mikšoník	739 53 Třanovice 1	
Investor:	statutární město Karviná, Frýštátská 72/1, 733 24 Karviná		IC: 06369201, DIČ: CZ06369201	
Místo stavby:	Park B Němcové, Karviná Frýštát		E-mail: en@amunpro.cz, M: +420 728 463 988	
Akce:	Inhalatorium		Formát	650x420
			Datum	07/2023
			Účel	DPS
			Č. záznamky	1150/2022
Část	D.1.4.4. Elektroinstalace		Měřítko	1:500
Dle dané výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
<b>Situace</b>				D.1.4.4.104