
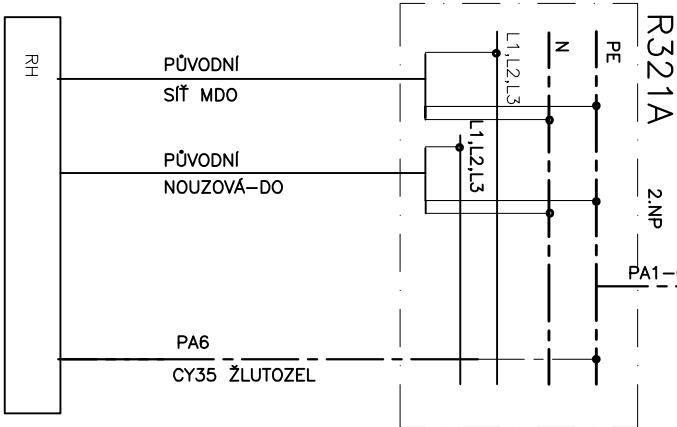



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ

ČSN 33 2000-7-710 požadavek pro skupinu 1 : P0-soustava TN-S, P1-ochranné uzemnění, P2-ochranné pospojování ,P4-proudové chrániče,

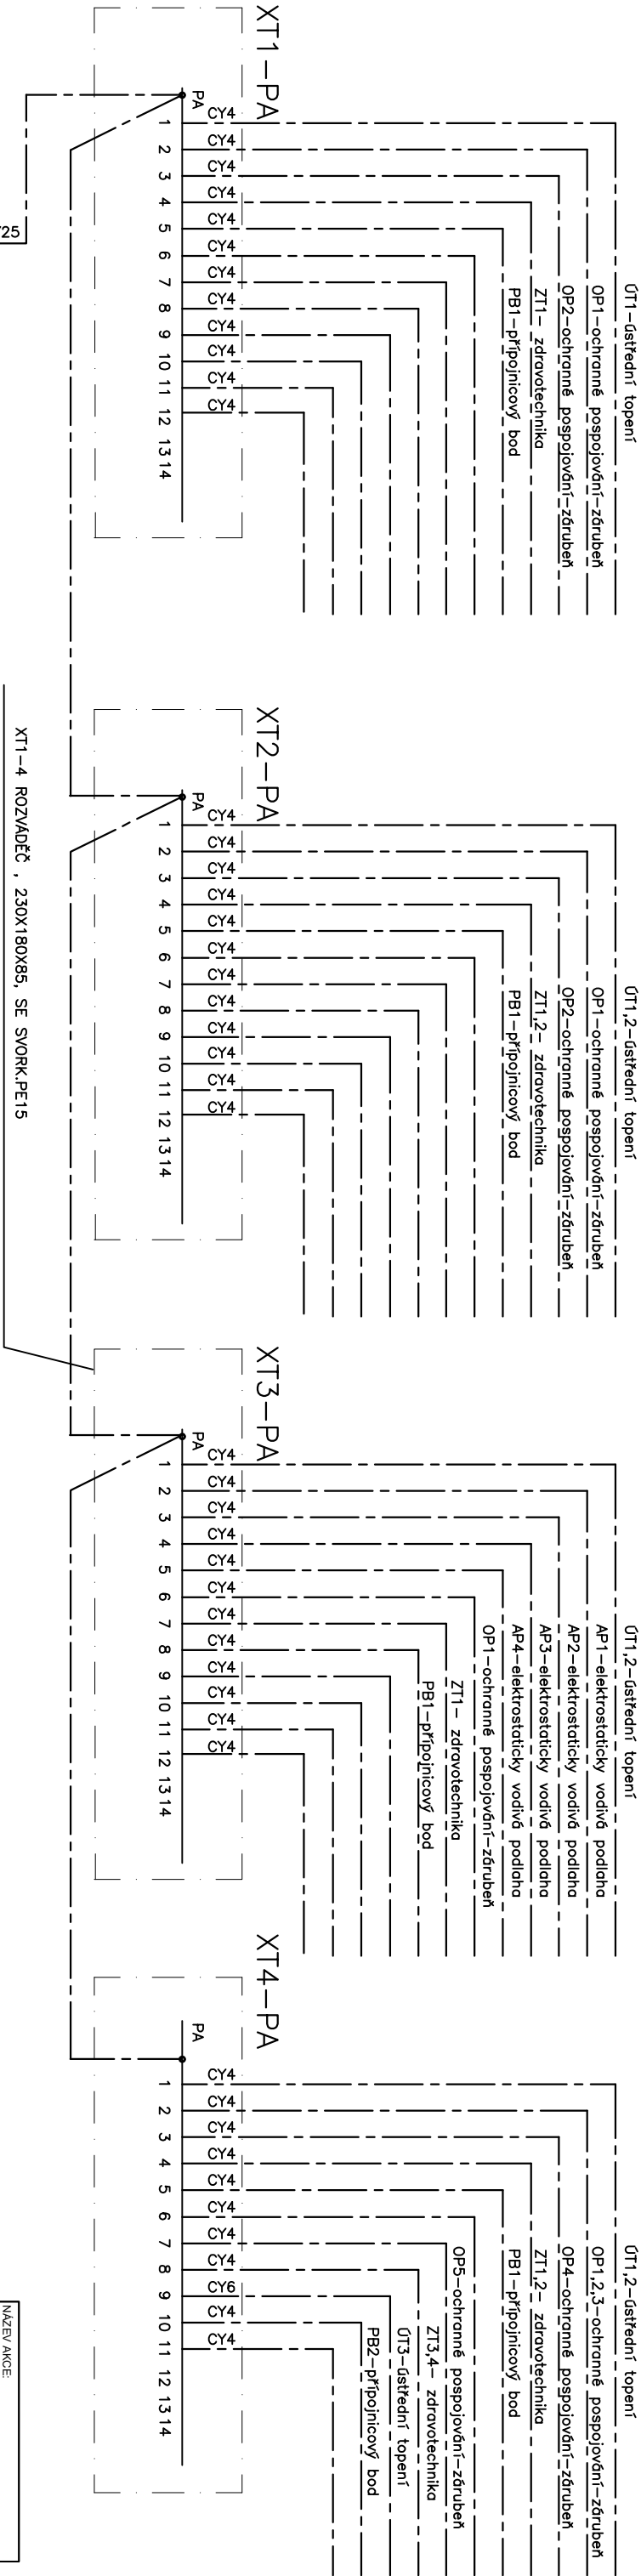

NÁZEV AKCE: BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ZIZKOVA V KARVINĚ - MIZEROVÉ - ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANCI VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3	
MÍSTO STAVBY: KARVINÁ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO PARCELA Č.: 1793/78	
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠŤÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY: <div> Atis s.r.o.</div> ADRESA: ATIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00	
AUTOR PROJEKTU: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS KONTROLOVAL: ING. MICHAEL KOTAS	
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
PODPIS:	
STAVEBNÍ OBJEKT: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.2. TECHNICKÉ PŘÍSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ	
JMÉNO VÝKRESU: SCHEMA OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ	
MĚŘÍTKO:	DATUM: 10/2024
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5-06	