


ŘEZ 1 - 1


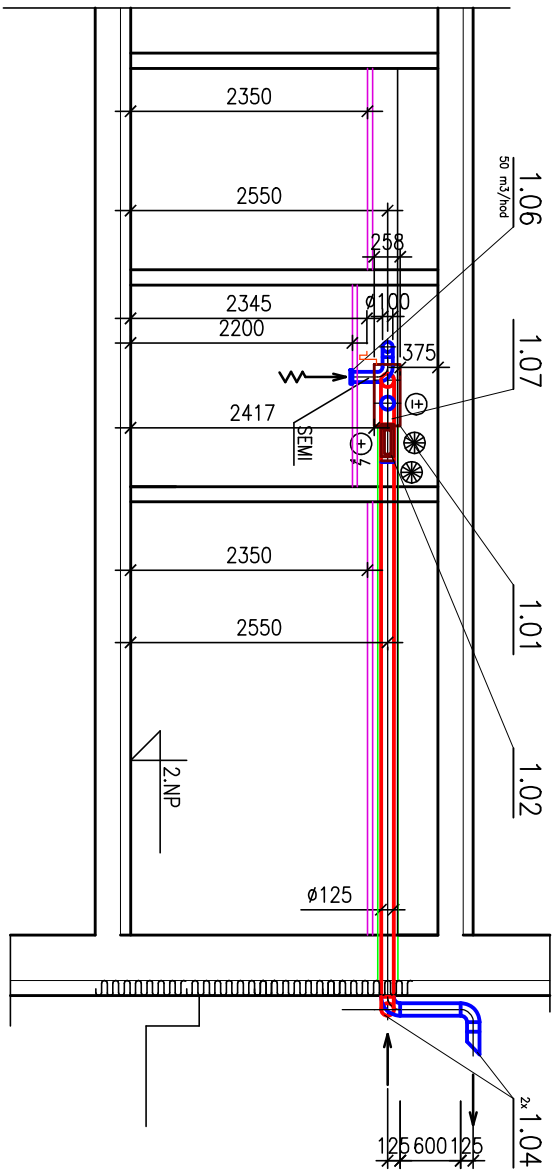


Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	PROVOZOVNA
202/1	PROVOZOVNA
202/2	SKLAD
203/1	CHODBA
203/2	ČEKARNA
204/1	VOLNÝ PROSTOR
204/2	VOLNÝ PROSTOR
205	ORDINACE
206	ORDINACE
207	SKLAD
208	SKLAD
210	SCHODIŠTĚ
211	ORDINACE
212	ŠATNA
213	SESTRA
214	RECEPCE
217	ZAKROKOVÝ SALEK - ORTOPEDIE
218-1	KABINKA Č.1
218-2	KABINKA Č.2
219	ORDINACE - ORTOPEDIE
220	ŠATNA
221	SADROVNA

- POZNÁMKA:
1. P - DÍŘE PODŘÍZNOUT O MIN. 100CM2 NEBO BEZ PRAHU.
 2. DÍŘKY OHEBNÝCH HADIC MONTOVAT DLE POTŘEBY
 3. VŠECHNY POPISANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVEDE STAVBA - VÍZ STAVEBNÍ VÝKRESY
 4. ODVOD KONDEZATU OD VĚTRACÍ JEDNOTKY ZAJISTI PROTESE ZTI

LEGENDA:

- VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY
- VZT JEDNOTKY A VZT DÍLY - PONECHANÉ
- VZT JEDNOTKY A VZT DÍLY - DEMONTOVANÉ
- VZT JEDNOTKY - PŘÍVOD - OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- VZT POTRUBÍ - PŘÍVOD - OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- VZT POTRUBÍ - ODVOD - OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- VZT POTRUBÍ - ODVOD - OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- OSNAŽENÍ PROTIPŮŽARNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 40 MM S AL.
- OSNAŽENÍ PROTIPŮŽARNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ S ATESIEM DLE SPECIFIKACE
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDEZATU DN22 MM
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- SMĚŠOVACÍ - KLÁPOVÝ DÍL
- FILTRAČNÍ DÍL
- OHŘÍVAČÍ DÍL - ELEKTRICKÝ
- REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK ZTI - DESKOVÝ (ZPĚTNÉHO ZISKÁVÁNÍ TEPLA)
- T.H.
- TLUMIČE HLUKU
- PŘÍVOD /ODVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI V M3/HOD, VÝMĚNA VZDUCHU ZA HOD
- STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍZ SAMOSTANÁ DOKUMENTACE

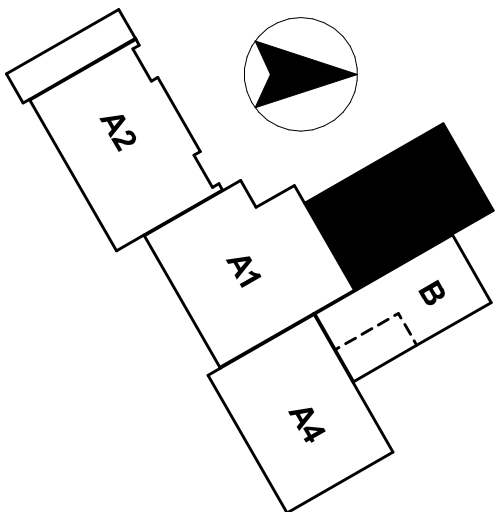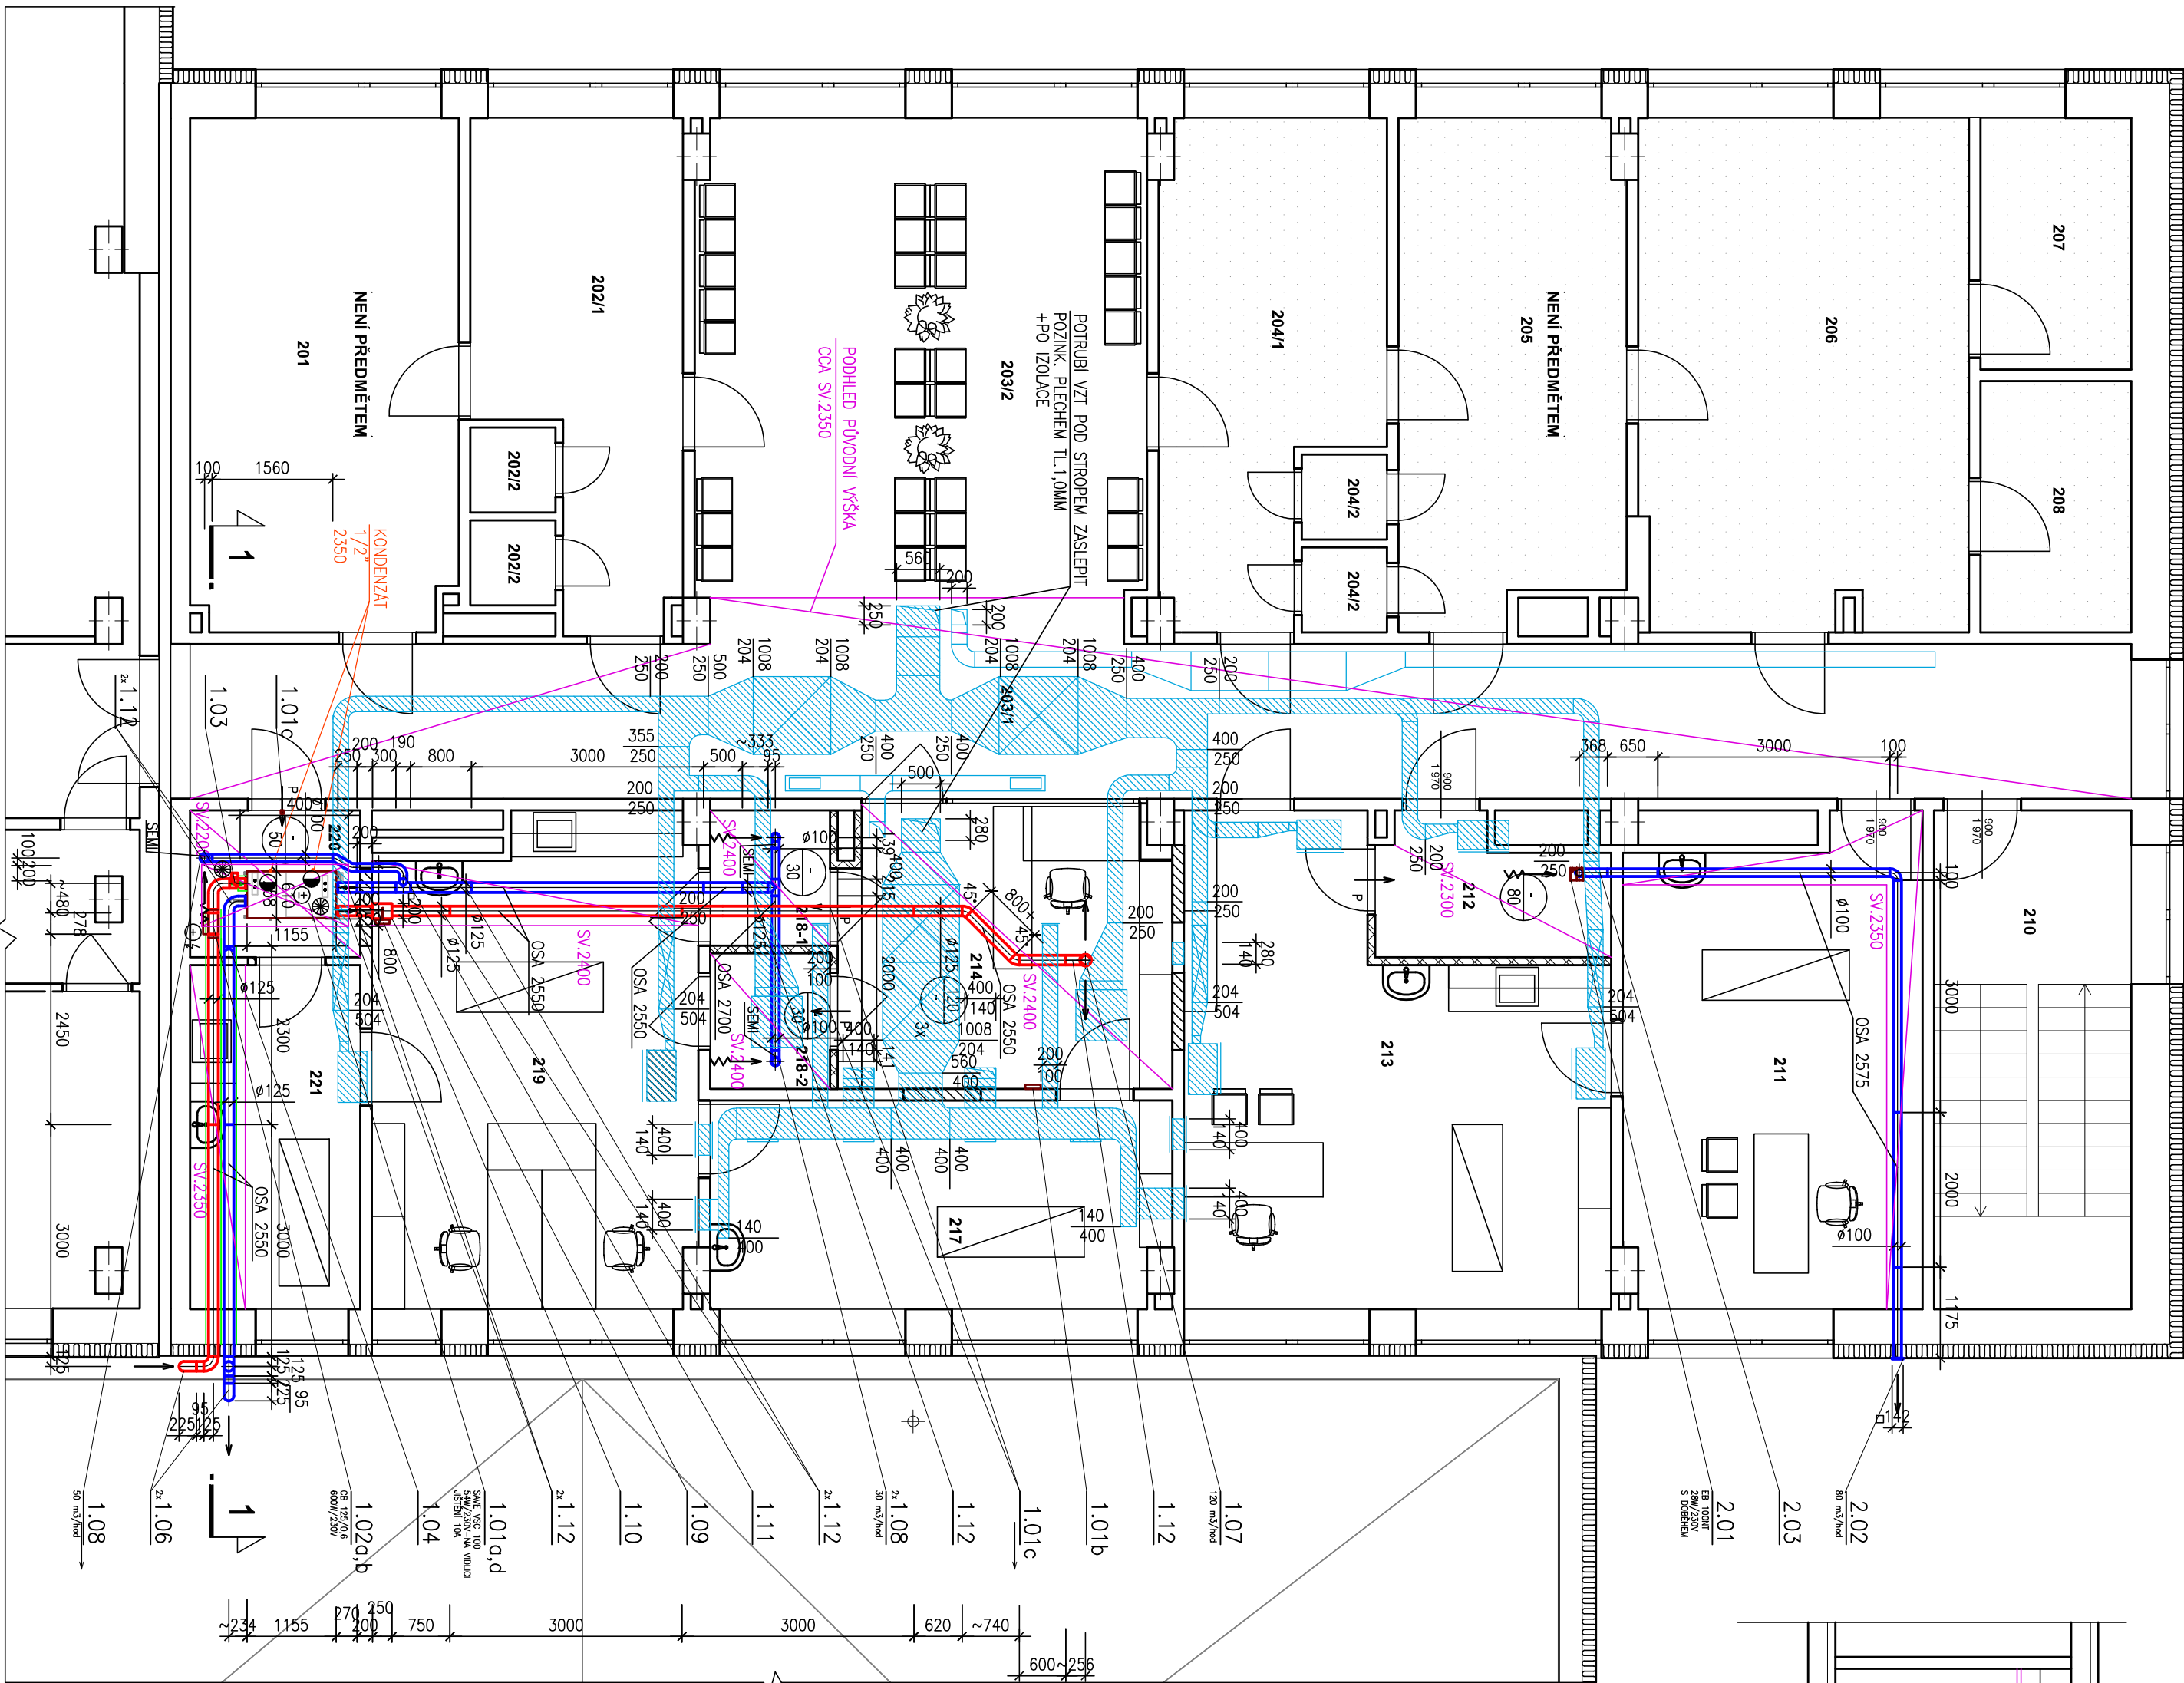

NÁZEV AKCE: BUDOVA Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MÍZEROVĚ - ZPRACOVÁNÍ PD, ZŘÍZENÍ DVOU AMBULANČNÍ VČETNĚ SPOLEČNÉ ČEKÁRNY V PAVILONU A3 MÍSTO STAVBY: KARVINA KATASTRALNÍ ÚZEMÍ: KARVINA - MĚSTO PARCELA Č.: 1793/78		OBJEDNATEL STAVBY: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINA		GENERALNÍ PROJEKTANT STAVBY:	
tris s.r.o. ADRESA: ATRIS s.r.o. ORČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLUZSKÁ OSTRAVA, 710 00					
AUTOR PROJEKTU: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: BARBORA KVSČOVÁ VYPRACOVAL: ING. MARKETA RÍŠKOVÁ KONTROLOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK					
PROJEKTANT SPECIALISTA: Ing. Petr Kudlík Ing. Marcel Hejtmánek ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, VYPRACOVAL: ING. MARCEL HEJTMÁNEK KONTROLOVAL: ING. PETR KUDLÍK					
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:					
PODPIS:					
STAVEBNÍ OBJEKT:					
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.2.4. TPS-VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZT					
STUPĚŇ: DPS					
JMÉNO VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP, STŘECHA					
MĚŘÍTKO: 1:75		DATUM:10/2024			
ČÍSLO VÝKRESU: D1.2.4.2-01					