



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 20.06.2024
Naše zna ka: RSMSV/20240620-005/ES

Lenka N mcová

Haškova 752/41
73401 Karviná

Vy izuje: Pavel Pot šil
Telefon: +420725842761
E-mail: pavel.potesil@veolia.com
Datum: 25.06.2024

Vyjád ení k existenci sítí a za ízení na sítích
provozovaných spole ností
Veolia Energie R, a.s.

Název akce:	Instalace ve ejného osv tlení na ul. Komenského -2.etapa	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Karviná
	Obec:	Karviná
	Název k.ú.:	Karviná-m sto
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze	
Kontaktní osoba:	Lenka N mcová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420602774941, l.nemcova@post.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 25.06.2024	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

nedojde k dot ení

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Východ, ÚDS

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území se vyjad ují také další spole nosti skupiny Veolia Energie R, a.s. Vyjád ení jsou zaevidována v samostatných dokumentech pod jednacími ísly: VPS/20240620-004/ES.


Ing. Rudolf Šulava
Vedoucí sektoru Karviná
Tel.: + 420 596 309 055
E-mail: rudolf.sulava@veolia.com

1. p íloha - situace

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního
managementu dle ČSN ISO 37001.

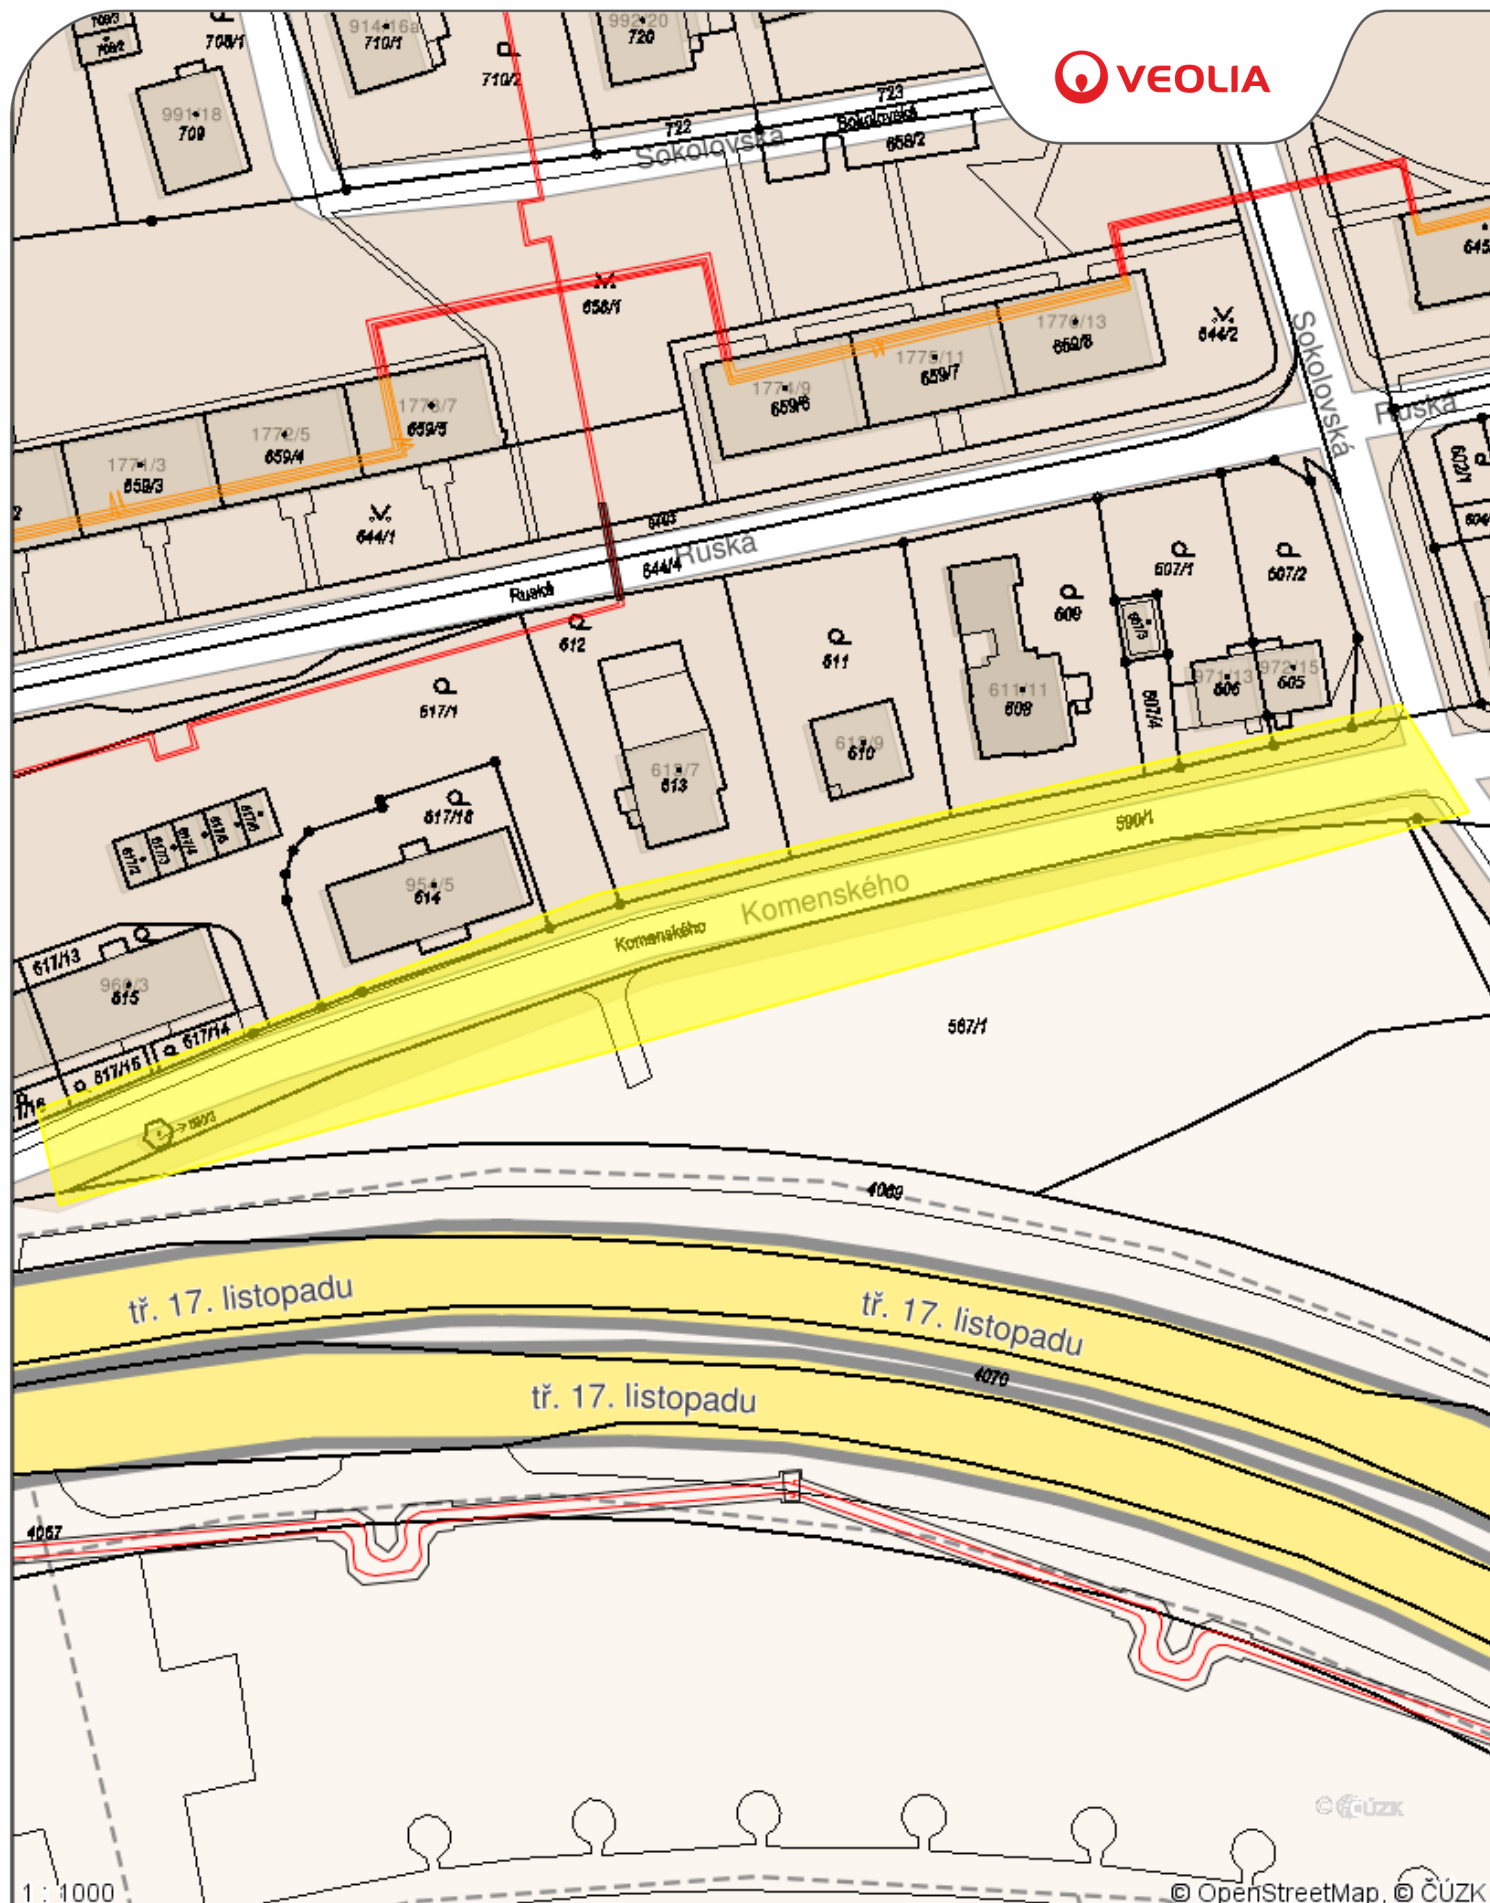

Příloha .1

Datum: 25.06.2024

Vypracoval: Pavel Potěšil

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty