



STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
(tř. 17. listopadu)

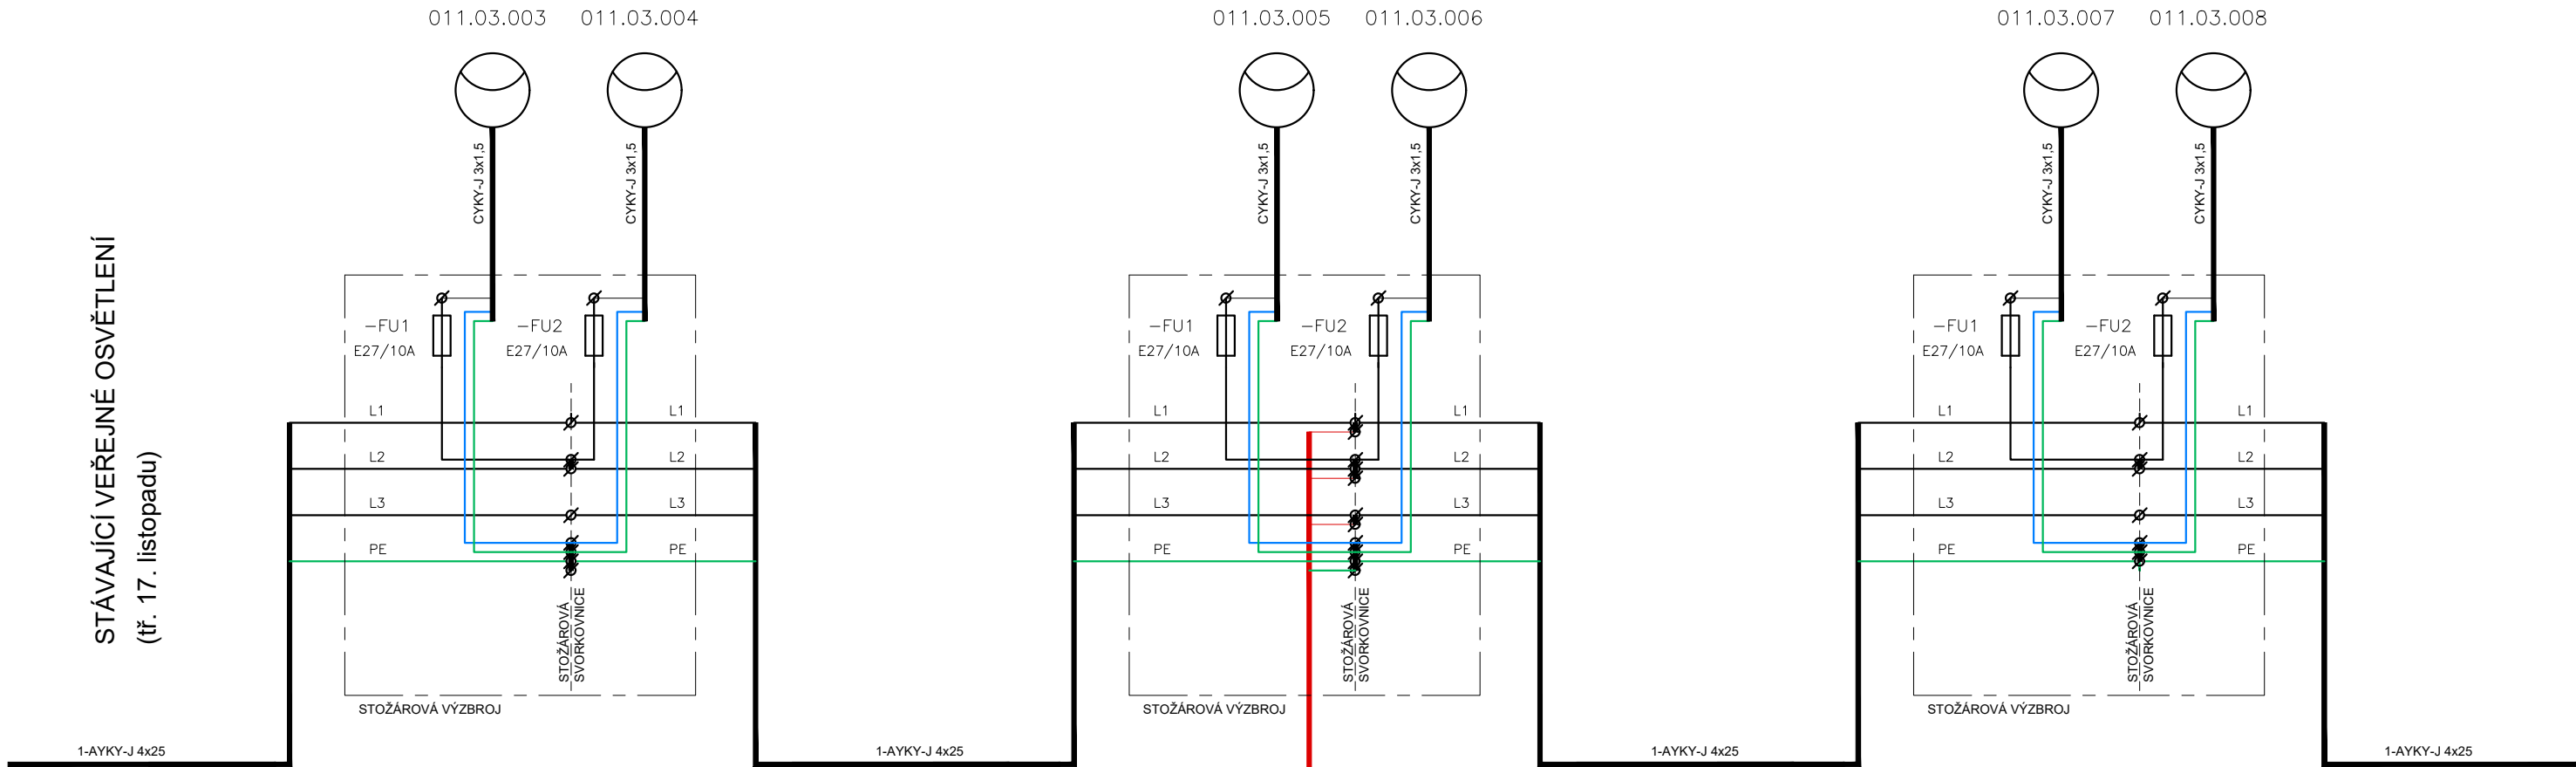

NOVĚ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
(Komenského)

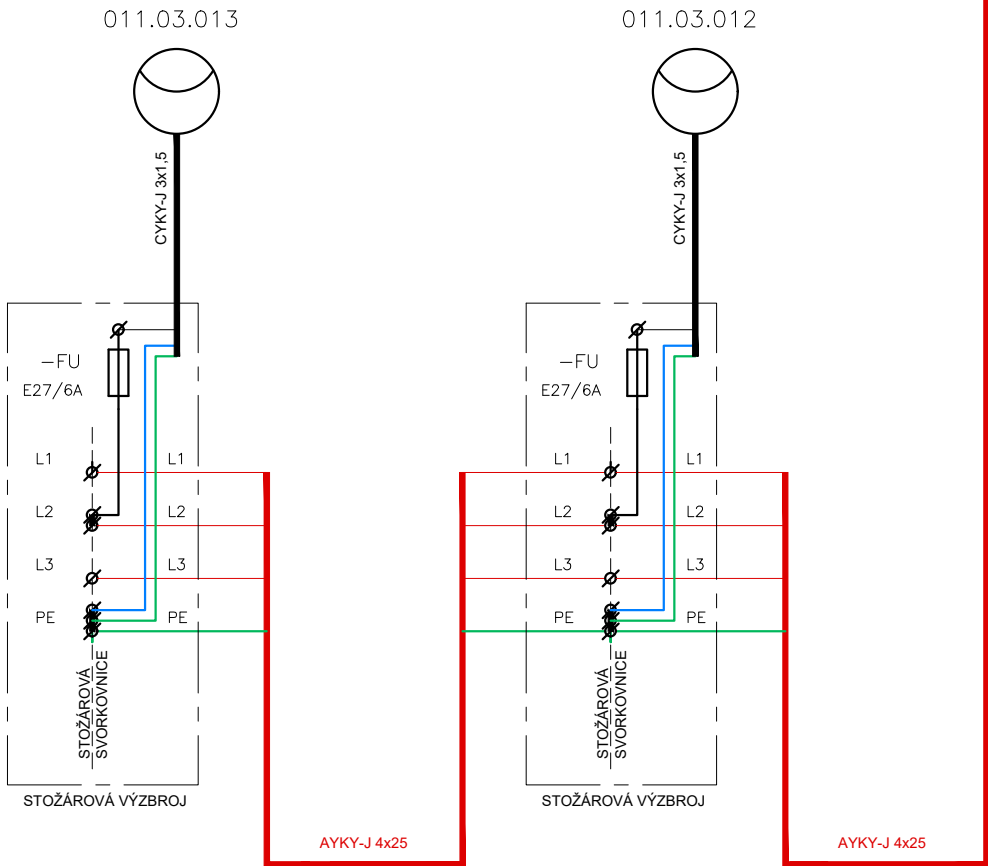

Soustava: 3+PEN; 400/230V; 50Hz; TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolace
- kryty a přepážky
- automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako **NEBEZPEČNÉ**

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz	
Datum	05/2024		
Měřítko		Akce	
Formát	A3	Instalace veřejného osvětlení na ulici Komenského	
Stupeň	DUR+DPS	Název	
Investor		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Přehledové schéma	
Statutární město Karviná Fryštátská 72/1		Archivní číslo:	82K2023
		Číslo výkresu:	3