


ROZVÁDĚČ PRMS3

DOPLNĚNÉ PŘÍSTROJE

3 NPE~50Hz 400V/TN-C-S

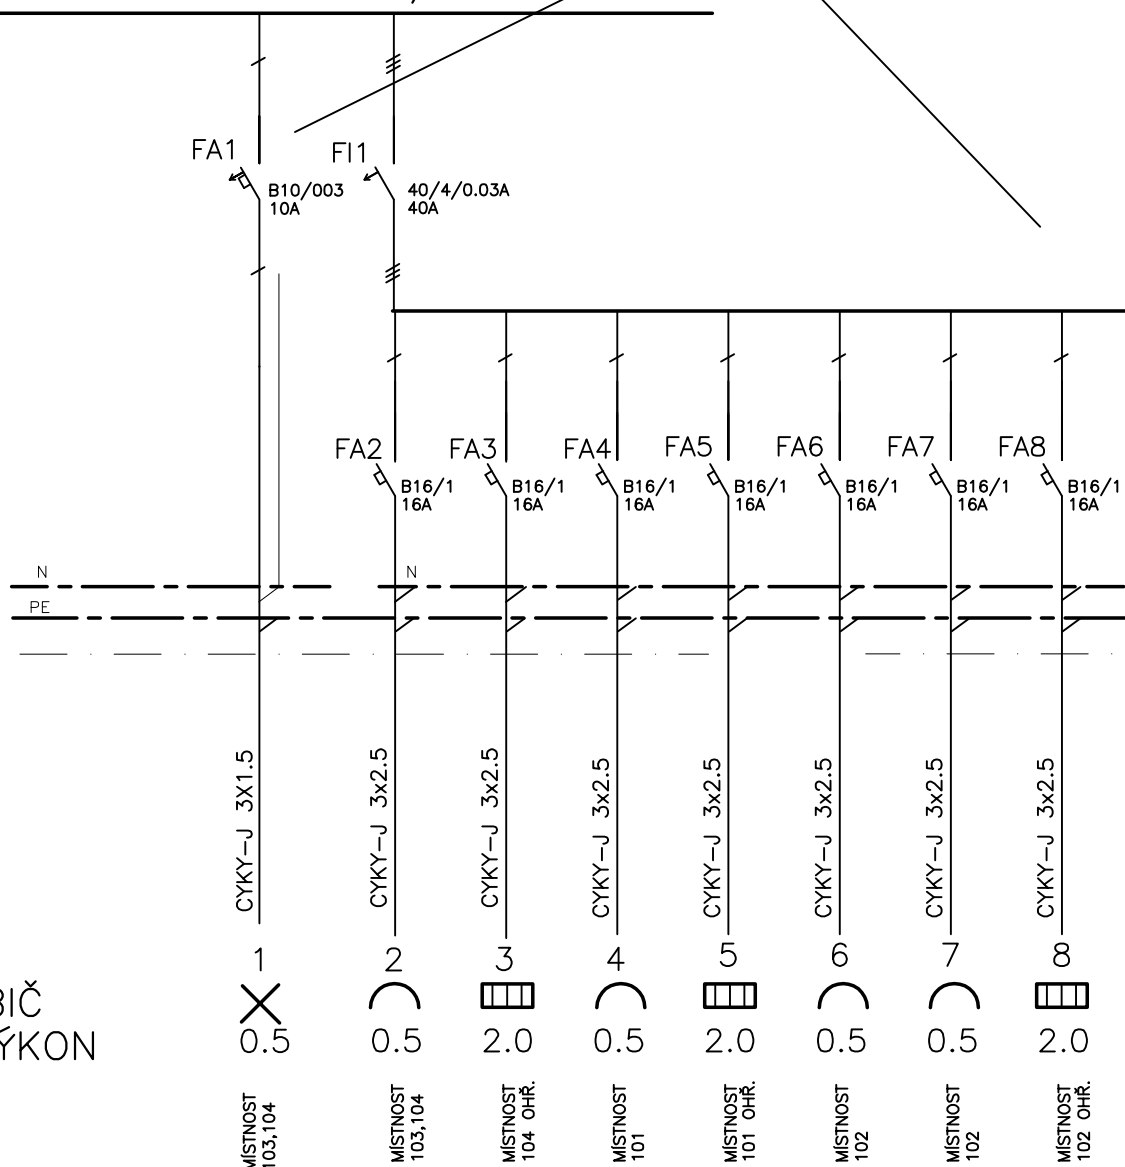

Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-C-S,TN-S
 Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
 Krytí : IP 40/20
 Instalovaný výkon : 7.5kW
 Výpočtové zatížení : 4.0kW
 Přívody vývody : ZHORA-ZHORA

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: TPS – ES	FORMÁT: A4
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U LESA V KARVINĚ			DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: U LESA 713/19 PARC.Č. 501/320 k.ú. KARVINÁ - RÁJ	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-03
DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE PRMS1		MĚŘÍTKO:		