


Půdorys 1.NP – ÚT,VZT

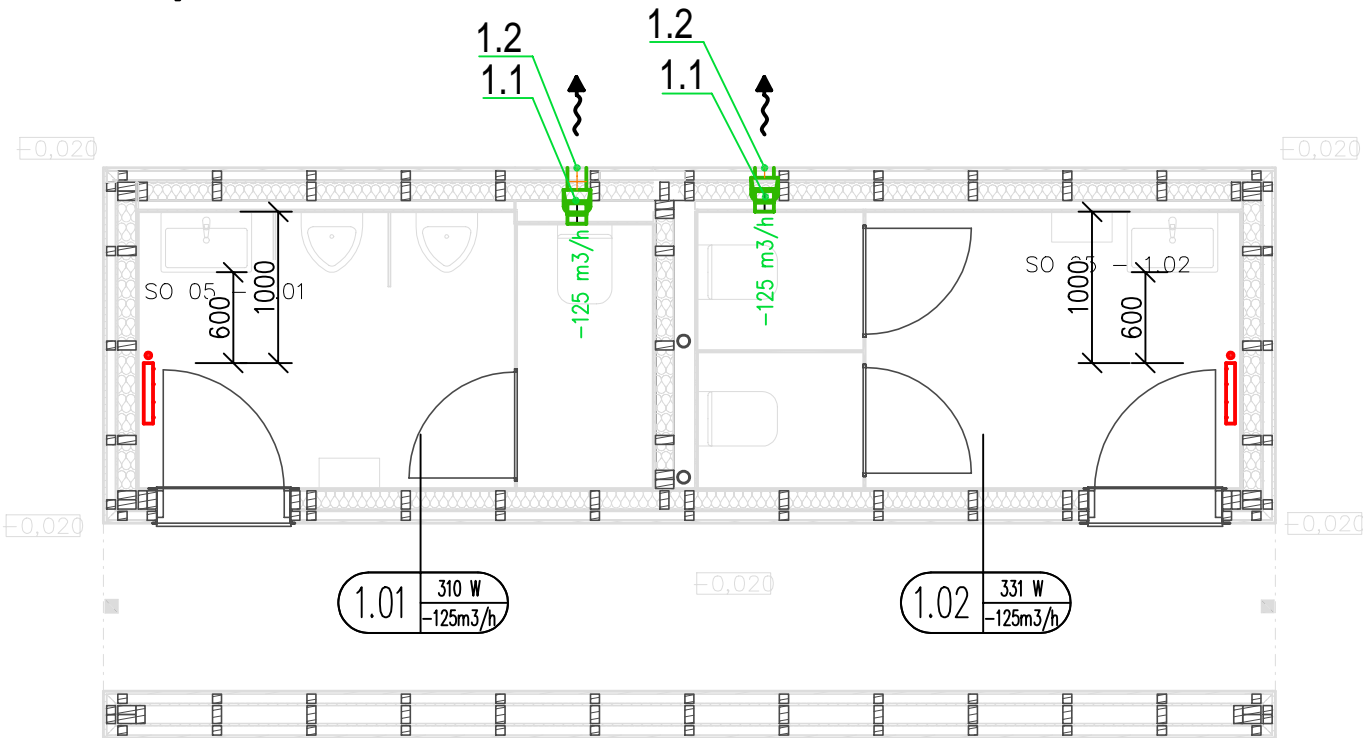

Legenda

- 1.1

Axiální ventilátor koupelňový Ø 125 mm

 - určen pro montáž přes stěnu
 - jmenovitý průtok vzduchu min. 150–200 m³/h
 - napájení 230 V / 50 Hz, příkon ≤ 20 W
 - hlučnost ≤ 35 dB(A) ve vzdálenosti 3 m
 - krytí IPX4 (vhodné do vlhkého prostředí)
 - zpětná klapka integrovaná nebo externí
 - možnost doplnění o doběh / hygrosstat dle projektu
- 1.2

Protidešťová žaluzie D125, plastová

Flexo potrubí je v průměru DN125 a s tepelnou izolací tl.25, $\lambda \approx 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, teplotní odolnost -30 až + 120 °C.
- Přímotop 1000 W

Provedení: Nízkoteplotní konvektor

Způsob montáže: Nástěnný přístroj

Topný výkon: 1 000 W

Elektrická přípojka: Přívodní kabel s vidlicí

Barva: Bílá

Šířka: 420 mm

Výška: 440 mm

Hloubka/výška: 104 mm

Hmotnost: 3,3 kg

Krytí (IP): IP24


Třída ochrany:II

S ventilátorem: Ne

Se spínacími hodinami: Ano

Protimrazový ochranný obvod: Ano

Ochrana proti přehřátí: Ano



±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1NP

Tato dokumentace je určena pro provádění stavby a nenahrazuje dílenskou, výrobní nebo montážní dokumentaci.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

INVESTOR/CLIENT: Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná – Fryštát IČ:00297534		GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o. Ing. arch. Roman Osika	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION: Ing. Jan Řehoř Podevsí 175/7, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice IČ: 74138103			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER: ING. JAN ŘEHOŘ ČKAIT – OBOR IPO0 – Č. 1103832		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER: ING. JAN ŘEHOŘ TEL: (+420 604 139 207)	
		KRESLIL/DESIGNER: ING. JAN ŘEHOŘ	
MÍSTO AKCE/REGION: k.u. Karviná–město, p.č. 3981/46, 4004/4,3981/39, 3981/44, 3981/45, 3981/47, 3981/8, 3981/43, 3981/42, 3981/9, 3981/13, 3981/43, 3981/40, 3981/41			
AKCE/PROJECT: Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové		DATUM/DATE: 25.11.2025	
		FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: A3	
		MĚŘÍTKO/SCALE: 1:50	
OBSAH/CONTENT : D.2.4.2 TPS – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZT		STUPEŇ PD/LEVEL: DPS	
ST.OBJEKT/BUILD.OBJECT : SO06 ÚT,VZT			
NÁZEV VÝKRESU/DRAWING: SO06 – Púdorys ÚT, VZT		ČÁST DOKUM./PART: D.2.4.2	Č. VÝKR./NUMBER: 01