

PROJEKT Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové
ADRESA k.ú. Karviná–město, p.č. 4004/4, 3981/8, 3981/39, 3981/40, 3981/41, 3981/42, 3981/43, 3981/44, 3981/45, 3981/46, 3981/47, 3981/48
STAVEBNÍK Statutární město Karviná
NÁVRH autor studie "Koncepční řešení lokality Loděnice v parku B. Němcové": Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ autor SO 03 – zastřešení: POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o
STUPEŇ PROJEKTU dokumentace pro provedení stavby




ČÁST PROJEKTU Technika prostředí staveb – SILNOPROUD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studníčka	
VYPRACOVAL Stanislav Gajzler	
VÝKRES SCHÉMA ROZVADĚČE RS008	
ČÍSLO VÝKRESU S008 – D.1.2.5.2–03	
DATUM 09/2025	PARÉ Č.
FORMÁT A4	
MĚŘÍTKO	

Obsah: Schéma rozvaděče RS008

Akce: Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové
TPS–SILNOPROUD

Silnoproudá elektroinstalace – S008

TYP PROVEDENÍ:	PLASTOVÁ
KRYTÍ:	IP40 / IP00
ROZMĚRY:	352 x 424 x 103mm
DĚLENÍ:	40 MODULŮ
NÁTER:	TYPOVÝ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y):	SHORA
VÝVODY:	NAHORU

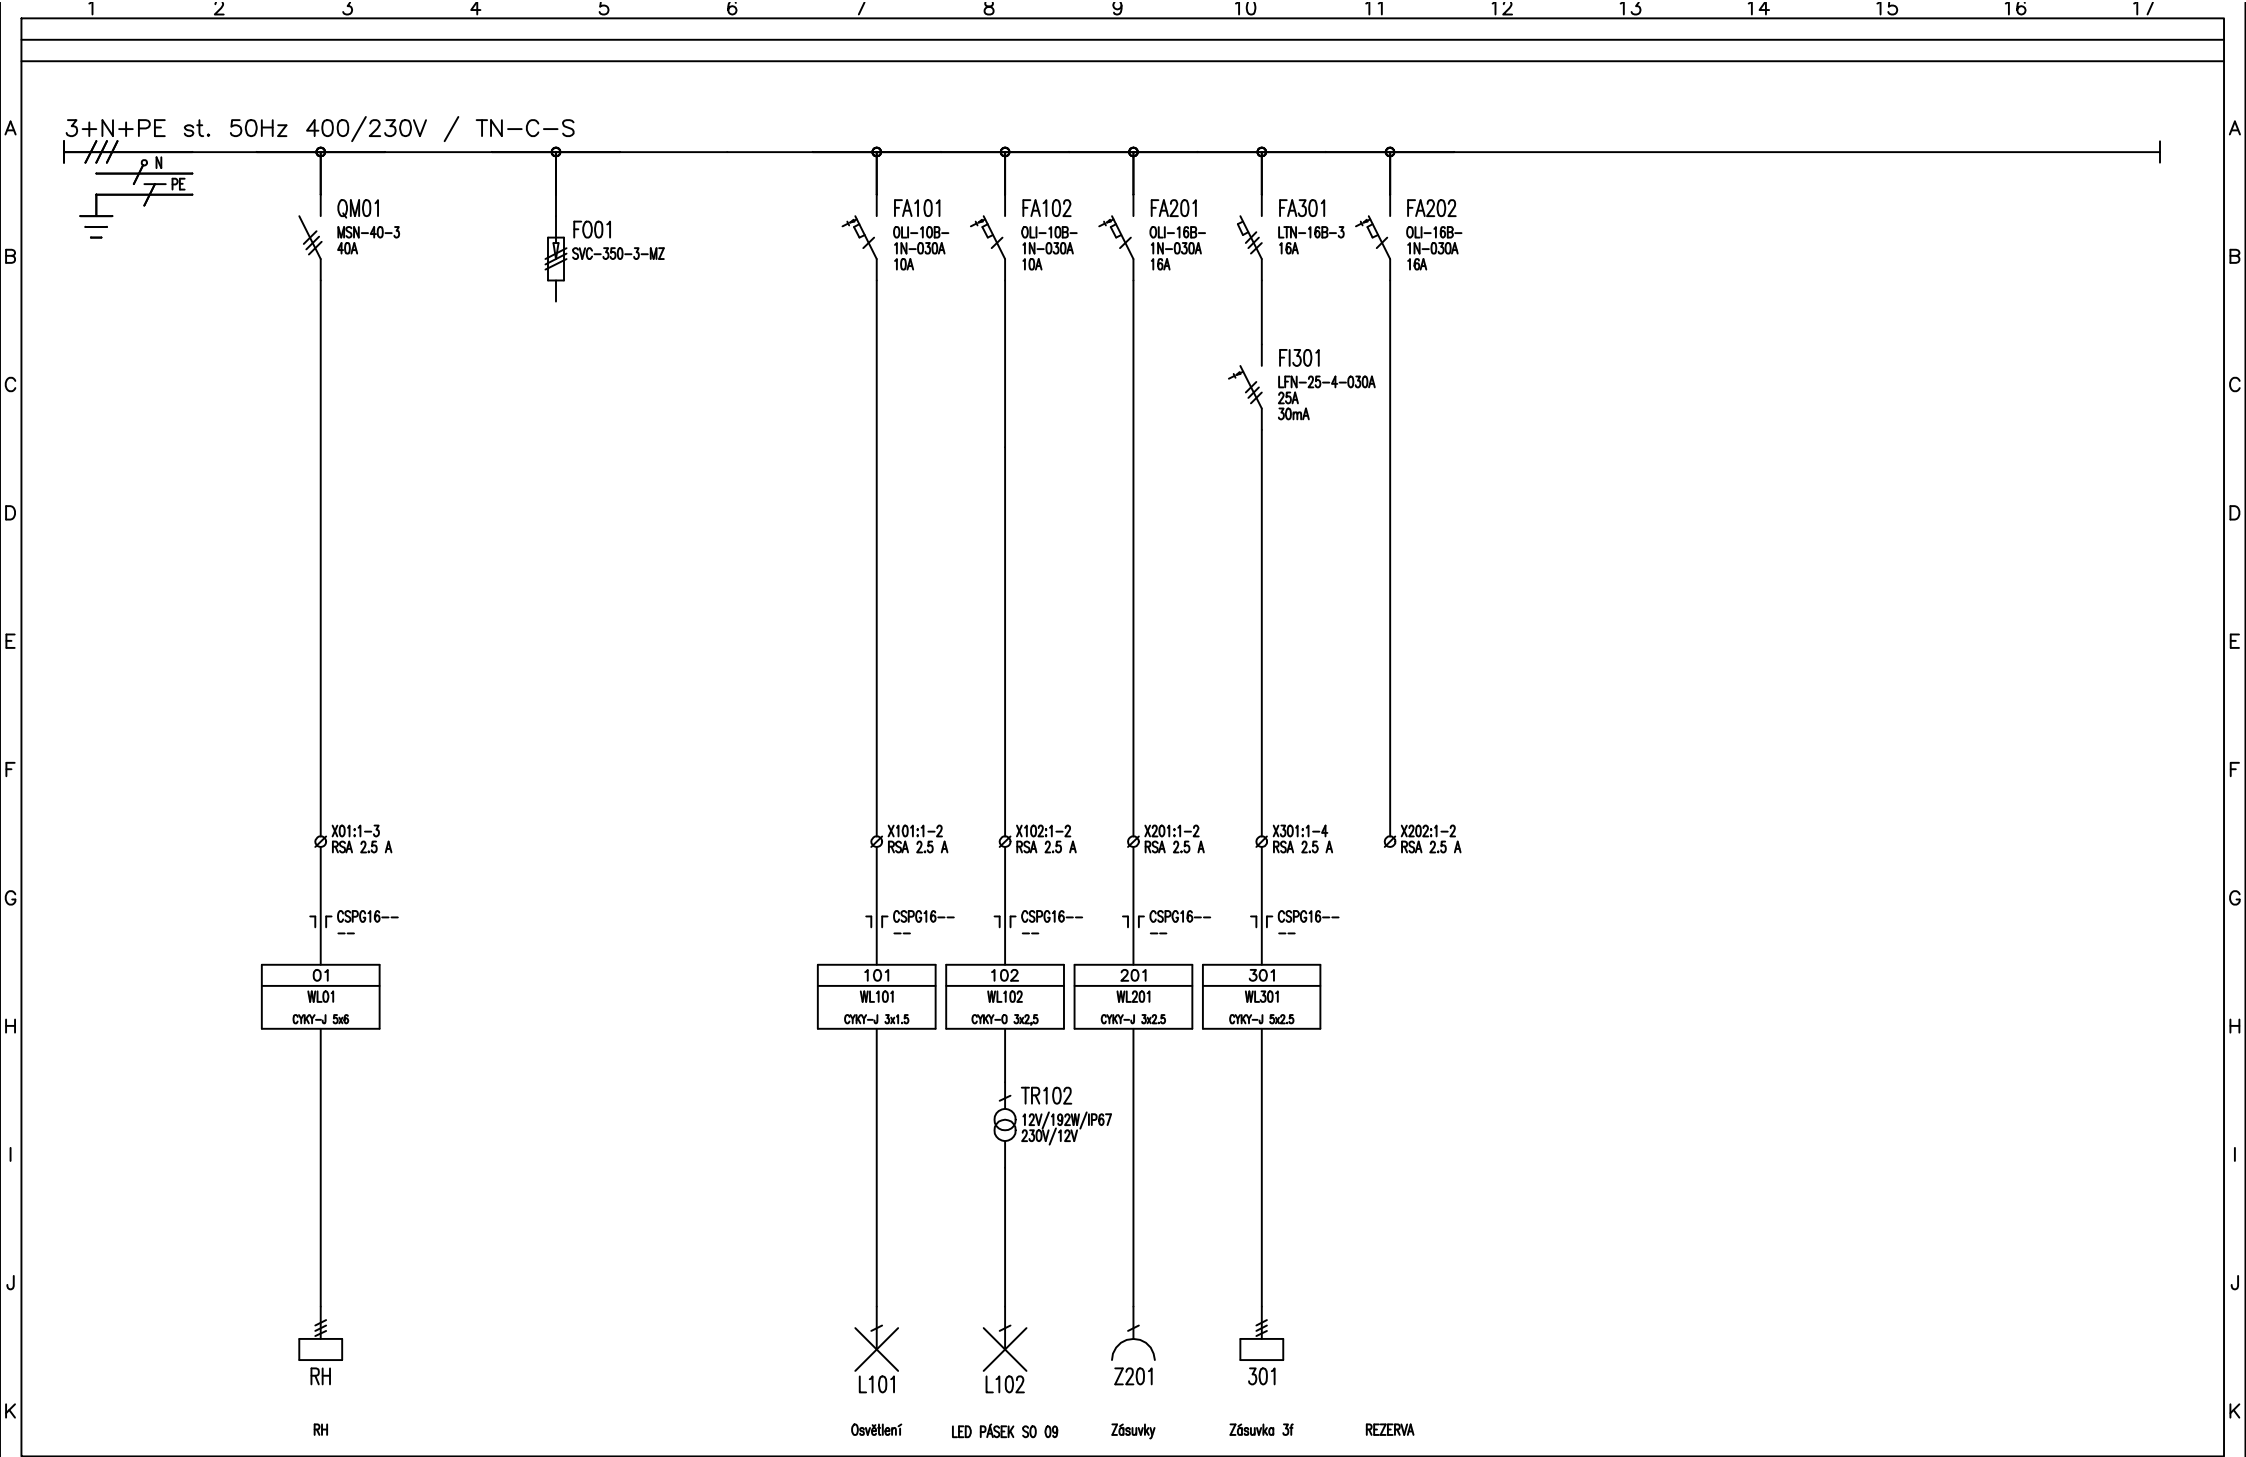

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval:			AKCE: Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové TPS–SILNOPROUD Silnoproudá elektroinstalace – S008						Investor: Statutární město Karviná				Zak.číslo:		A.K.: 25–194		Listů: 2	
Kontroloval:									Obsah: Schéma rozvaděče RS008				Změna/Datum:		V.č.:		List: 2	
Datum : 06.11.2025													Měřítko: 1:1		RS008		2	