

Naše značka: TaV/1780/2017/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 033
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 6. 12. 2017

ASA Expert a.s.
Ing. Lukáš Slepčan
Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava

Věc: Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě

Stanovisko k projektové dokumentaci pro bourací práce

Stavba: „Demolice domů č. p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné – Novém Městě“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Karviná, ul. Gustawa Morcinka, Fučíkova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasu podzemního telekomunikačního vedení **PODA a.s.** zasíláme přiloženou v mapovém podkladu.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) **ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení**. Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započítím zemních** prací stavebníkoví telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zasláné na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná - volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
 Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 755 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
 Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**

- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 033, 775 233 722 – Ing. Jan Kirschner. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Ing. Jan Kirschner
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA a.s. IČ: 256 181 79, DIČ: CZ 256 181 79, tel.: 597 578 000


OSTRAVA
28. října 102/1168
702 00 Moravská Ostrava


BRNO
Glasgowova 4/1927
602 00 Brno – Židenice


PRAHA
Rudolfská 685, Tower
Hvězdova 1216/2b-140 28. Praha 4


TŘEBONĚ
Boženy Němcové 813/II
374 01 Třeboně


ZNOJMO
Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

 730 430 430

 844 844 033

 info@poda.cz

 www.poda.cz

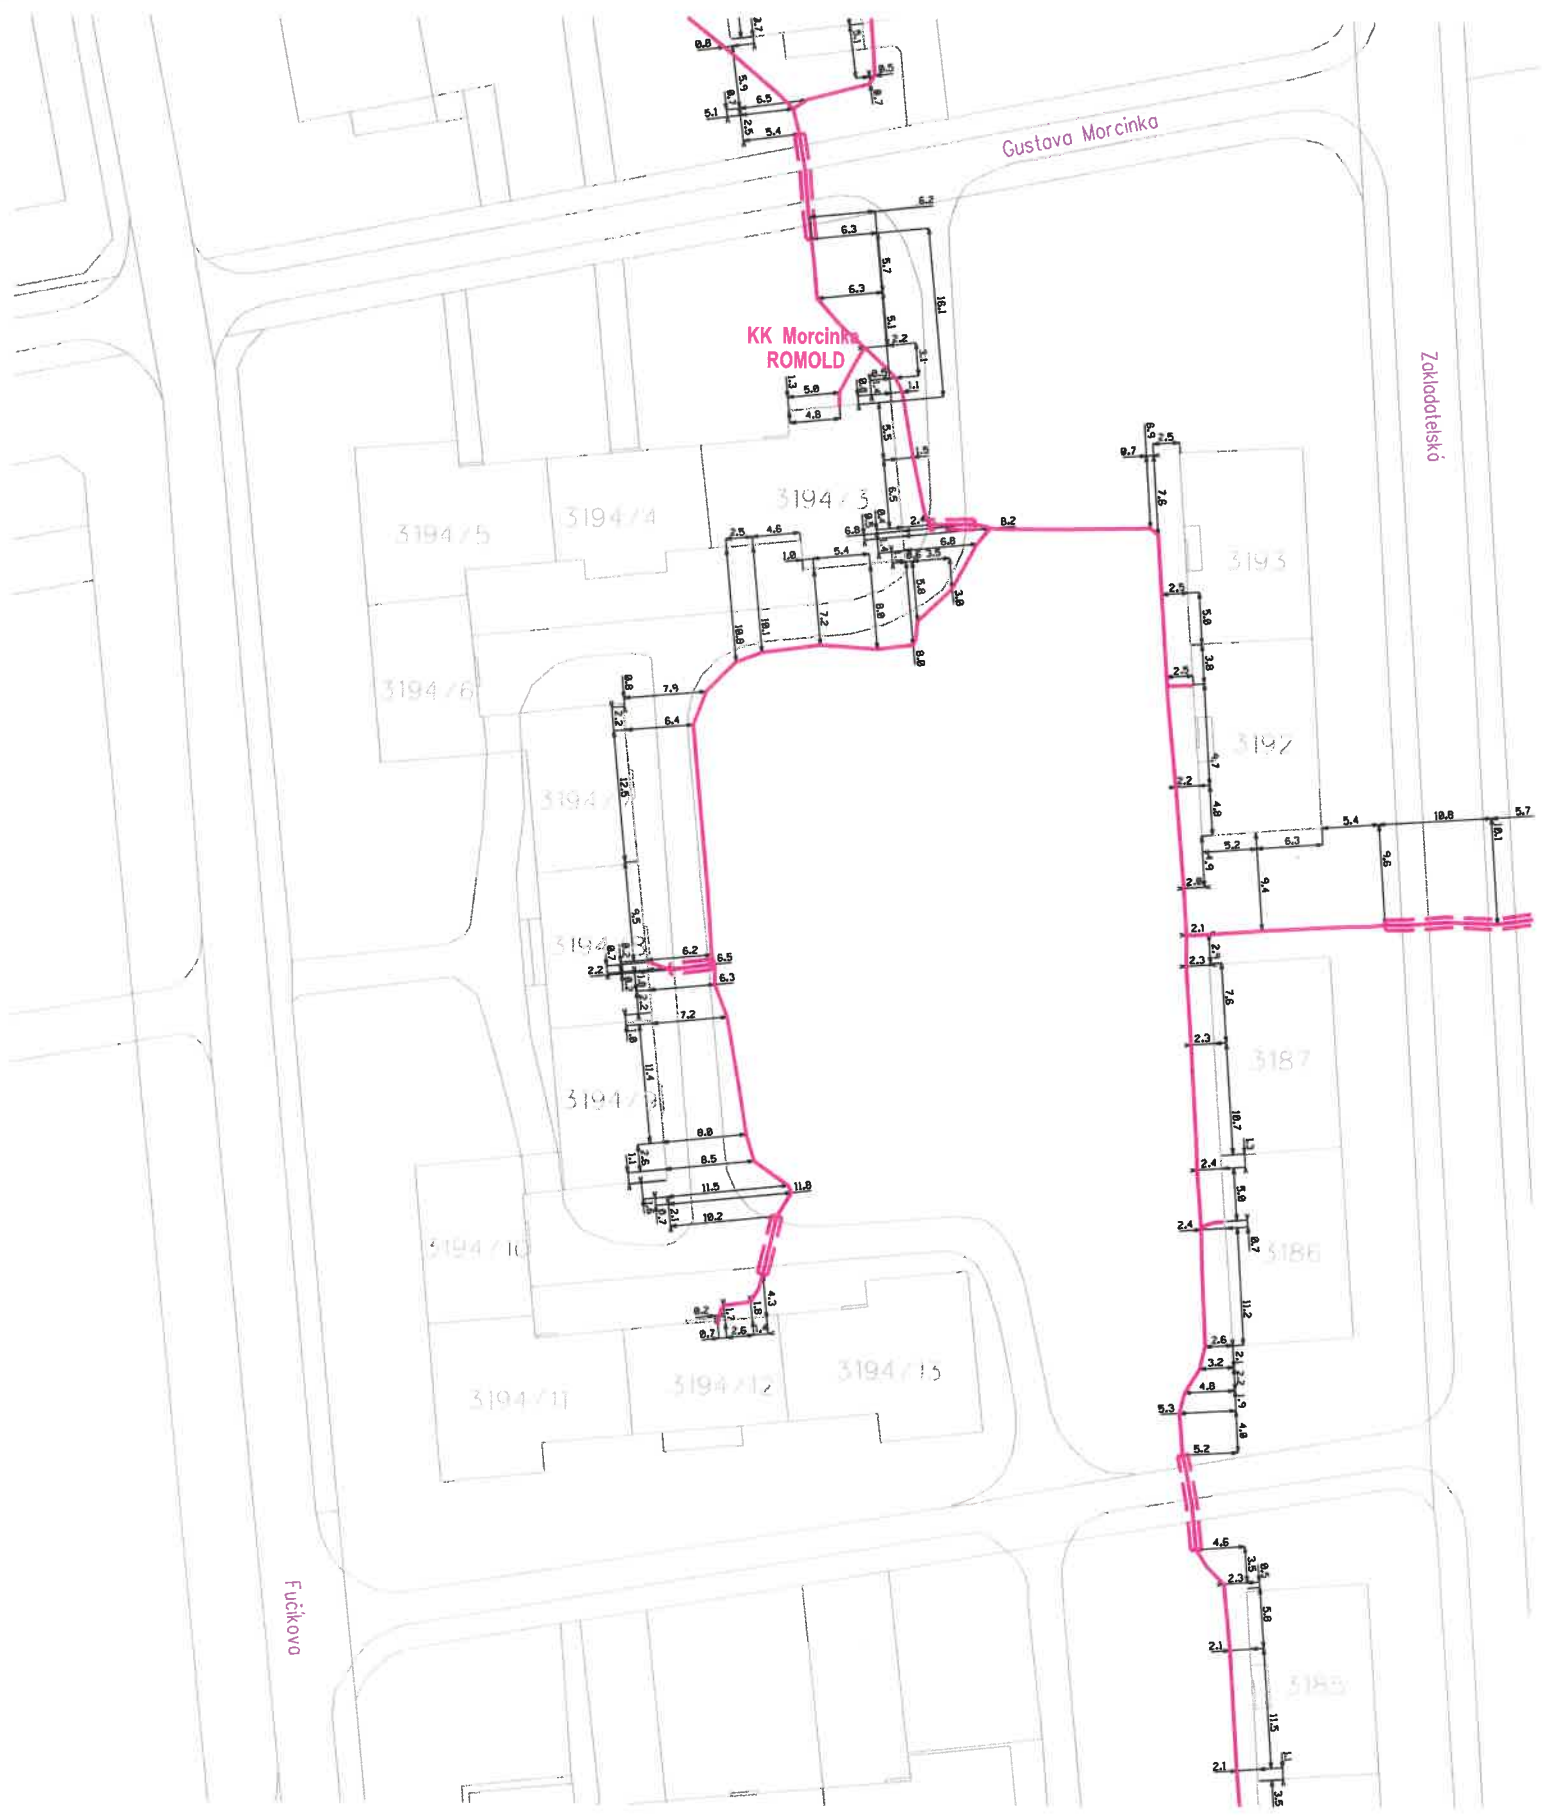

KK Morcinka
ROMOLD

Gustava Morcinka

Zakladateľsko

Fučikovo