

POZNÁMKA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE PODKLADŮ GIS A DODANÝCH PODKLADŮ OD INVESTORA, DOPLNĚNÝCH O PŘEDANÉ PODKLADY SPRÁVCŮ SÍTÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.




Výškový systém: BALT p.v.

Souřadnicový systém: JTSK


Název		ADEA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10 702 00 Ostrava T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz		
Sportovní areál ul. Leonovova Karviná – Hranice				
HIP Ing. Eva Vojtasíková	Architekt Ing.arch. Aleš Vojtasík	Zodpovědný projektant ING. VÁCLAV VLČEK	Vypracoval ING. RICHARD NAJMAN, PH.D.	
Objednatel Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát				
Stavební objekt SO 04.1 NN přípojka		Stupeň DPS	Datum 12/2019	
Část D. Výkresová dokumentace		Formát A4 6	Měřítko -	
Název výkresu Vzorové detaily a řezy		Archivní číslo Číslo zakázky 18-031-5		
		Číslo výkresu D4-4.1-03		
		Změna		

VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU, M1:20

(Dle počtu kabelů VO adekvátně rozšířit)

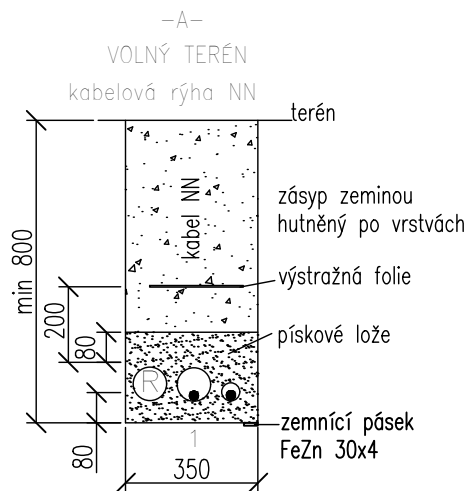

- 1) 1x kabel NN / DVR75 rezerva
1x Kabel NN / DVR 75 kabel
1x Kabel NN / HDPE40

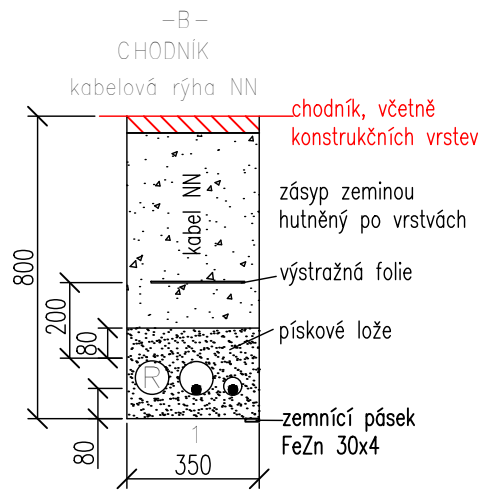

- 1) 1x kabel NN / DVR75 rezerva
1x Kabel NN / DVR 75 kabel
1x Kabel NN / HDPE40

POZNÁMKA:

NUTNÁ KOORDINACE objektu VO s ostatními objekty dané stavby – provedení VO před finální úpravou povrchů.

Objekt VO zajistí opravu povrchů, resp. jejich navrácení do původního stavu pouze v plochách mimo trvalý zábor a mimo povrchy řešené jiným SO dané stavby.

PRO ULOŽENÍ KABELŮ, SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S JINÝMI SÍTĚMI PLATÍ ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ"

Nejmenší dovol. vzdálenosti (cm)		KABELY			PLYN		VODOVOD: POTRUBÍ	TEP.SÍTĚ	STOKY
		NN <1kV	VN <35kV	SLP	<5 kPa	<0,4 MPa			
NN, VO <1kV	VODOROVNÉ-SOUBĚH	5	20	10-30	40	60	40	30	50
	SVISLÉ-KŘÍŽENÍ	5	20	10-30	10	10	40	30	30
VN <35kV	VODOROVNÉ-SOUBĚH	20	20	30-80	40	60	40	100	50
	SVISLÉ-KŘÍŽENÍ	20	20	30-80	10	20	40	50	50