

26-04-2019 17:06/17:10



10a

Váš dopis zní: elektronické podání
Ze dne: 28.03.2019
Naše značka: RMSV/20190328-004/UZ
Jedn. čís. předchozího vyjádření: RMSV/20180712-006/ES
Vyřizuje: Tomáš Zmija
Telefon: 602 578 085
E-mail: tomas.zmija@veolia.com
Datum: 15.04.2019

ADEA projekt s.r.o.

Kaňkova 1133/10
70200 Ostrava

Stanovisko provozovaných společností Veolia Energie ČR, a.s. pro účely územního řízení

Název akce:	Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích - DÚR + DÚR o změně využití území		
Stručný popis akce:	realizace sportoviště a s tím související přílohy inž. sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Karviná	
	Obec:	Karviná	
	Název k.ú.:	Karviná-město	
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	737276406, vlasta.konupcikova@adea-projekt.cz		
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 15.04.2019		

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území
dojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Východ,

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Stavebník zajistí ochranu tepelárenského zařízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození tepelárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení tepelárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu tepelárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod ip. zn. B 318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zakaznická linka: 800 600 860

Držitel certifikátů kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti ochrany zdraví při práci dle ČSN
OHSAS 18001, managementu hospodárnosti
s energií dle ČSN EN ISO 50001.

1/3



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráničky, roznášecí záložné desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činnosti vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavatel vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

Vytýčení rozvodů tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádějte naši značku předmětného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Karviná - Tomáš Zmija, tel.602578085, tomas.zmija@veolia.com

Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebník činností, úprav terénu prováděných v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.


Ing. Dalibor Šafran

Zástupce náměstka Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Východ

Tel.: + 420 596 309 050

E-mail: dalibor.safraan@veolia.com

2/3

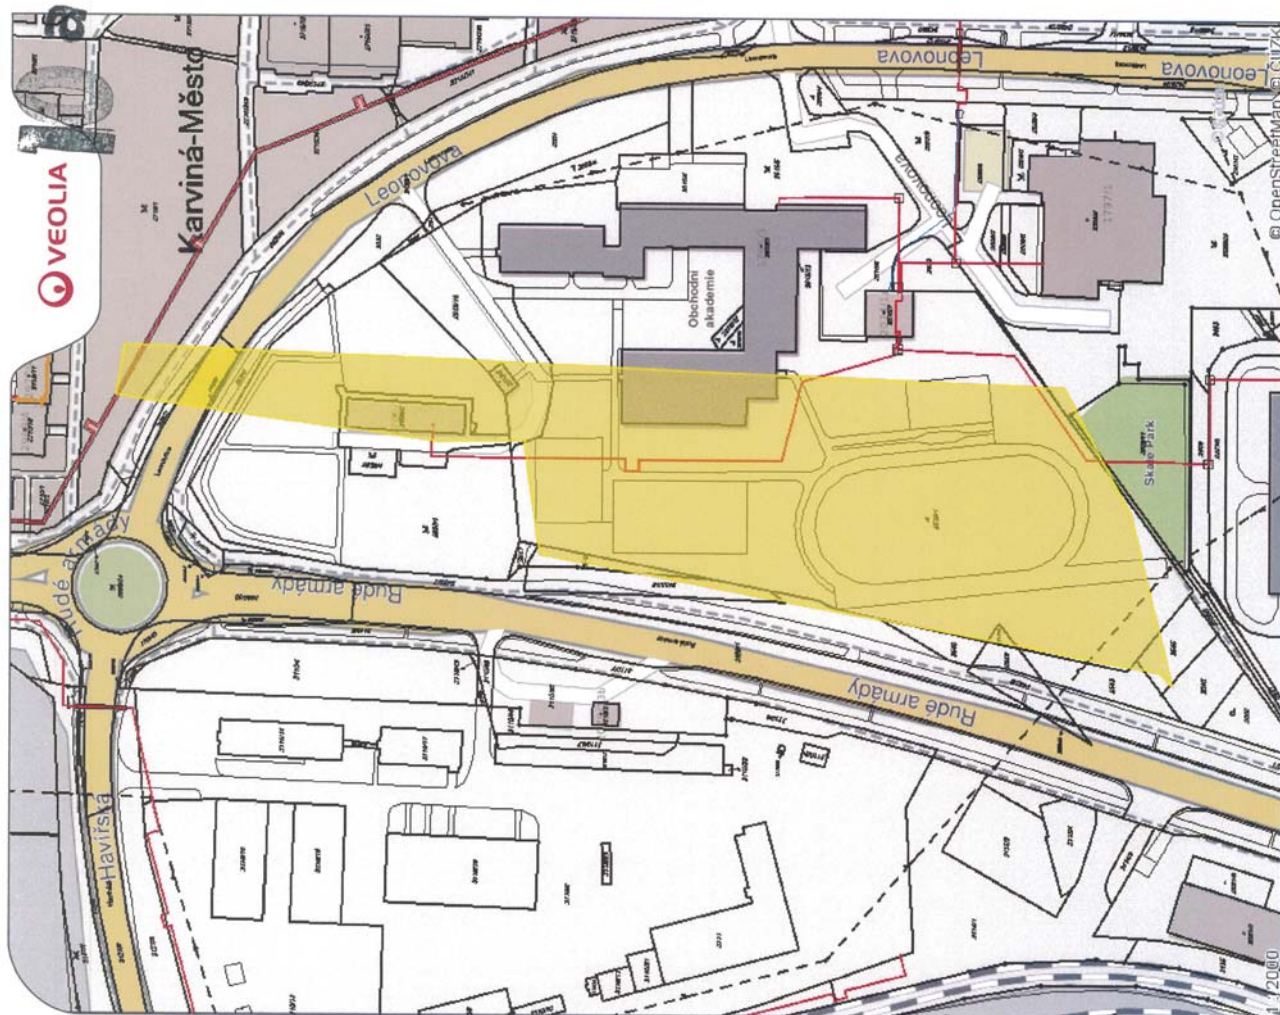

- Legenda:
- Tepelné podzemní rozvody
 - Tepelné nadzemní rozvody
 - Ostatní podzemní rozvody
 - Ostatní nadzemní rozvody
 - Stavební objekty

Příloha č.1
Datum: 15.04.2019
Vyrábí: Tomáš Zmija