

07-08-2018 1248/127kov

GridServices

Člen innogy



ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
70200 Ostrava

naše značka	vyřizuje	datum
5001756441	Jana Študlová	27.07.2018

Věc:
Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích

K.ú. - p.č.: Karviná-město

Stavebník: ADEA projekt s.r.o., Kafkova 1133/10, 70200 Ostrava
Účel stavby: Předprojektová příprava
GridNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 532 227 479):

K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází jeden technologický objekt středotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu RS KARVINA MESTO.

Dle zákona č. 458/2000 Sb., §68 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m od půdorysu objektu vzhledem k smýsli.

Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pások). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu RS před atmosférickou statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského zařízení.

Upozorňujeme také na existenci požární bezpečnostního pásma 5 m od objektu RS, které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením.

Požadavky na zpracovatele PD:

1. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas) a v souladu s výše uvedenou č. 499/2006 Sb.

- výstavba, parkovací a odstavné plochy (přístřešky) umístit min. 5 m od RS;

- umožnit pracovníkům provozu a údržby (obsluha RS) bezpečnostní přístup k RS (TPG 605 02);

2. PD na výše uvedenou stavbu - stavení záměr se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotvením nových staveb vůči němu bude předložena GridServices, s.r.o. k odsouhlasení.

3. V případě potřeby, Vám již v průběhu zpracování projektové dokumentace, naše stávající zařízení vytyčíme <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytycen-pz/>

4. V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na oddělení dokumentace síti <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-obornou-verejnost/priliseni/>

5. STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHRAZUJE VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

Strana 1

Stanovisko odboru EPZ - NTL, STL (Jana Študlová):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovod DN 300 a DN 250 ocel vč. přípojek
- STL plynovod DN 80 ocel a dn 160 PE

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů umístěných na předem určené pozemku činí 1 m na obě strany od půdorysu v zastavěném území obce (zak. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 a) a 4 m u ostatních případů (zak. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 b).

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Položka a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytyčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytyčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytycen-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001756441 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

SV Studlová

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jana Študlová
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532227477
jana.studlova@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Strana 2

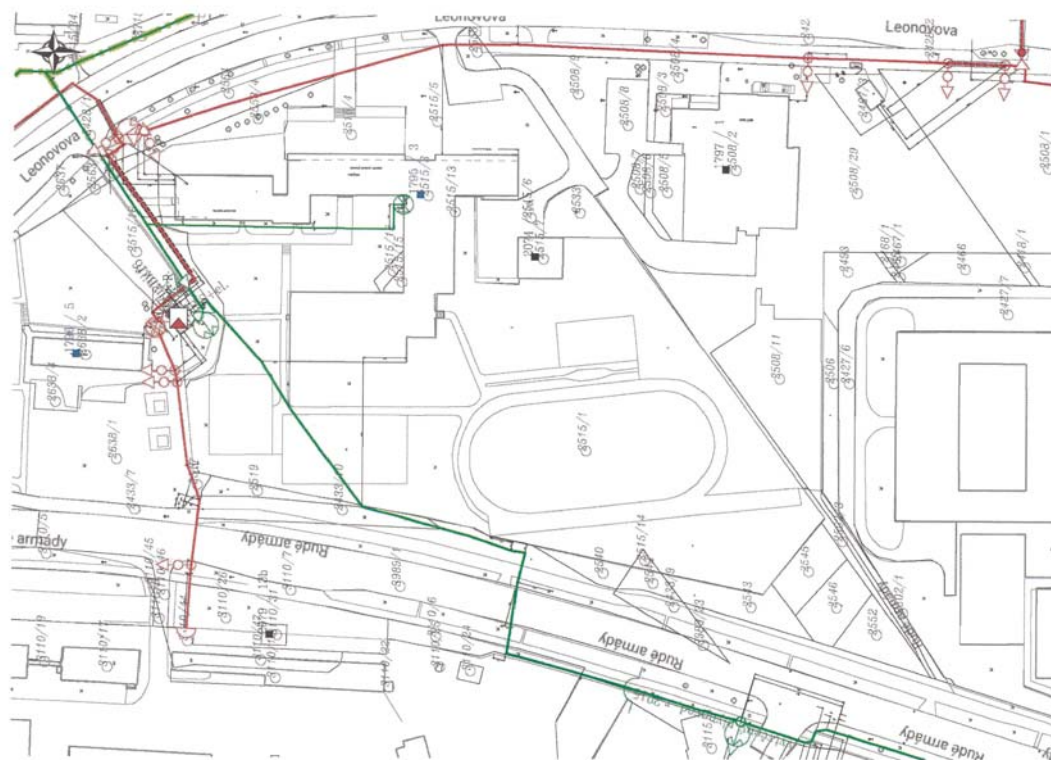[illegible]

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001756441 ze dne 27.07.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: ADEA projekt s.r.o., Kufkova 1133/10, 70200 Ostrava, K.č.: Karviná-město.

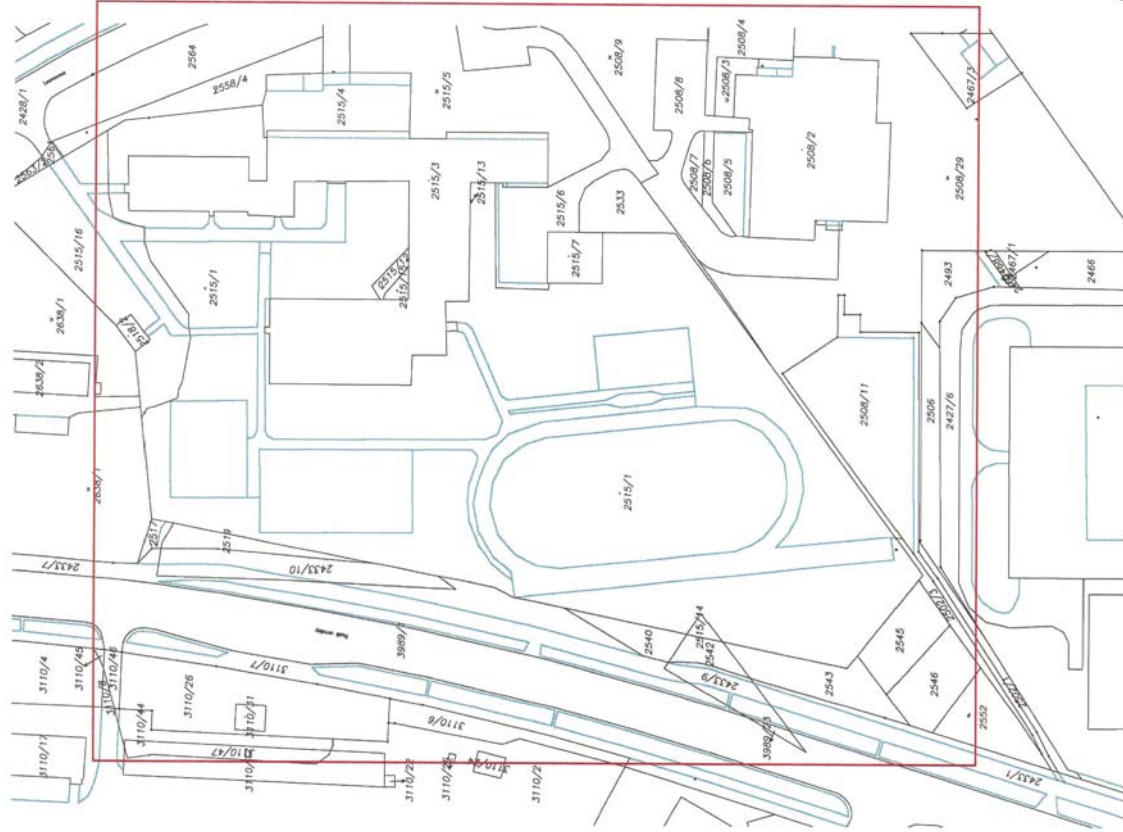

Název stavby:
Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích
M 1:1000