



# DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RS11

3 NPE~50Hz 400V/TN-C-S,TN-S

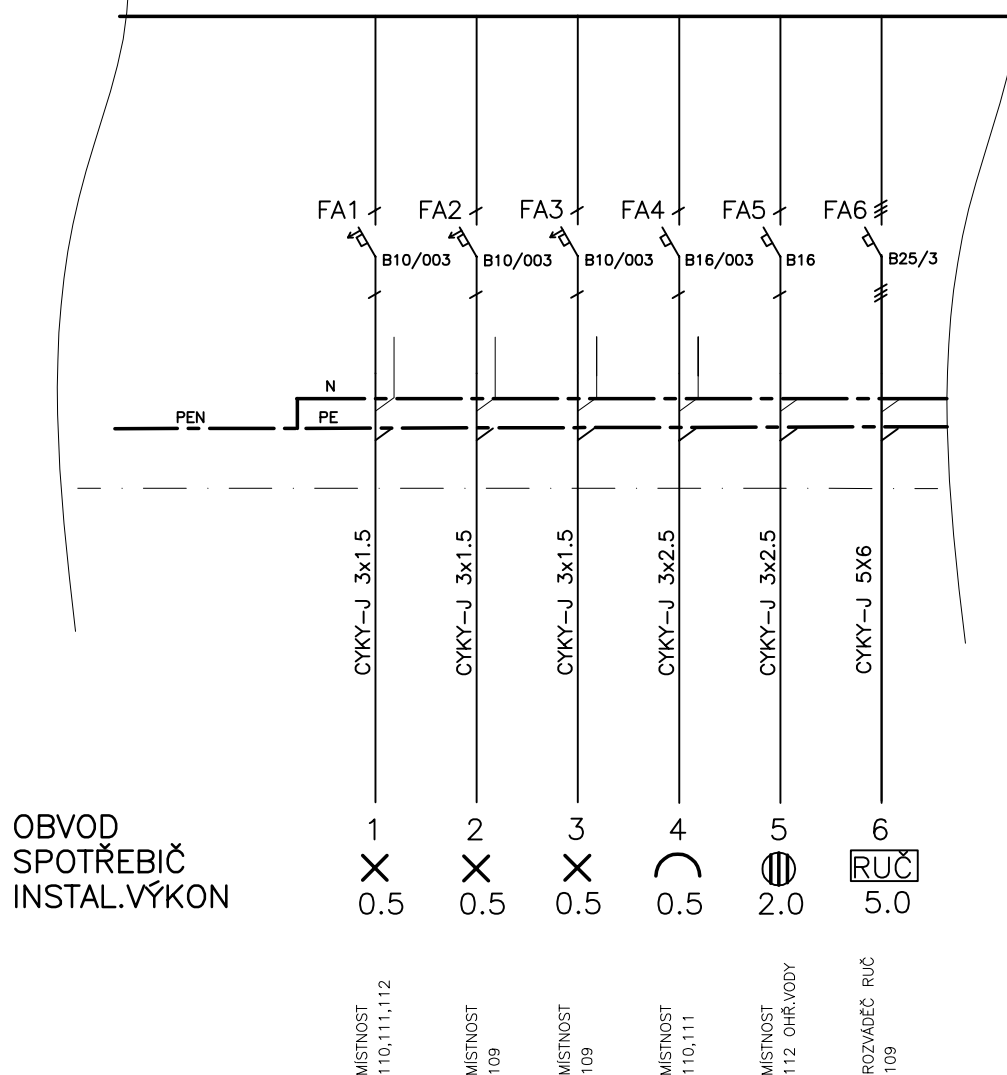

Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-S  
 Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
 Krytí : IP 40/20  
 Instalovaný výkon : 9.0kW  
 Výpočtové zatížení : 4.0kW  
 Přívody vývody : ZHORA-ZHORA

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1,733 24 KARVINÁ				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: TPS-ES	FORMÁT: A4
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ SLOVENSKÁ			DATUM: 12/2018	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 2715/101-109, 2715/288, 2715/348, 2780/1, K.Ú. KARVINÁ MĚSTO	
OBSAH SLOŽKY:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	
DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RS11		S001	D.1.4-03	
		MĚŘITKO:		