

80kW MYČKA  
70/50, 3439 l/h

42kW ZÁMEČNICKÁ DÍLNA  
70/50, 1805 l/h

105kW HB-SKLADY A GARÁŽE  
60/40, 4514 l/h

72kW DÍLNÝ ELEKTRO  
70/40, 2063 l/h



22kW HB-ŠATNY + KANCELÁŘE 2.NP  
60/40, 945 l/h


25kW HB-ŠATNY+KANCELÁŘE 2.NP  
60/40, 1074 l/h

REZERVA

346kW PŘIVOD Z ROZDĚLOVAČE 1

346kW ZPĚTEČKA DO ROZDĚLOVAČE 1

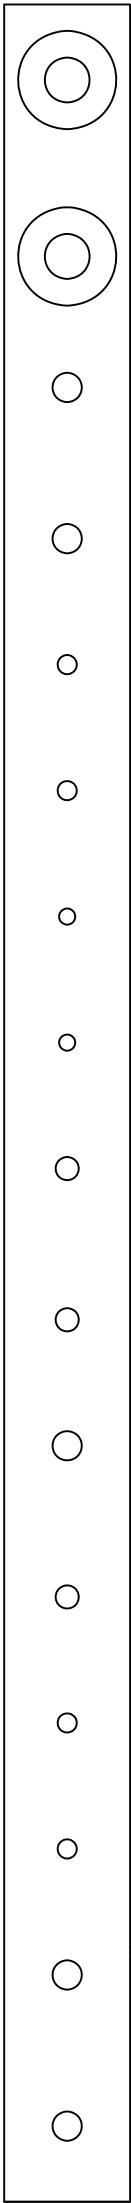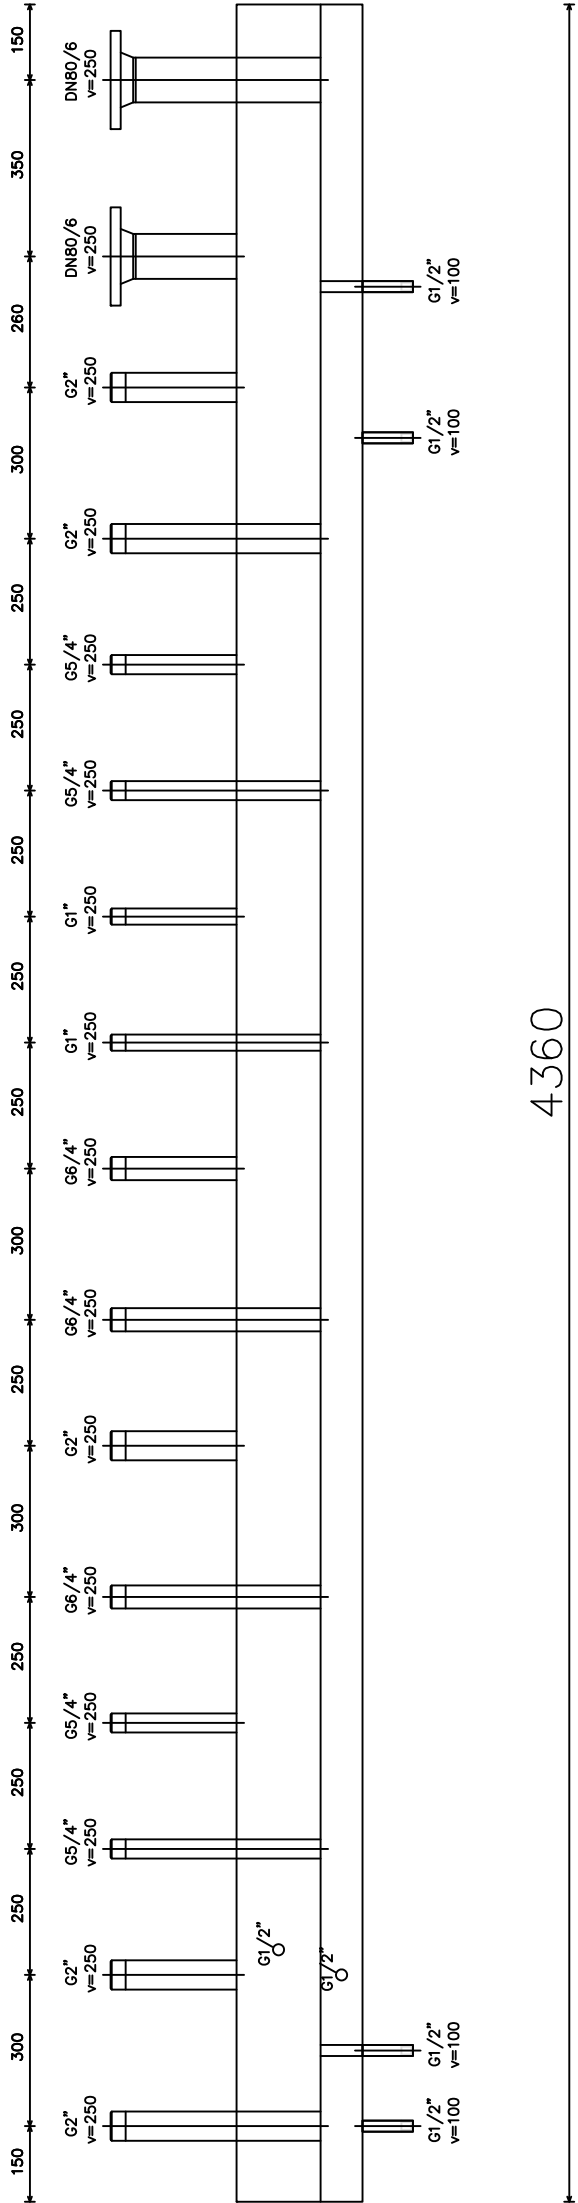

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	 <b>C.E.I.S. CZ s.r.o.</b> Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250		
Radim Hečko	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský			
Investor	Technické služby Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 73506 Karviná				
Místo stavby	Bohumínská 1878, 73506 Karviná		Formát	A3	
Akce	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.			Datum	3/2022
				Účel	DPS
				Č. zakázky	94/21
Část	D.1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY			Měřítko	1:15
Obsah výkresu	DETAIL ROZDĚLOVAČE R2			Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.1.b-107