



# DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RMS2

3 NPE~50Hz 400V/TN-C-S,TN-S

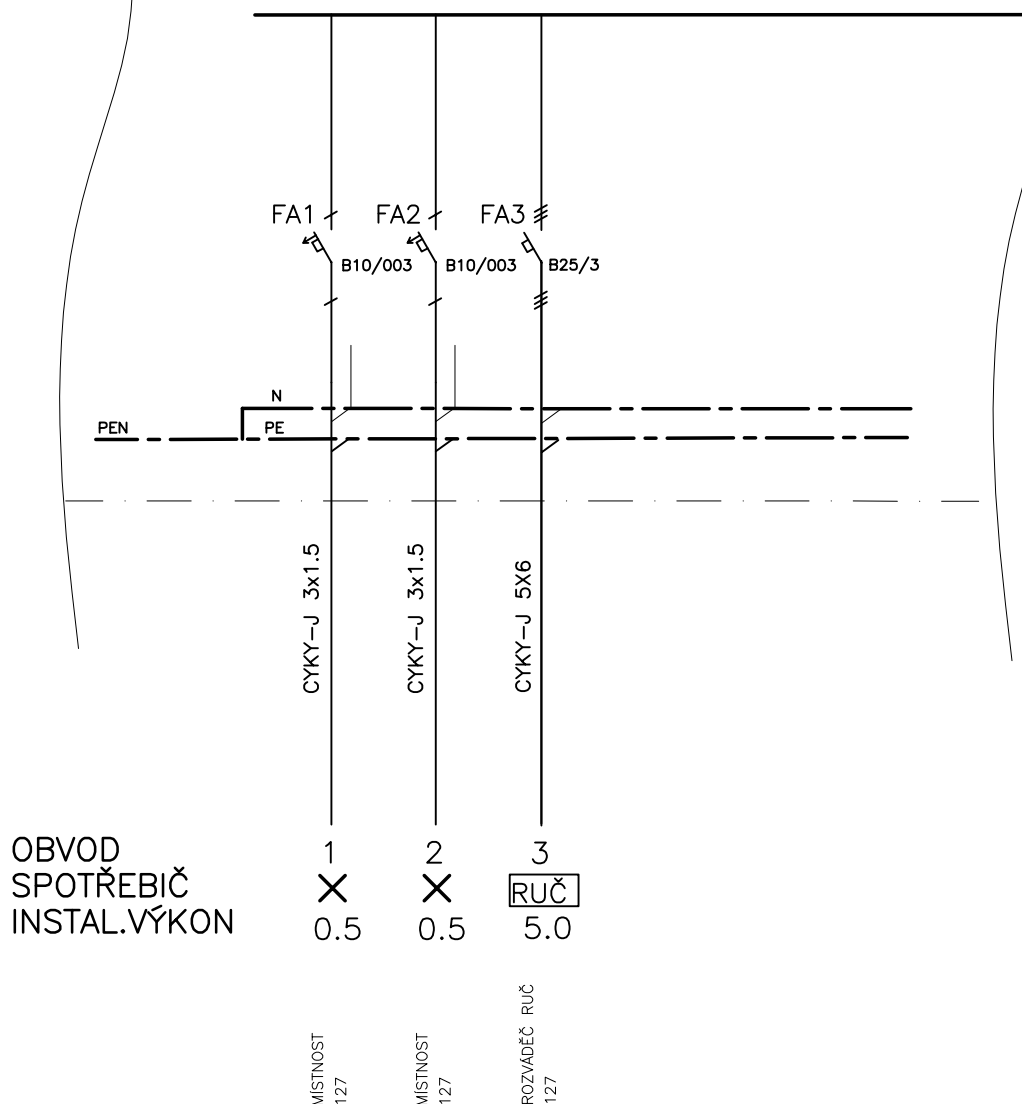

Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-S  
 Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
 Krytí : IP 40/20  
 Instalovaný výkon : 6.0kW  
 Výpočtové zatížení : 3.0kW  
 Přívody vývody : ZHORA-ZHORA

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1,733 24 KARVINÁ				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: TPS-ES	FORMÁT: A4
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY			DATUM: 12/2018	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 3435/17,OBEC KARVINÁ K.Ú.KARVINÁ-MĚSTO	
OBSAH SLOŽKY:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.4-04	
DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RMS2		MĚŘÍTKO:		