



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 25.07.2022
Naše značka: VPS/20220725-014/ES

statutární město Karviná

Fryštátská 72/1
73301 Karviná

Vyřizuje: Jiří Gučka
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)
E-mail: vyjadreni.vps@veolia.com
Datum: 25.07.2022

**Vyjádření k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**

Název akce:	Oprava místní komunikace na ul. Zahradnická v Karviné – Mizerov , úsek Studentská – .p. 496		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Karviná	
	Obec:	Karviná	
	Název k.ú.:	Karviná-m sto	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze		
Kontaktní osoba:			
Kontaktní údaje: tel., e-mail	702131965, richard.kajzar@karvina.cz		
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 25.07.2022		

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

nedojde k dotčení

zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny ve správě
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

a nedojde k dotčení

zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu ve správě
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se vyjadřují také další společnosti skupiny Veolia Energie ČR, a.s. Vyjádření jsou zaevidována v samostatných dokumentech pod jednacím číslem: RSMSV/20220725-007/ES.

Ing. Jiří Gučka v.r.
Vedoucí střediska sítí
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.


1/2

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: + 420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vpscr.cz, www.veolia.cz

*Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN
EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001.*

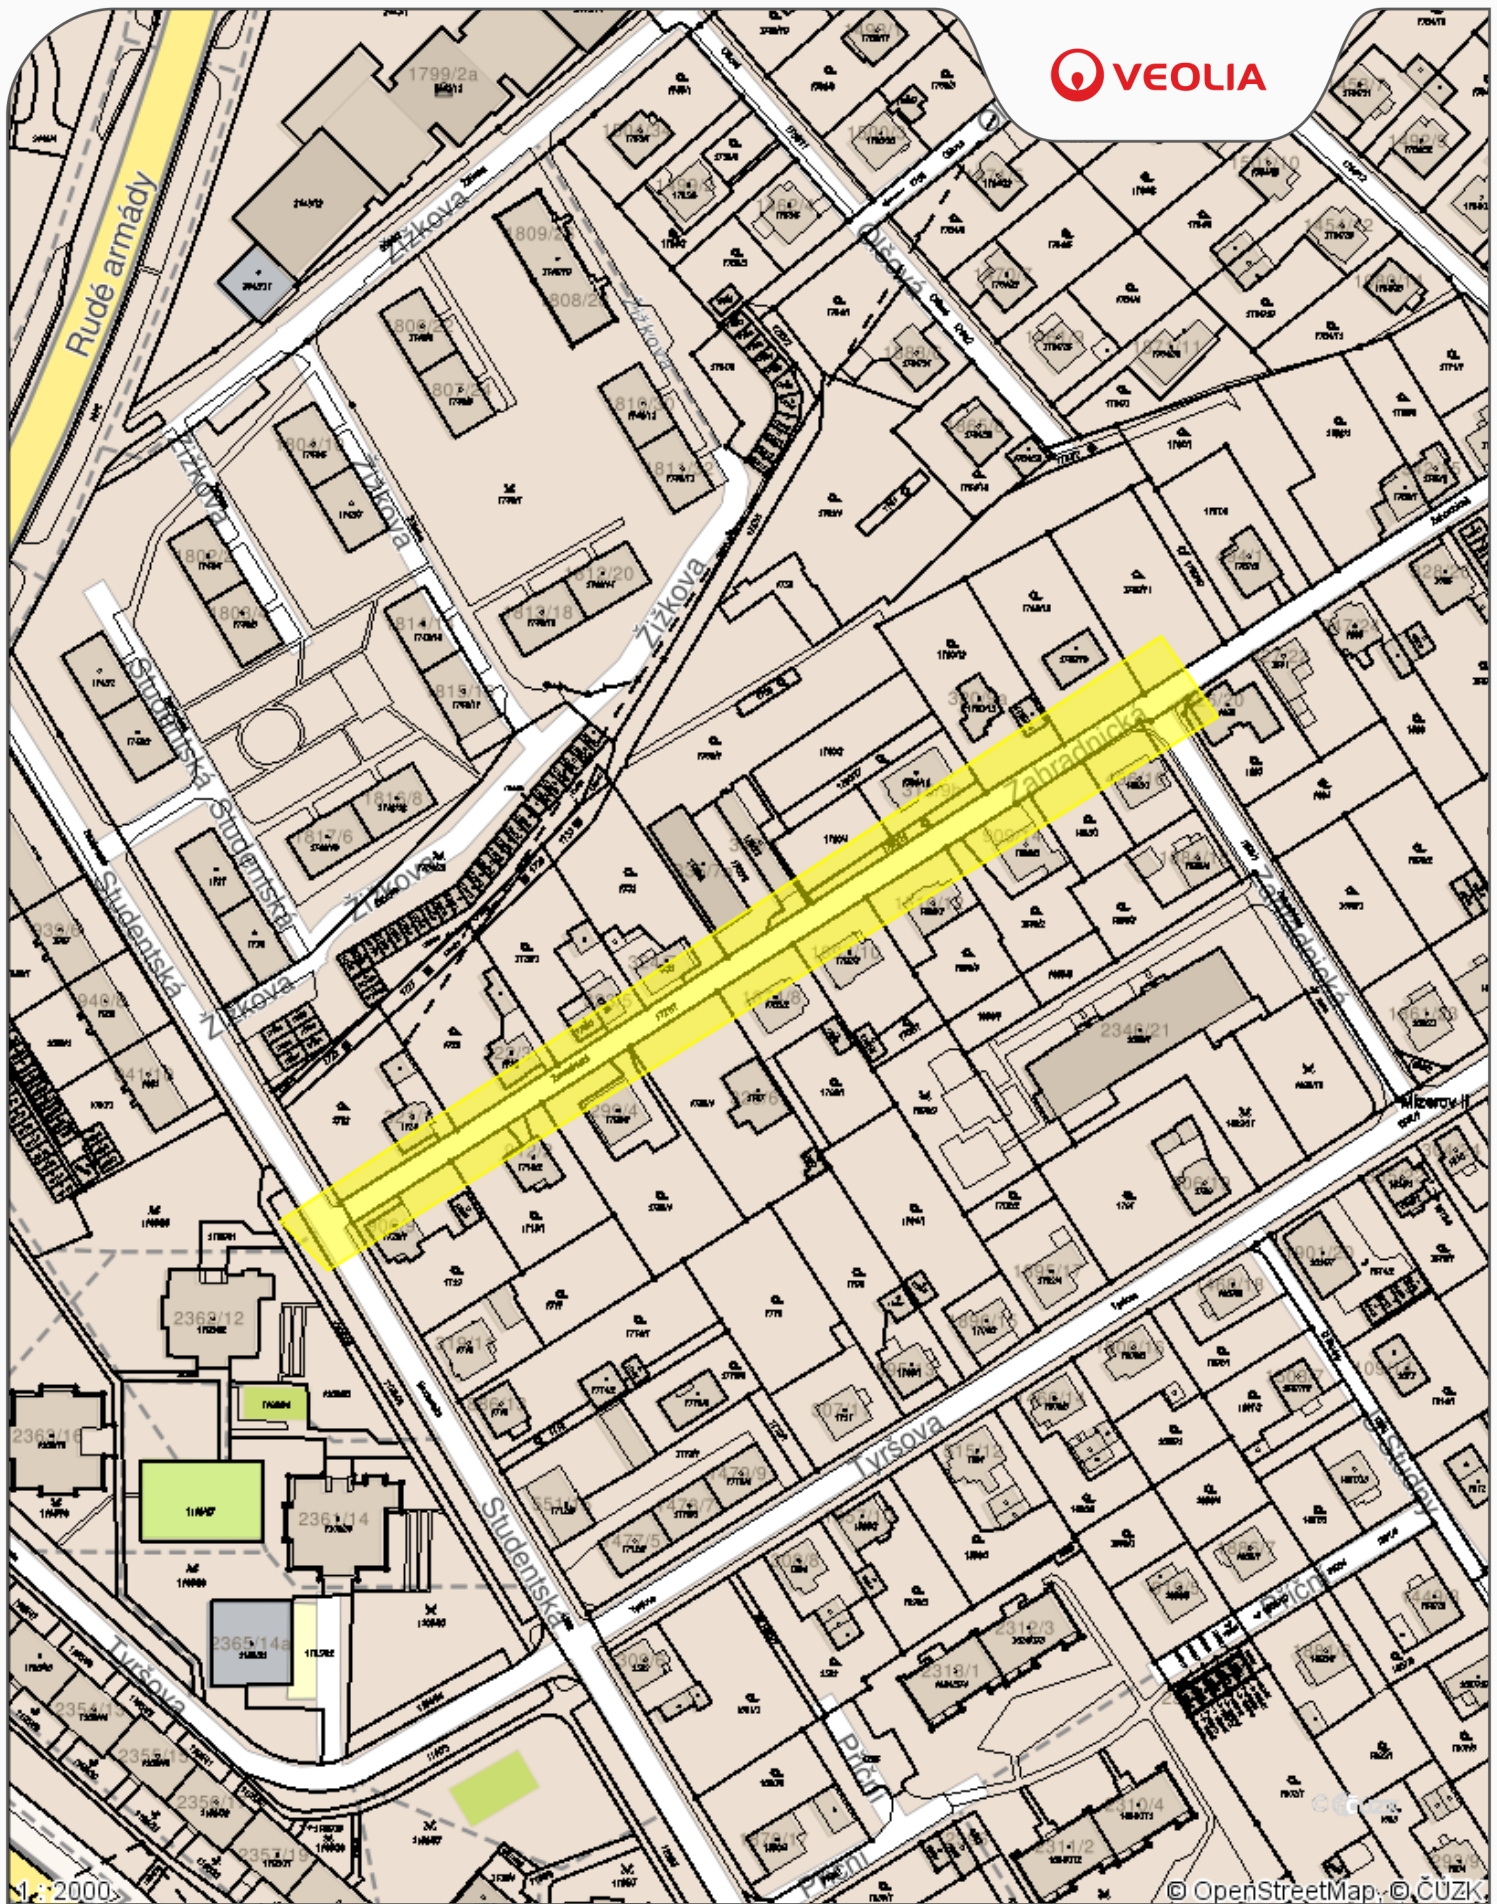

Příloha .1

Datum: 25.07.2022

Vyřizuje: Dispe ink

Legenda:

- Elektro podzemní vedení
- Elektro nadzemní vedení
- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekt