



OKRUH UT-TOPNÉ VĚTVĚ (ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ)

KOMÍN. PRŮDUCH OPATŘIT NEREZ VLOŽKOU PR-80/125 mm/v=16m

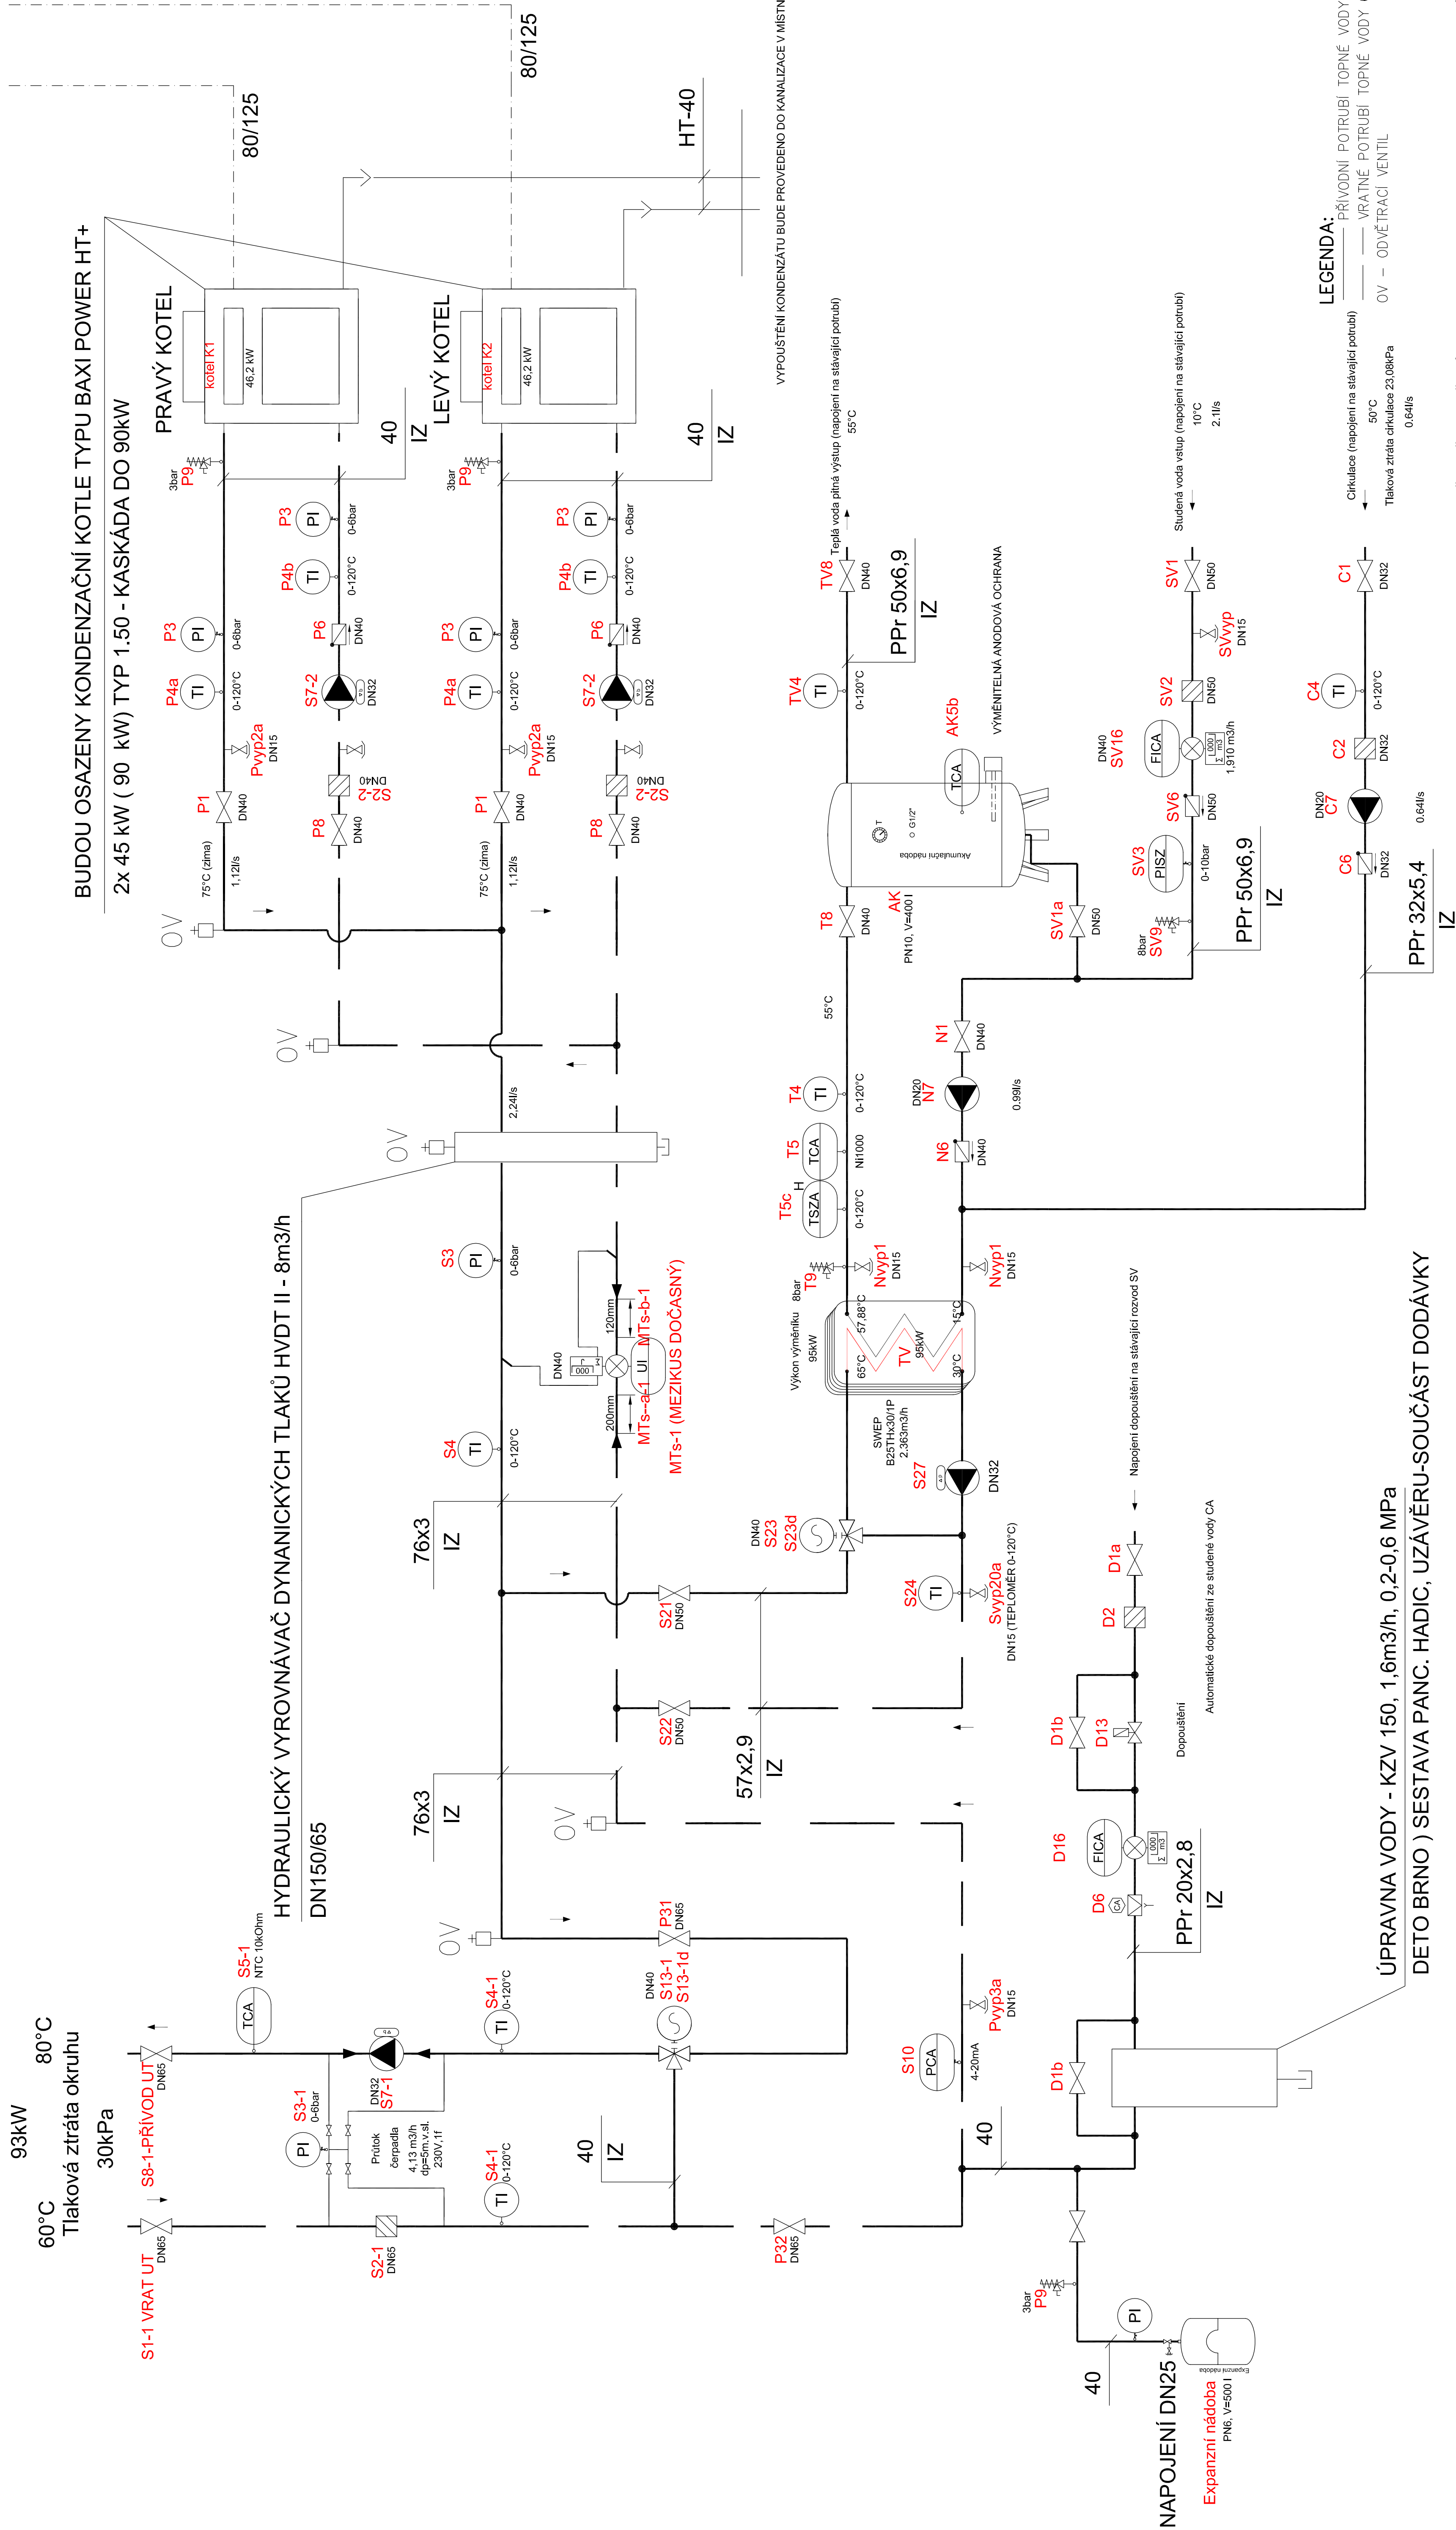

POZN.: SESTAVA KOTLŮ OBSAŽENA, INTERFACE PRO KOMUNIKACI BUS OCI 345
 EXTERNÍ MODUL AVS75 PRO SMĚŠOVANÝ TOPNÝ OKRUH VČ. PŘÍLOŽ. ČÍDLA TEPLOTY QAD36/101
 PŘÍLOŽ. ČÍDLA TEPLOTY QAD36/101+VNĚJŠÍ SONDA SIEMENS QAC34/101
 ŘÍZENÍ POMOCÍ ANALOGOVÉHO SIGNÁLU 0-10V

POZN.: SOUPISKA VČETNĚ OZNAČENÍ (LEGENDY) POZIC JE VIZ. V SOUPISCE MATERIÁLU.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZACE	<div>DaSť Inpo group s.r.o.</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODA, KANALIZACE, PLYN PALACKÉHO 688/2, HAVÍŘOV – MĚSTO IČO 234 41 145</div>	<div>1/2024</div> <div>DSP /DPS</div> <div>7/2024</div>	<div>Č. KOPIE</div> <div>4</div>
DALIBOR ŠTÍVRNKA		ING. PAVEL STOKLASA	ING. KRISTIAN GEBAUER			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVÍNÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24, KARVÍNÁ						
AKCE: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY (BÝVALÁ MŠ) NA UL. TYRŠOVA 2346, KARVÍNÁ-MIZEROV <small>(PŘEDLOŽENÍ ZADÁNÍ)</small> PLYNOVÁ KOTELNA (PK), TYRŠOVA 2346 KARVÍNÁ-MIZEROV						
OBSAH: SCHEMA PLYNOVÉ KOTELNY - NAVRHOVANÝ STAV				Č. VÝKRESU:		
DÍL:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA	MEŠTČIK	BEZ			