




Uložení kabelu v terénu (zelení) ve výkopu 35x50 cm

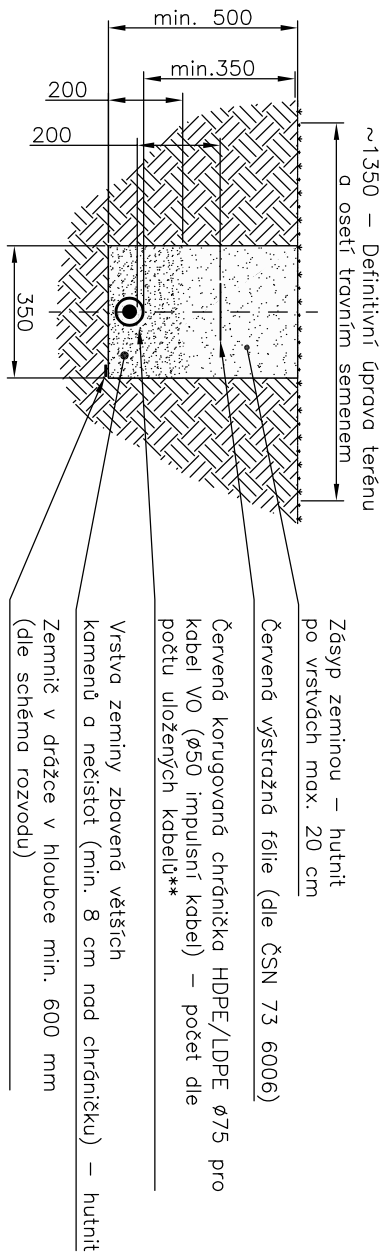


Uložení kabelu v chodníku a zpevněné ploše ve výkopu 35x50 cm

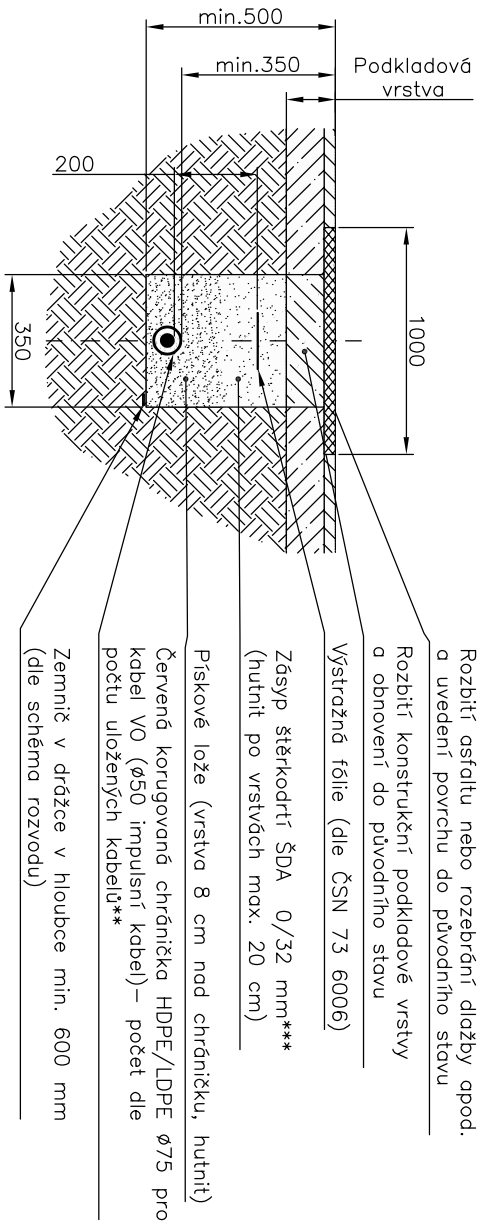

Uložení kabelu VO ve výkopu 35x80cm ve vjezdech

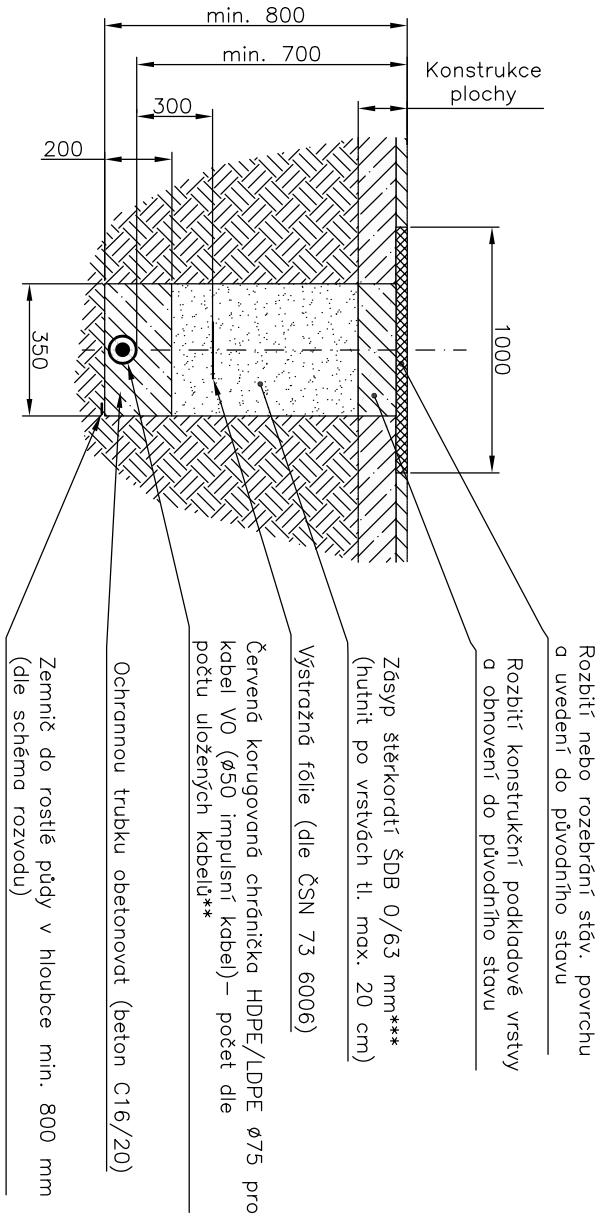

Prostup pod komunikací 50x120cm*

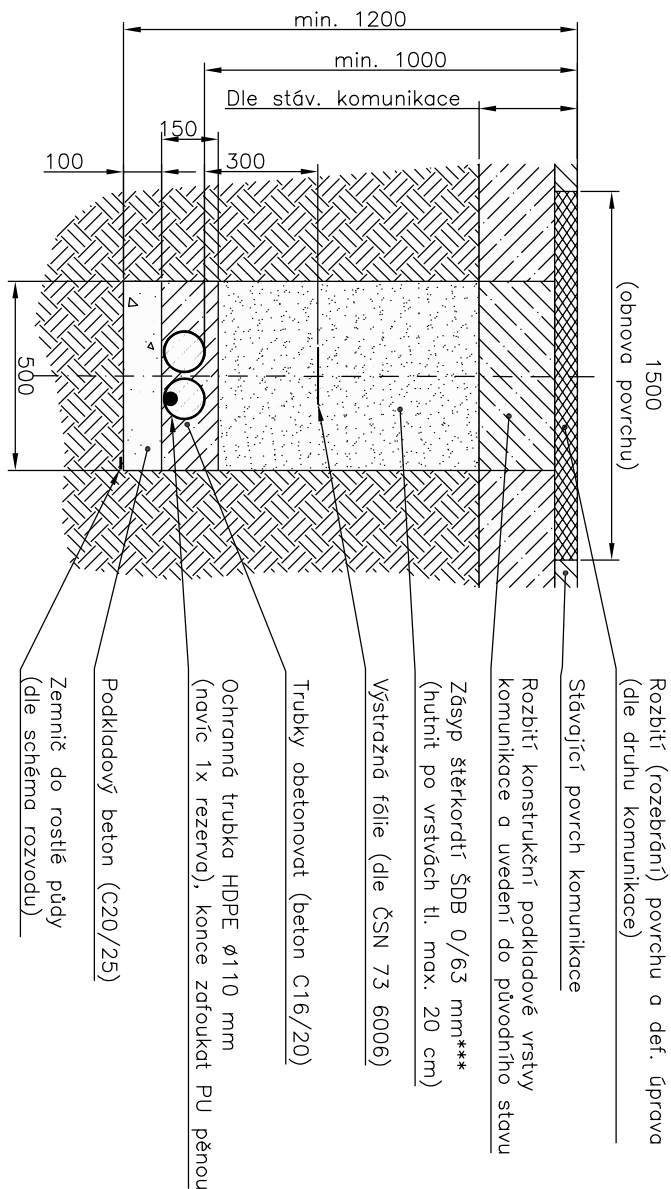

* Překop možno provést pouze v případě, že nejde realizovat protlak a pouze po odsouhlasení správcem komunikace, ul. Borovského a ul. Kosmonautů nesmí být překopány!


Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemnice. Při pokládce kabelů VO a kladení výstražné fólie dodržet ČSN 73 6005 a ČSN 73 6006

* Prostory pod komunikací budou provedeny bezvýkopovou technologií – protlakem. Není-li provedení protlaku možné, je nutno připadný překop komunikace předm projednat se správcem dotčené komunikace a je nutno dodržet stanovené podmínky, ul. Borovského a ul. Kosmonautů nesmí být překopány!

**** Počet souběžně uložených chrániček ve výkopu je zřejmý z výkresu D2.1**

Typ použitého zášpyového materiálu bude před objednááním projedán s esprávcem
příslušné komunikace!

Obsah výkresu je dlešaváním vlastním projektem kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upraven, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.								
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský							
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes							
Schválili:	Ing. Alena Muchová							
Objednatel:	Technické služby Karviná a.s.	Datum: duben 2024						
Název stavby: Kabeláž a zemní práce VO na ul. Borovského v Karviné k.ú. Karviná–město, Ráj								
Výkres:	Vzorové řezy uložení kabelu VO							
<div><p>PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglilnov</p></div> <div><table><tr><td>Měřítko: 1 : 20</td><td>Stupeň: DPS</td><td>č. výkresu:</td></tr><tr><td colspan="2">VO-1202</td><td>D2.2</td></tr></table></div>			Měřítko: 1 : 20	Stupeň: DPS	č. výkresu:	VO-1202		D2.2
Měřítko: 1 : 20	Stupeň: DPS	č. výkresu:						
VO-1202		D2.2						