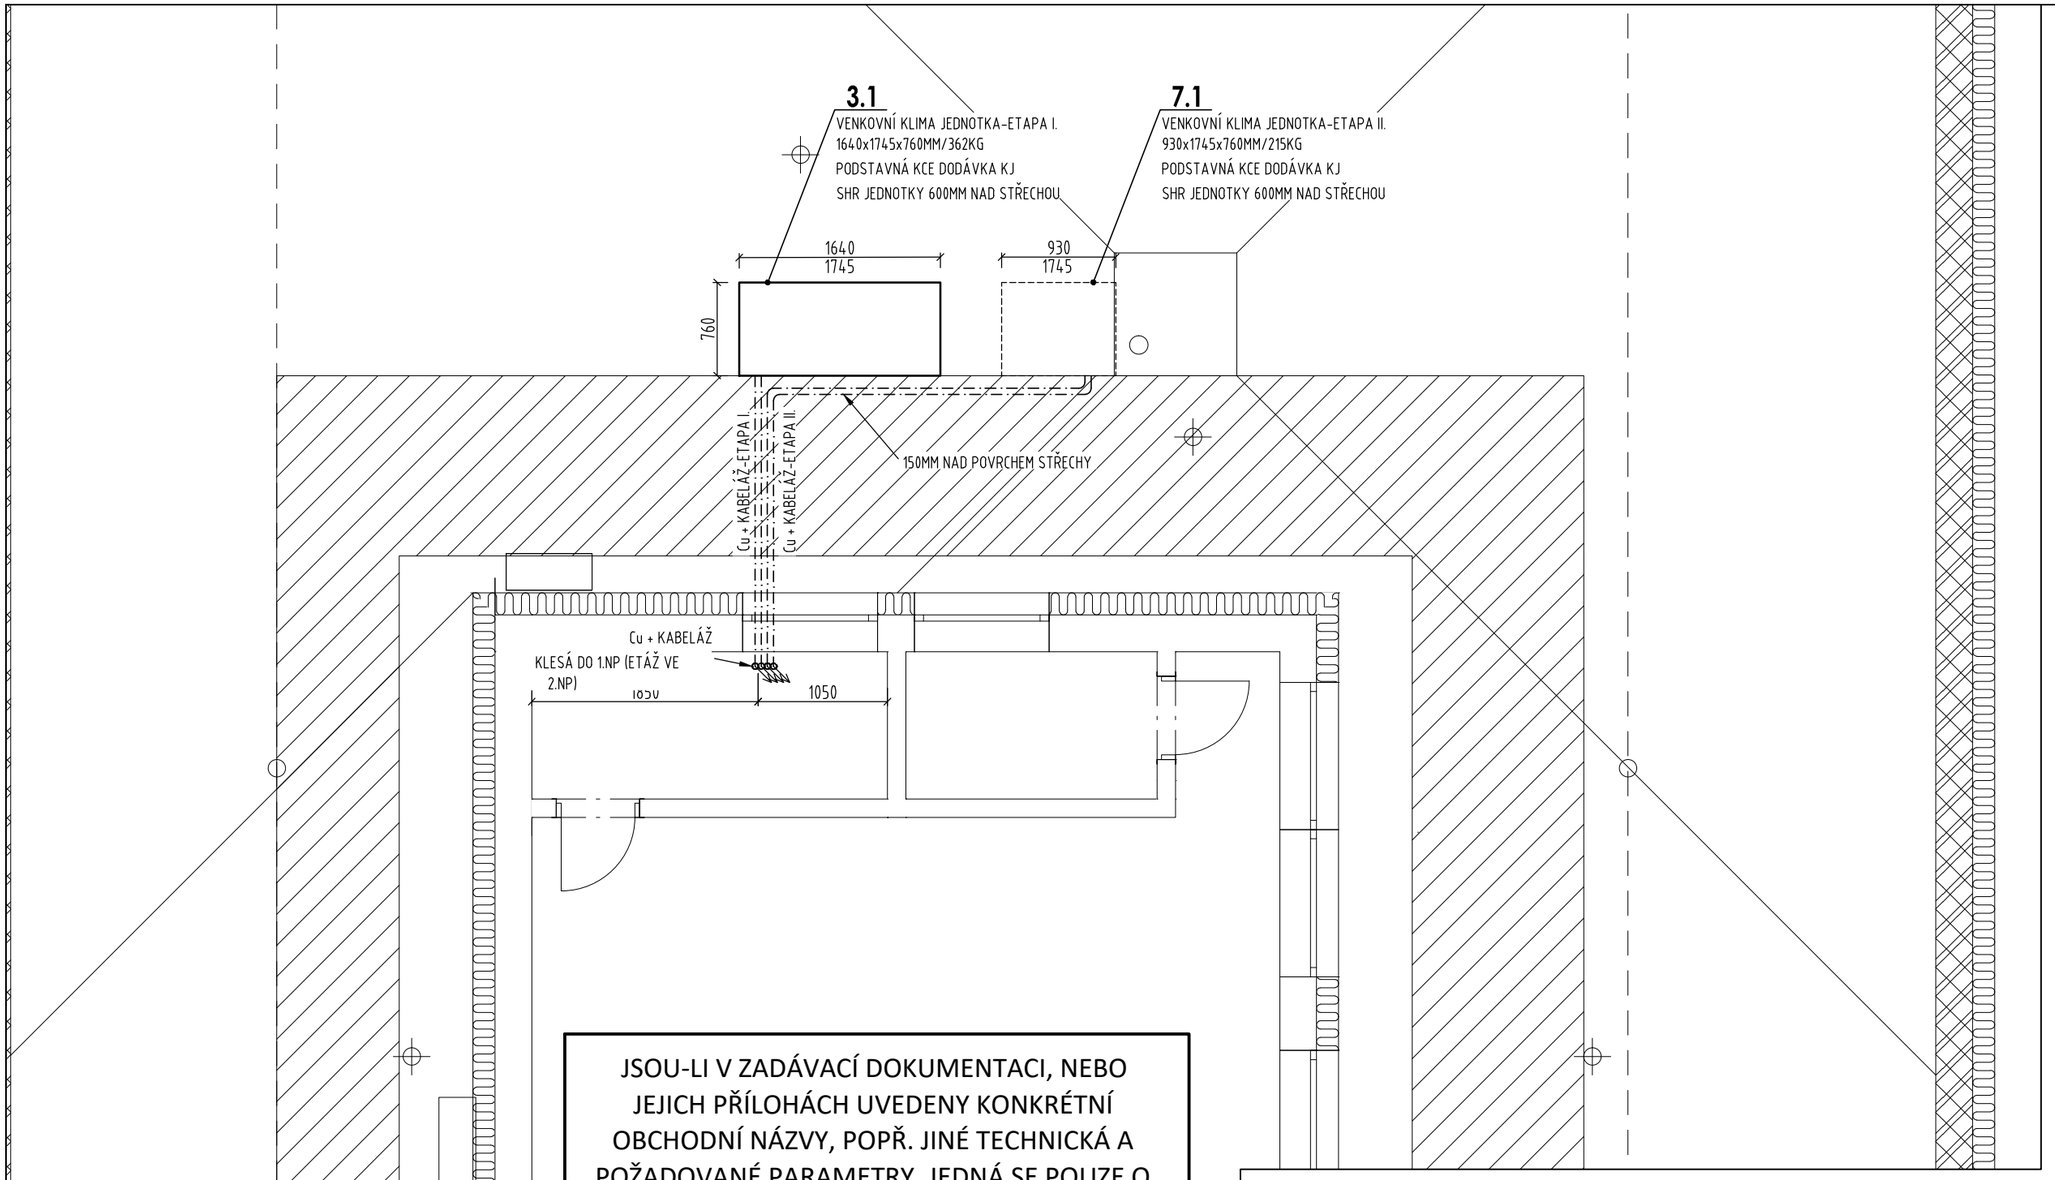


JSOU-LI V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY, POPŘ. JINÉ TECHNICKÁ A POŽADOVANÉ PARAMETRY, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A PROJEKTANT UMOŽŇUJE I JINÉ, TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ POPŘ. LEPŠÍ ŘEŠENÍ. ROZMĚRY JEDNOTEK, JEJICH HMOTNOST APOD. UVEDENÉ VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

SCHÉMA OBJEKTU



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY Cu DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ-UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- SILOVÉ NAPÁJENÍ+JIŠTĚNÍ+REVIZE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNÉ PROFESE ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA JEDNOTEK - SHR KLIMA JEDNOTEK~2100MM OD STROPU (UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI)
- NAPOJENÍ KLIMA JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVÉST PŘES KULIČKOVÝ SIFON RESP. PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÉST PO CELÉ DÉLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NAPOJENÍ NA CETRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNÉ PROFESE ZTI
- ROZVODY Cu A KABELÁŽÍ KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / POZINK INSTALAČNÍHO ŽLABU
- ROZVODY Cu A KABELÁŽÍ KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOU VEDENY V SDK KUFRECH, V LIŠTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH

NÁZEV AKCE:
**BUDOVA Č.P.2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÁ - MIZEROVĚ - PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ**

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:
**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
**ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
**ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ**
VYPRACOVAL:
**ING. KAREL JEŽEK**
KONTROLOVAL:
**ING. TOMÁŠ VODIČKA**

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
**PAVILONA A3**

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
**Půdorys střechy**

MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: **05/2023**

ČÍSLO VÝKRESU:
**D.1.4.b.16**