




POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša 	Jana Kozelková		
Investor: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná				
Místo stavby: Park B. Němcové, Karviná Fryštát			Formát	3 listy
Akce: „Zámecké konírny-Comunity Hub“			Datum	7/2023
			Účel	DPS
			Č. zakázky	1150/2022
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Výpis zámečnických výrobků Inhalatorium			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b PSV1-I

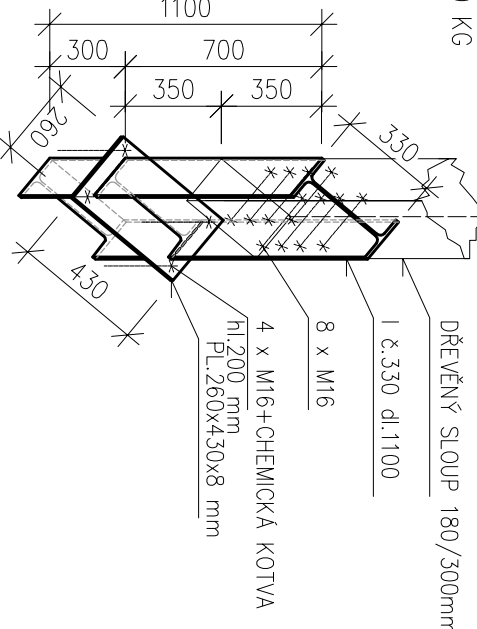
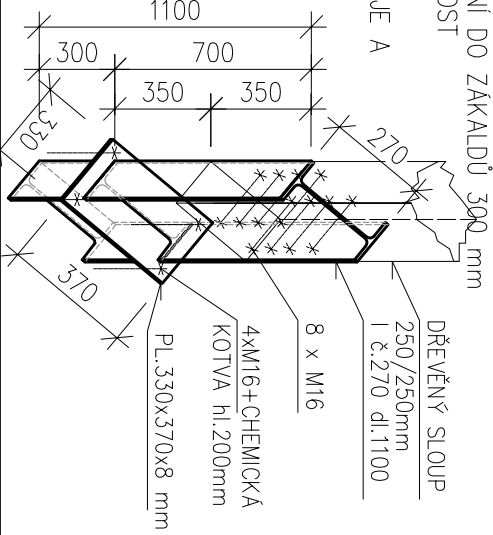
ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY INHALATORIUM

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.NP	2.NP	STR.	<div>L P</div>	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
Z1	 OZN.VE VÝKR.	PŘENOSNÝ PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 27A UMÍSTIT NA STĚNÁCH TAK ABY RUKOJEŤ PŘÍSTROJE BYLA 1500mm NAD PODLAHOU ±50mm	2	–	–		2 KS			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ SOUČASTÍ VÝROBKU KOTVÍCÍ MATERIÁL DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZVOLENÉHO VÝROBCE
Z26		SKLOVLÁKNITÉ PŘELIVOVÉ ŽLABY S OBOUSTRANNÝM PŘEPADEM ZUBY NA KRAJÍCH. ROZMĚR Š.500, V.200, DL.9800mm	–	–	4		4 KS		PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ STUPEŇ min C3 ODSTÍN ANTRACIT	
Z27		Nerezová pitná fontánka závěsná s automaticky ovládaným výtlokem, 6 V hygienický proplach závěsná nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtlokem reaguje na přiložení úst k pitné armatuře okamžitým spuštěním vody, k vypnutí vody dojde po oddálení úst ze snímané zóny bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách hlídání stavu baterie možnost přepnutí do režimu START/STOP nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03 mechanické omezení průtoku vody materiál AISI – 304 povrch matný Napájecí napětí: 6 V Živočnost baterií: 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (cca 2 roky při 100 sepnutích denně) Dosah: 0,23 – 0,31 m Doporučený pracovní tlak: 0,1 – 0,6 MPa Průtok: 1,4 l/min. (inf. údaj) Vstup vody: vnitřní závit G 1/2” +armatura pro napouštění sklenic VÝŠKA UMÝVADLA cca 850mm NAD PODLAHOU					1 KS			

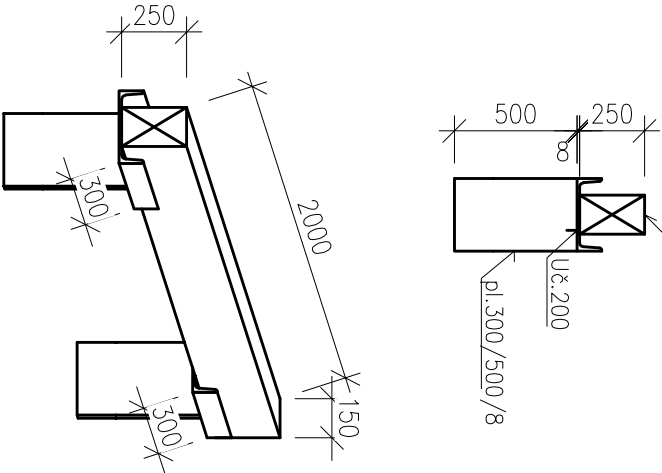
ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY INHALATORIUM

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.NP	2.NP	STR.	<div>L</div> <div>P</div>	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
Z34		<p>KOTEVNÍ PRVEK PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY INHALATORIA (d1)</p> <p>HLOUBKA OSAZENÍ DO ZÁKALDŮ 300 mm</p> <p>CELKOVÁ HMOTNOST OCELI PRO 1KS VČETNĚ 10% SPOJE A SVARY 68,30 KG</p> 	36	–	–		36 KS			
Z35		<p>KOTEVNÍ PRVEK PRO DŘEVĚNÉ SLOUPY VĚŽE INHALATORIA</p> <p>HLOUBKA OSAZENÍ DO ZÁKALDŮ 300 mm</p> <p>CELKOVÁ HMOTNOST OCELI PRO 1KS VČETNĚ 10% SPOJE A SVARY 52,20 KG</p> 	10	–	–		10 KS		PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ STUPEŇ min C3 ODSTÍN ANTRACIT	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.50/2022

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY INHALATORIUM

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1.NP	2.NP	STR.	<div>L</div> <div>P</div>	CEL.	SKLO	NÁTĚR	POZNÁMKA.
Z36		<p>PODKLADNÍ PRVEK PRO DŘEVĚNÝ KRYCÍ ROŠT INHALATORIA HLOUBKA OSAZENÍ DO ZÁKALDŮ 250 mm CELKOVÁ HMOTNOST OCELI PRO 1KS VČETNĚ 10% SPOJE A SVARŮ 83,10 KG</p> <p>JAKL 150/250/5mm dl. 2000mm Uč. 200 pl. 300/500/8</p> 	8	–	–		8 KS		PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ STUPEŇ min C3 ODSTÍN ANTRACIT	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ