



ROZVÁDĚČ Rser 3 NPE~50Hz 400V/TN-S

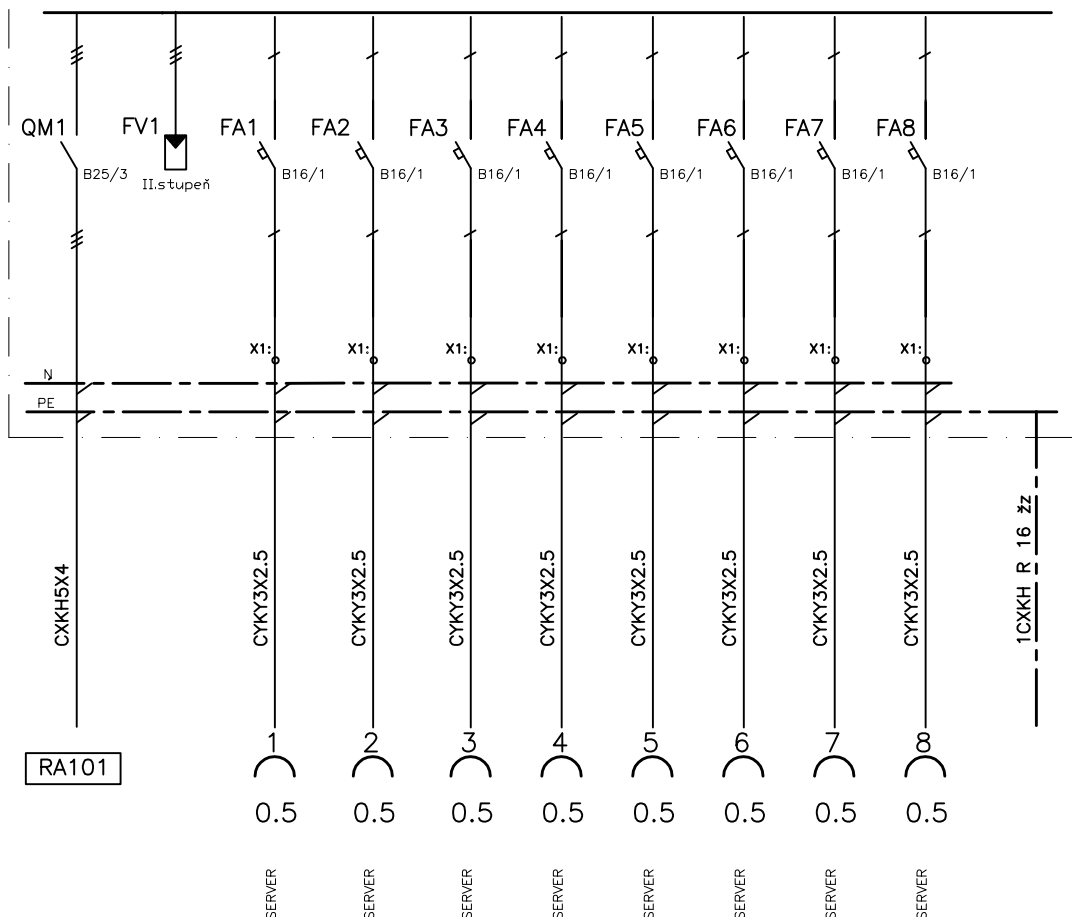

POHLED NA R

Příklad rozmístění přístrojů

RNG 2X14 MOD
IP40, NÁSTĚNNÝ
362X436X104
+popis, štítky, sběrný....

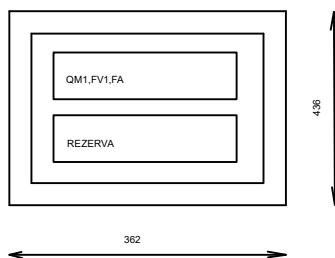

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : 4.0kW
Výpočtové zatížení : 2.0kW
Přívody vývody : zhora

NÁZEV AKCE: ÚPRAVA SERVOROVNÝ POLIKLINIKY V KARVINĚ	
MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.:	1793/78
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY: 	
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00	
AUTOR PROJEKTU: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
VYPRACOVAL: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ	
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT SPECIALISTA: ING. MICHAEL KOTAS TEL. 737417019 IČO 14587105	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS KONTROLOVAL: ING. MICHAEL KOTAS	
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
PODPIS:	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU: D.1.4. TPS - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	
STUPEŇ: DPS	
JMÉNO VÝKRESU: ROZVÁDĚČ Rser	
MĚŘÍTKO:	DATUM: 05/2024
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4-04	