


ROZVÁDĚČ RD1

DOPLNĚNÉ PŘÍSTROJE

3 NPE~50Hz 400V/TN-C-S

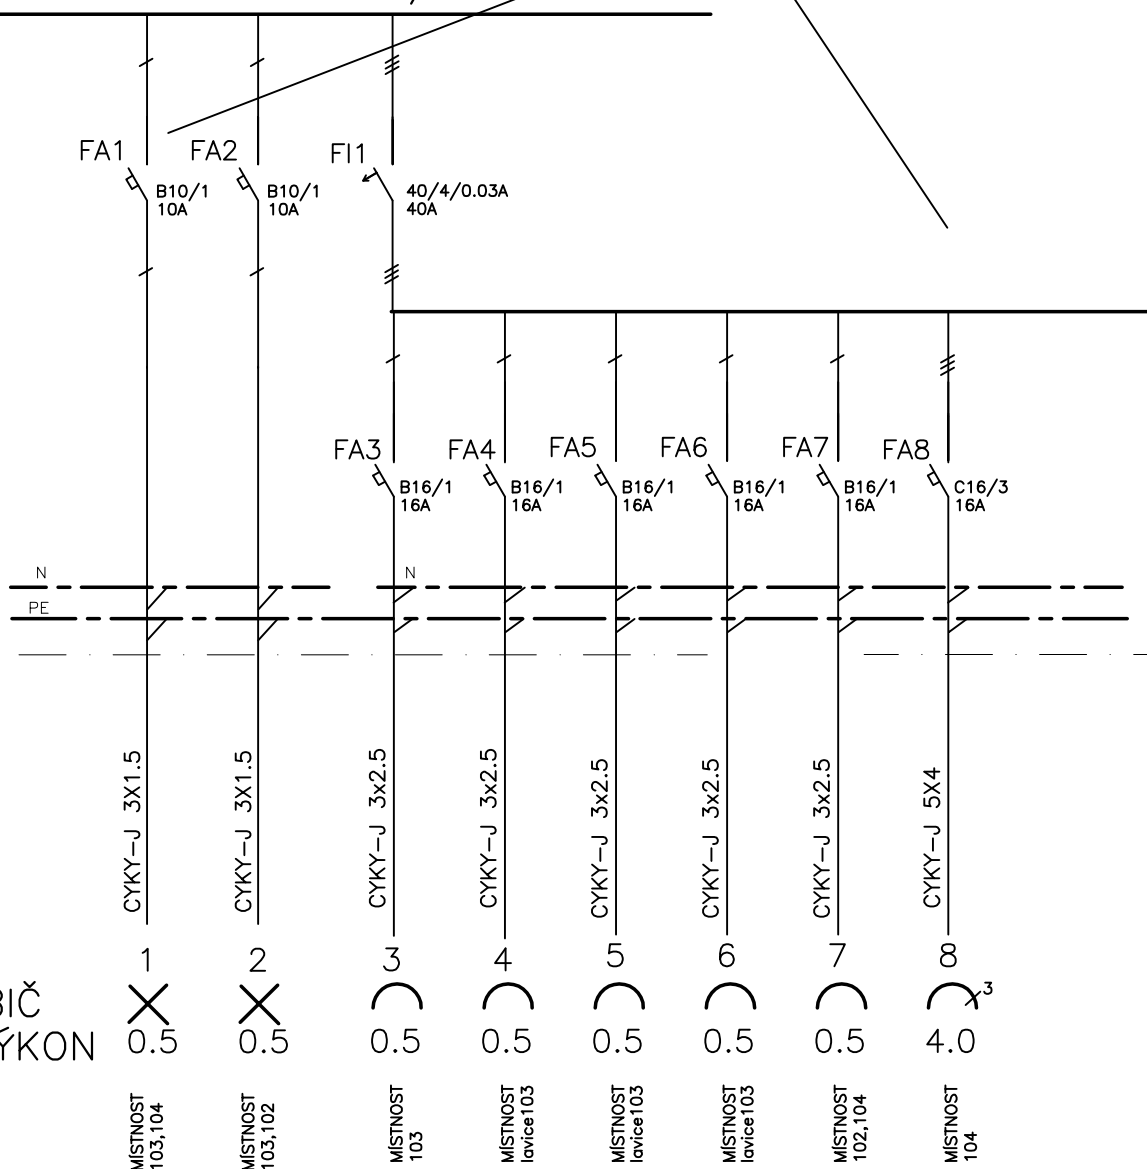

OBVOD
SPOTŘEBIČ
INSTAL.VÝKON
kW

Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-C-S,TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : 7.5kW
Výpočtové zatížení : 4.0kW
Přívody vývody : ZHORA-ZHORA

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: TPS–ES	FORMÁT: A4
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINĚ			DATUM: LEDEN 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 1624/294 K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:	
DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RD1		SO 01		
		MĚŘÍTKO:	D.1.4-05	