



ASA expert a.s.
Lešetínská 626/24
71900 Ostrava

naše značka
5001643864

vyřizuje
Helena Bystřická

datum
19.01.2018

Věc:

Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné - Novém Městě
K.ú. - p.č.: Karviná-město

Stavebník: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 73301 Karviná

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovody PE d 225, d 90, d 63, OC DN 125,
- NTL přípojky

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu (zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

UPOZORŇUJEME, že se v zájmovém území nachází nefunkční NTL plynovod OC DN 200.

Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Dle předložené PD se předpokládá ukončení provozu plynovodních přípojek (PP).

- Před zahájením demolice objektů musí být projednáno trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky. Kontaktní osoba pro projednání je: <http://www.gridservices.cz/ds-kontakti-system/> (Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení)

- Před provedením zrušení PP musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.

- Demontáž plynoměrů projednejte na zákaznických centrech innogy: <http://www.innogy.cz/kontakty/> Bez předchozího projednání bude manipulace s obchodním měřidlem považována za neoprávněnou.

- Demolice objektů může být zahájena až po provedení odpojení plynovodních přípojek!

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T: +420532221111
F: +420545578571
E: info@gridservices.cz
I: www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001643864 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Helena Bystřická
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420595142423
helena.bystricka@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Karviná, Frýštátská 72/1, 73301 Karviná, K.ú.: Karviná-město.




Legenda:

<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	linie
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	WTL
	nefunkční
	plánovaná
	stavba před
	realizací
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	ve výstavbě,
	neuvevedeno do
	provozu
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	regulační stanice
	ochranné
	zařízení
	kabel
	elektropřípojka
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	kabel protikorozi
	ochrany
	anodové
	uzemnění
	stanice katodové
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	ochrany
	pásmo vlivu
	anodového
	uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001643864 ze dne 19.01.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 73301 Karviná. K.ú.: Karviná-město.

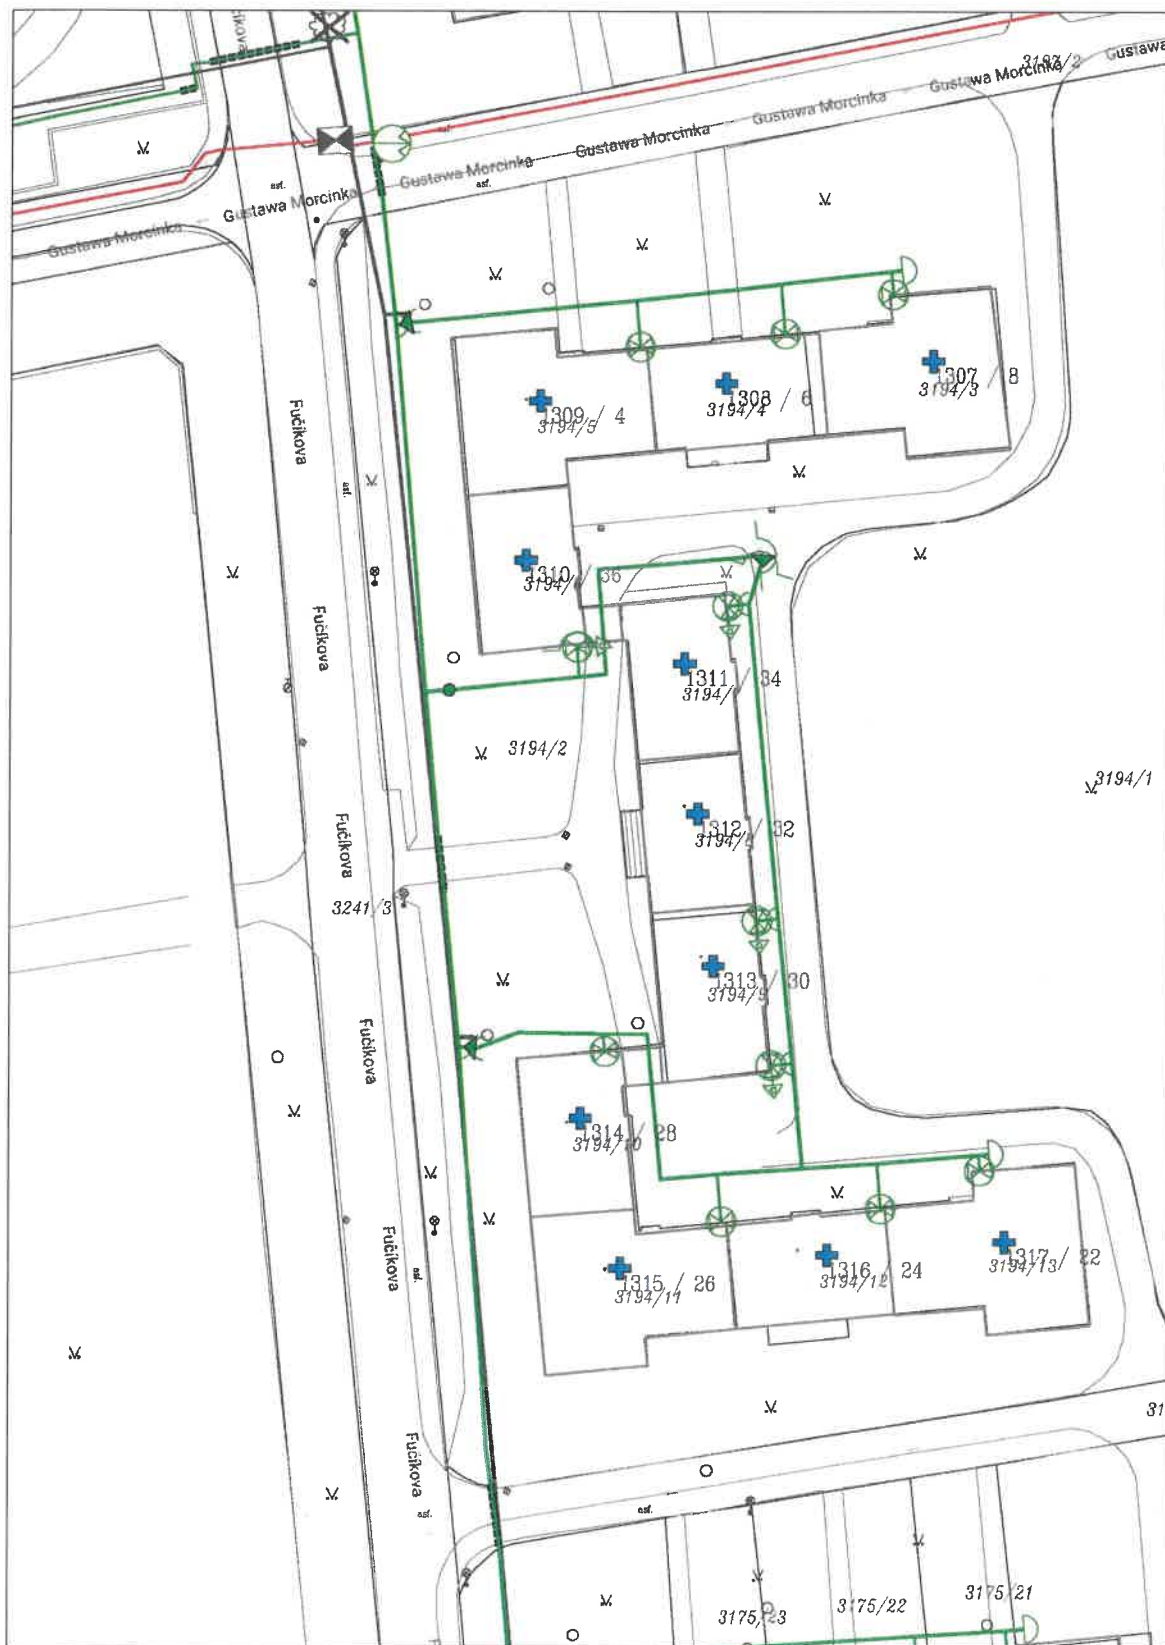

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTU/ STU/ VTU/				anodové uzemnění
	VVTU/				stanice katodové ochrany
	plynovodu				pásma vlivu anodového uzemnění SKAO
	nefunkční		kabel		
	plánovaná stavba před realizací		elektropřipojka		
	výstavba		regulační stanice		

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001643864 ze dne 19.01.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Karviná, Frýštátská 72/1, 73301 Karviná. K.ú.: Karviná-město.

